
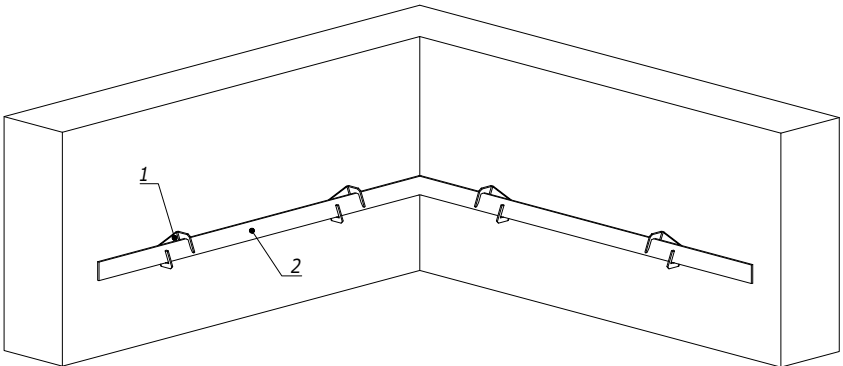


Крепление без дополнительной фиксации

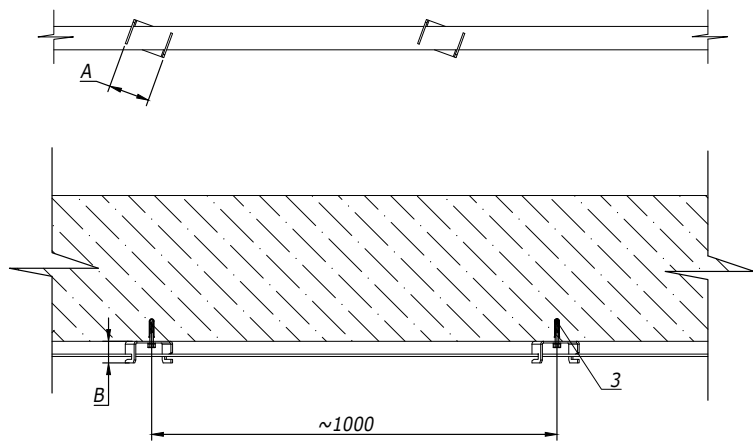

Взам. инв. N						
		Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата		Крепление проводника -полосы 25х4 мм				
		1	Скоба -держатель полосы	ND2311	1	A =47; B=31 мм
		2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	NC2254	1	
		3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	
Изм. Nподл.		Крепление проводника -полосы 40 х4 мм				
		1	Скоба -держатель полосы	ND2310	1	A =70; B=35 мм
		2	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	NC2444	1	
		3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.10