



Крепление полосы

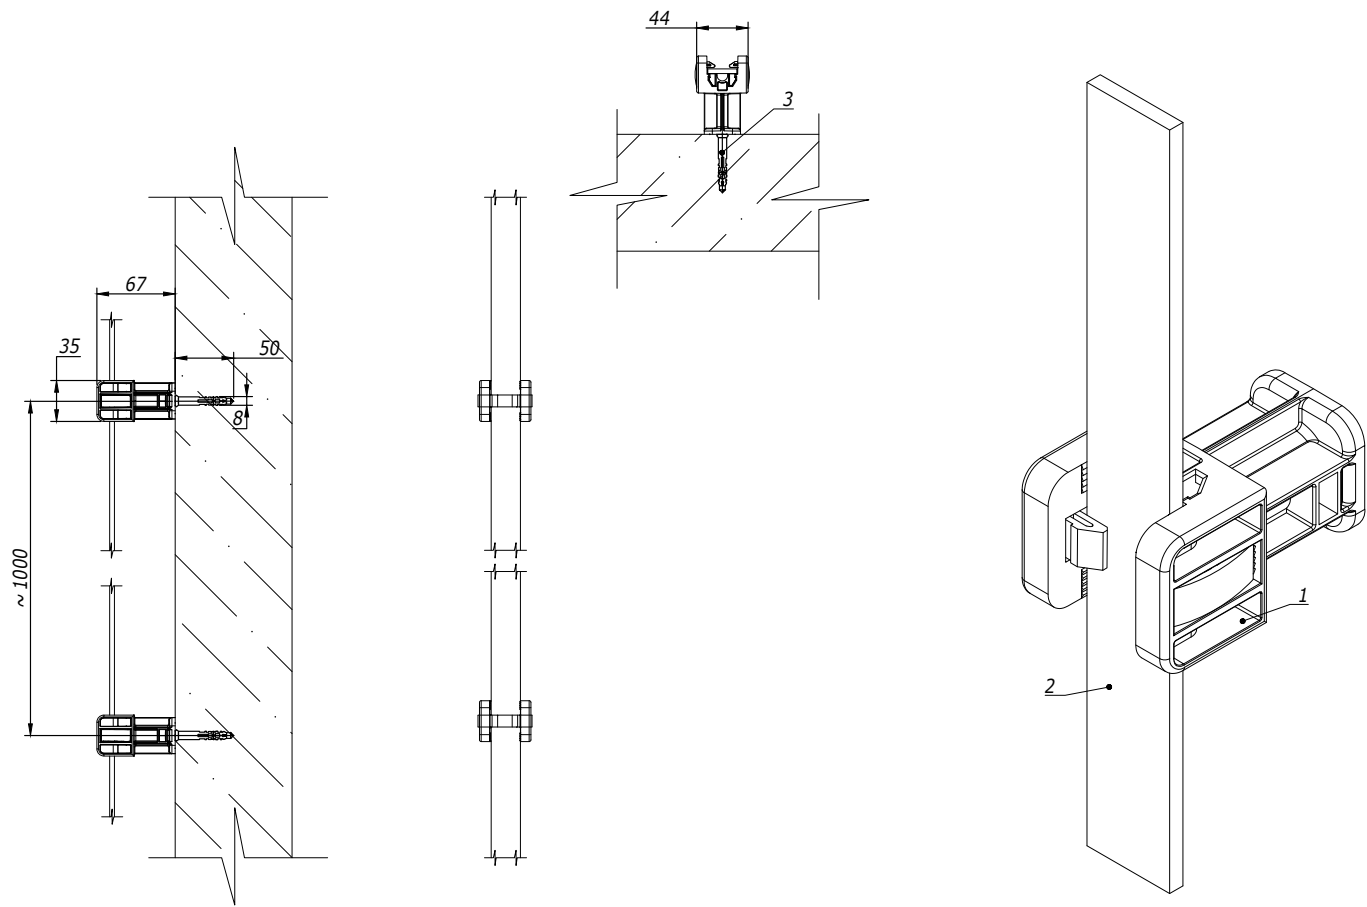

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	1	Универсальный держатель, 100 мм	ND2000	1			
	2	Полоса 25 x4	NC2254/NC2254CU NC2254CC	1			
	3	Саморез 5x50 мм с дюбелем V8	CM06523	1			

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	DKC-2023.J.08	Лист
						6

Крепление полосы к сэндвич-панели

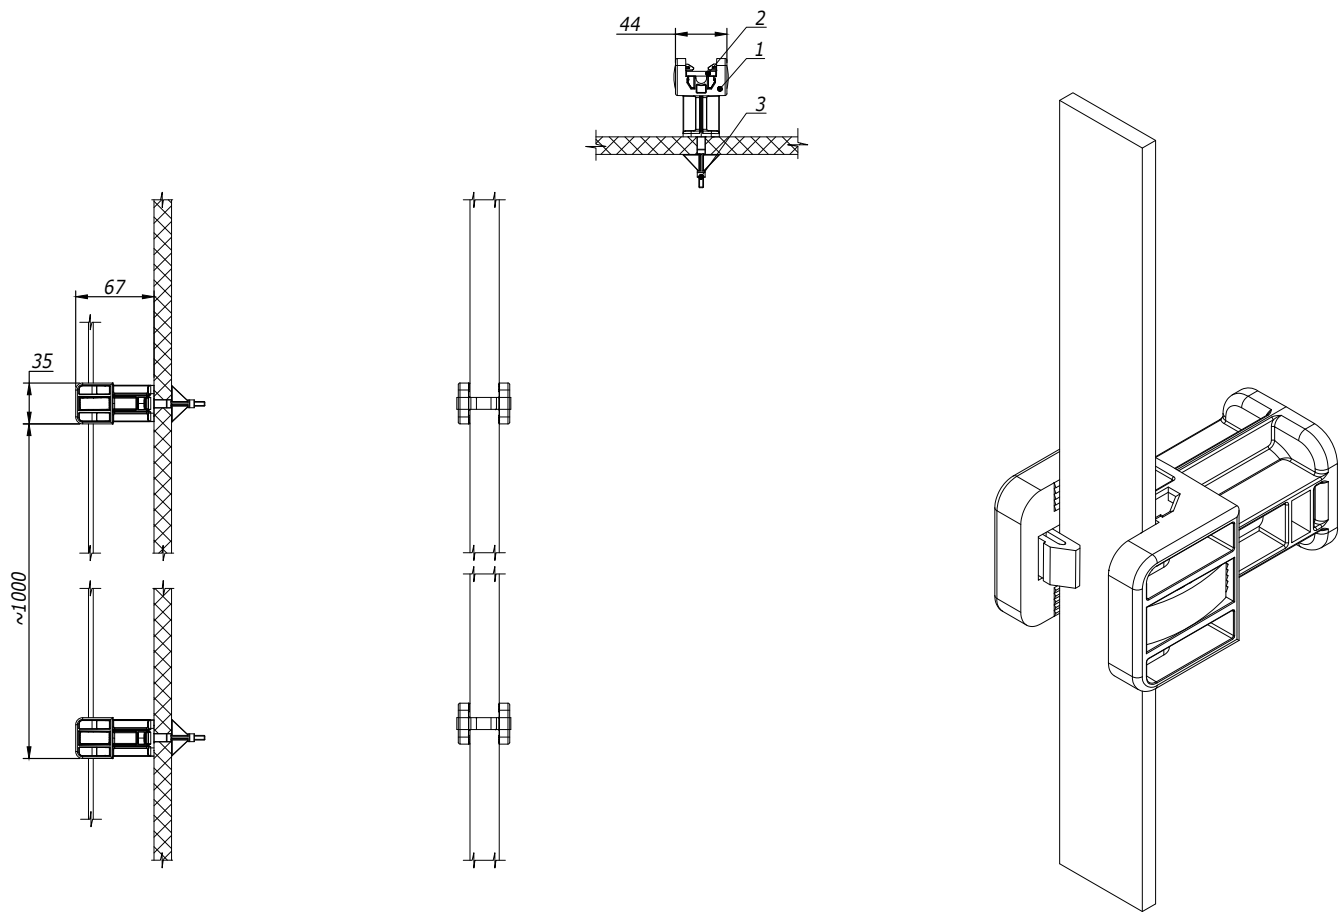


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №				
			Поз.	Наименование	Код	Примечание
			1	Универсальный держатель, 100 мм	ND2000	
			2	Полоса 25 х4	NC2254/NC2254CU NC2254CC	
			3	Металлический дюбель для пустотелых конструкций М5х52	CM 560552	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.08



Крепление прутка

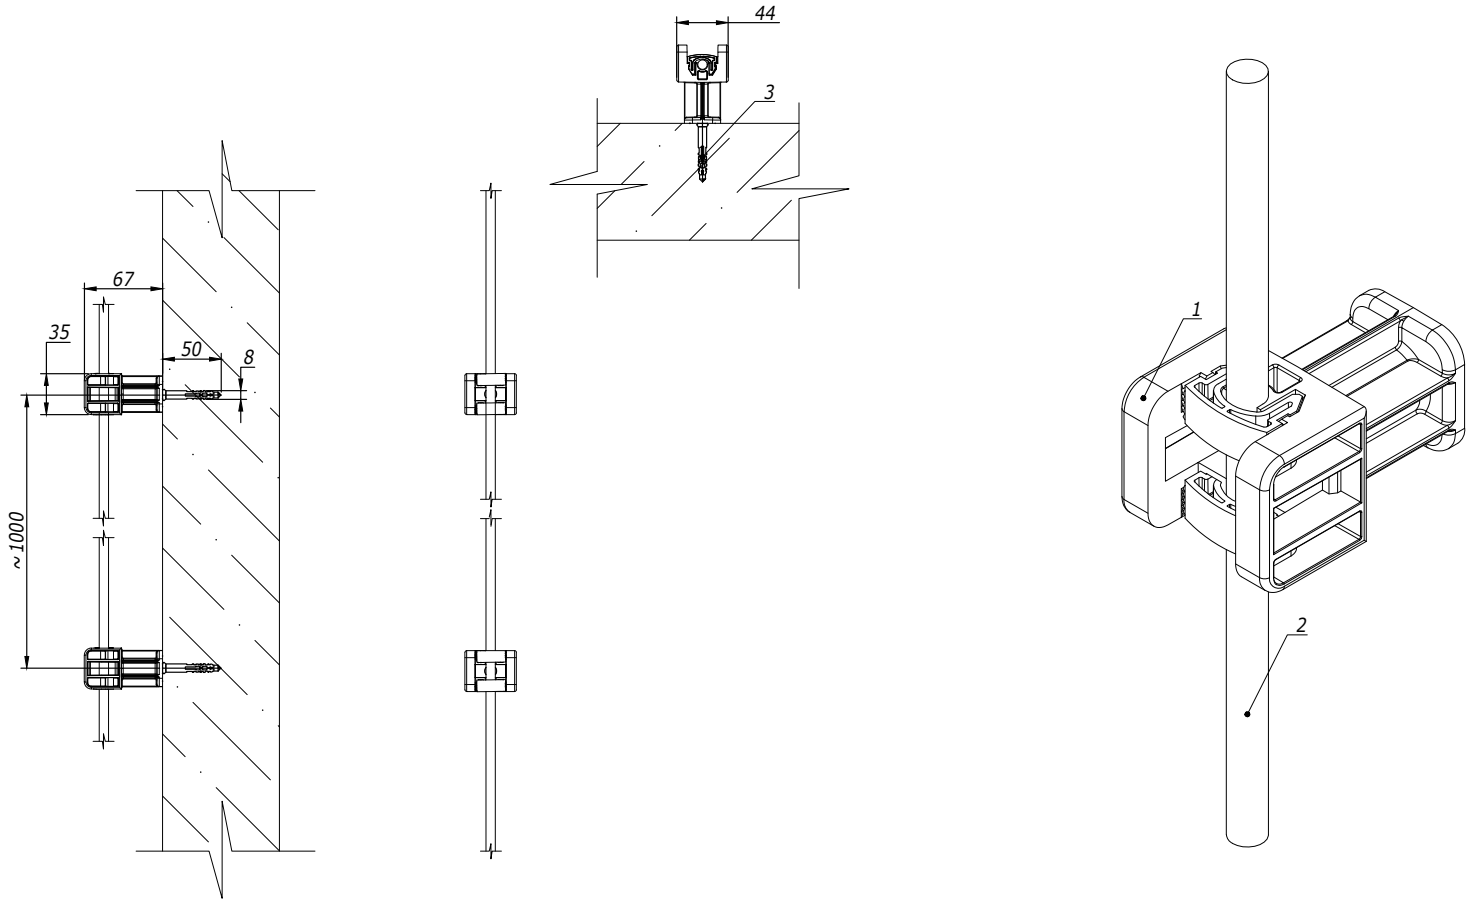

Ив. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №					
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Универсальный держатель	ND2000		
			2	Пруток 8 мм	NC1008/NC1008CU NC1008CC		
3	Саморез 5х50 мм с дюбелем V8	CM06523					

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	DKC-2023.J.08	Лист 8
------	------	----------	-------	------	---------------	-----------

Крепление без дополнительной фиксации

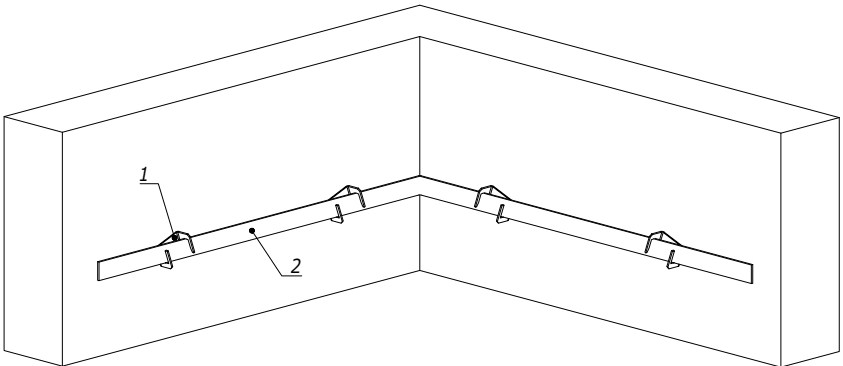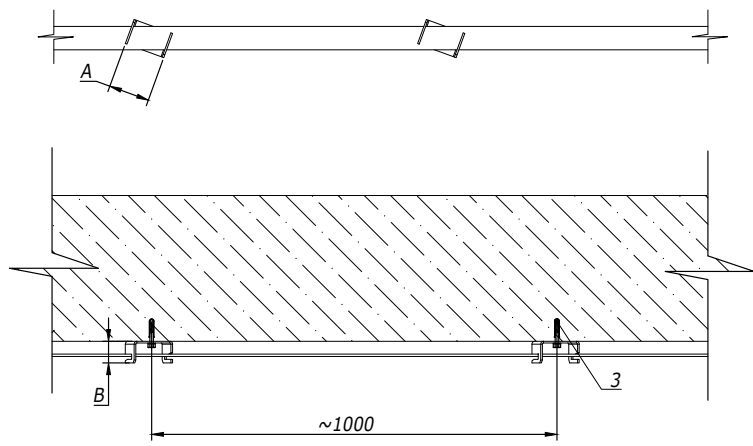

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Взам. инв. №				
					Подпись и дата				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
					1	Скоба -держатель полосы	ND2311	1	A =47; B=31 мм
					2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	NC2254	1	
					3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Крепление проводника -полосы 40 х4 мм				
					Крепление проводника -полосы 40 х4 мм				
					1	Скоба -держатель полосы	ND2310	1	A =70; B=35 мм
					2	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	NC2444	1	
					3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.10