
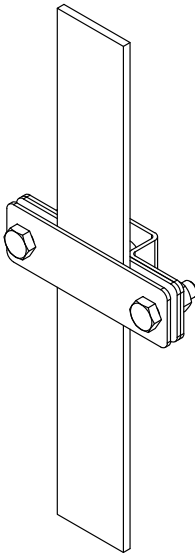



Крепление полосы к бетонному основанию

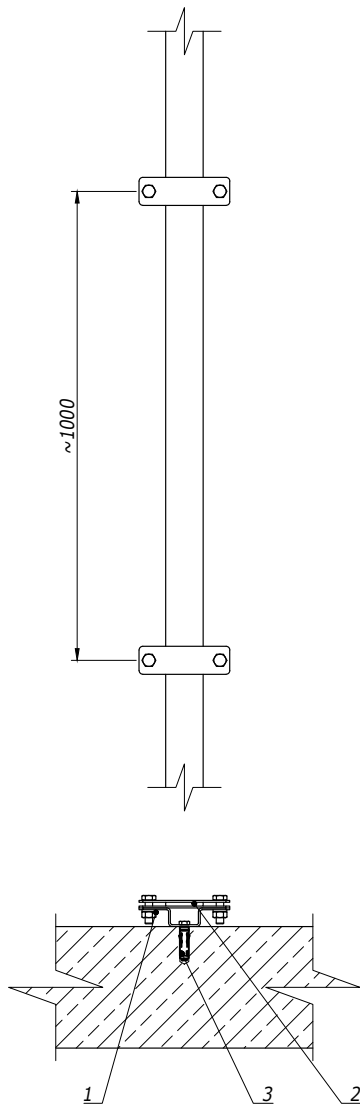

Изм.	№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Двухболтовой держатель полосы	ND2315		
2	Полоса 25-40 х 4/ 40-50 х 5	NC2254/NC2444 NC2405/NC2505		
3	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
DKC-2023.J.08				Лист
				11



Крепление прутка к бетонному основанию

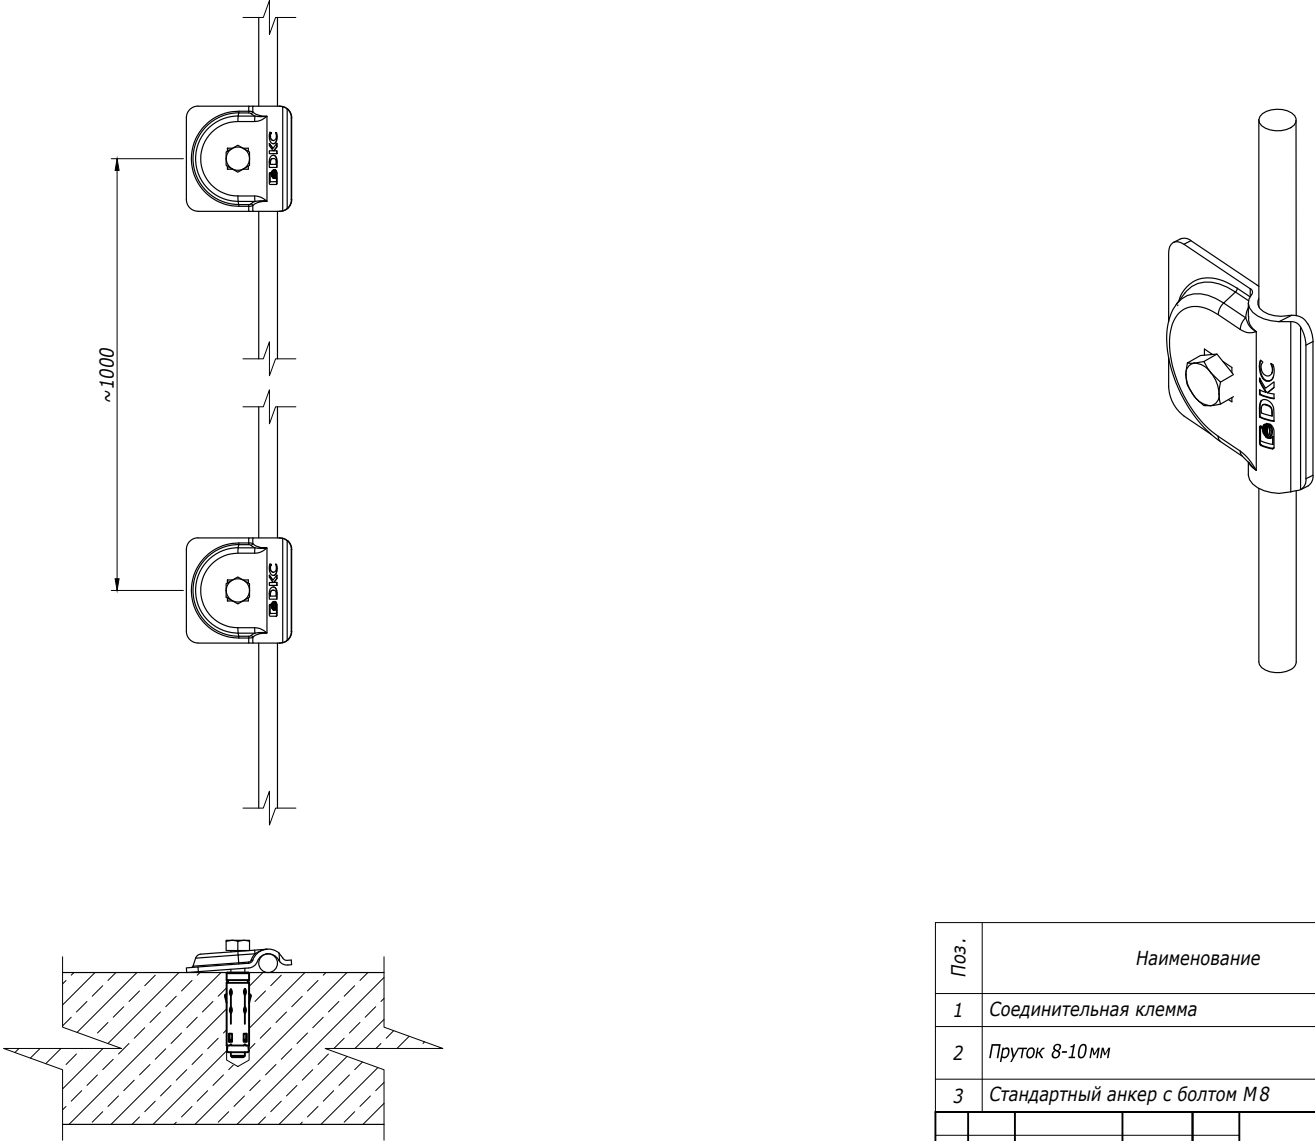

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Соединительная клемма	NG3113		
2	Пруток 8-10мм	NC1008/NC1010 NC1095AL		
3	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
DKC-2023.J.08				
				Лист
				12

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Крепление без дополнительной фиксации

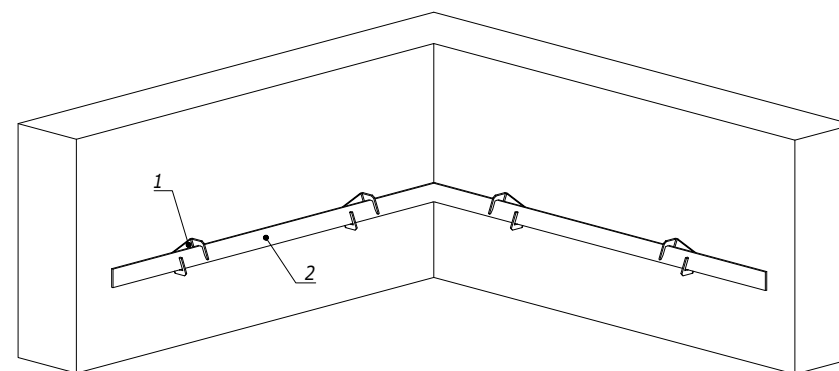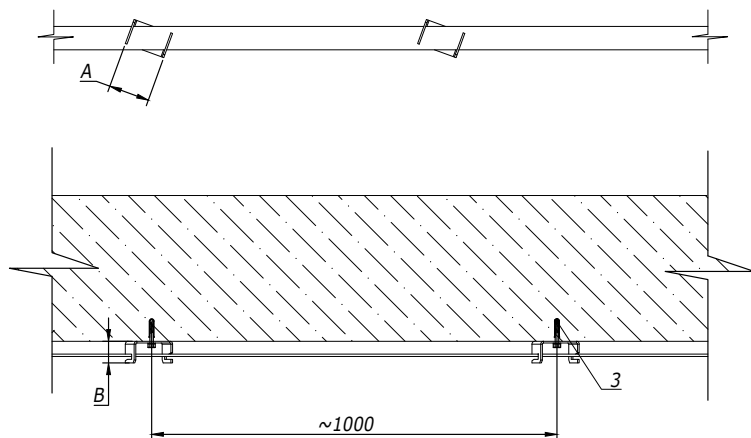

Взам. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата	Крепление проводника -полосы 25х4 мм				
	1	Скоба -держатель полосы	ND2311	1	A=47; B=31 мм
	2	Полоса 25х4, горячеоцинкованная	NC2254	1	
Инв. №одл.	3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	
	Крепление проводника -полосы 40 х4 мм				
	1	Скоба -держатель полосы	ND2310	1	A=70; B=35 мм
	2	Полоса 40х4, горячеоцинкованная	NC2444	1	
	3	Стандартный анкер с болтом М6	CM430645	1	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

DKC-2023.J.10

Лист
3

Формат А3