


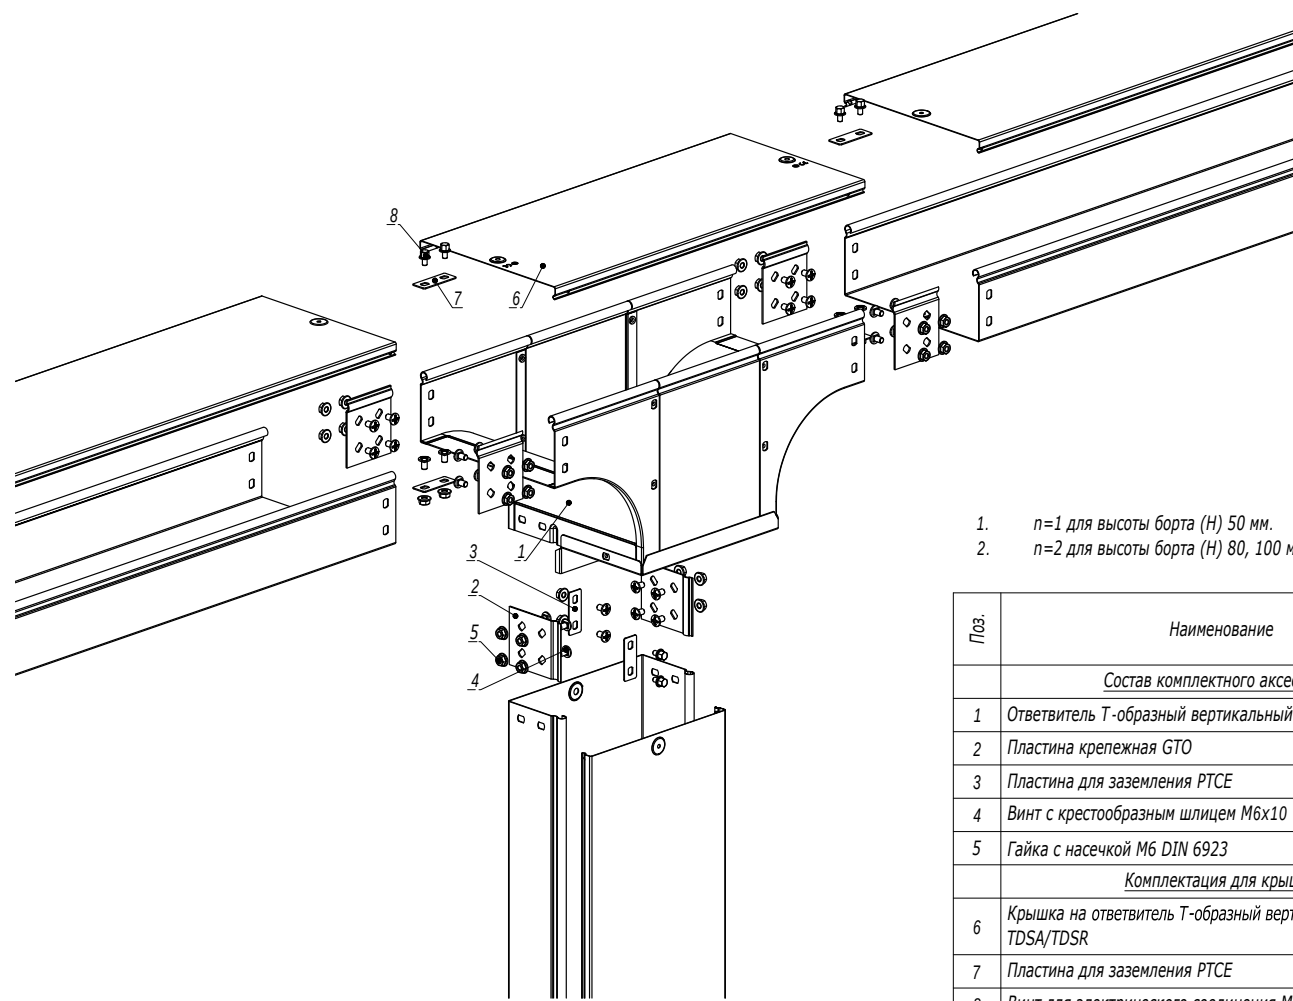

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз. | Наименование                                                | Код      | Кол.   | Примечание                                 |
|------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------------------------|
|      | Состав комплектного аксессуара                              |          |        |                                            |
| 1    | Ответитель Т-образный вертикальный а TDS/ TDSA/TDSR         |          | 1      | Код комплекта:<br>371**К/375**К/<br>376**К |
| 2    | Пластина крепежная GTO                                      |          | 6      |                                            |
| 3    | Пластина для заземления PTCE                                |          | 3      |                                            |
| 4    | Винт с крестообразным шлицем М6х10                          |          | n-12+6 |                                            |
| 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923                                |          | n-12+6 |                                            |
|      | Комплектация для крышки                                     |          |        |                                            |
| 6    | Крышка на ответитель Т-образный вертикальный TDS/ TDSA/TDSR |          | 1      |                                            |
| 7    | Пластина для заземления PTCE                                | 37501    | 3      |                                            |
| 8    | Винт для электрического соединения М5х8                     | СМ030508 | 6      |                                            |

Инов. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

|                                                     |                  |      |        |         |        |
|-----------------------------------------------------|------------------|------|--------|---------|--------|
| DKC-2018.S5.15                                      |                  |      |        |         |        |
| Изм.                                                | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись | Дата   |
| Разработал                                          | Тиунов И.А.      |      |        |         | 09.18  |
| Проверил                                            | Чередищенко Г.А. |      |        |         | 09.18  |
| Утвердил                                            | Дядичко А.В.     |      |        |         | 09.18  |
| Ответитель Т-образный вертикальный<br>TDS/TRSA/TDSR |                  |      | Стадия | Лист    | Листов |
|                                                     |                  |      |        |         | 1      |
|                                                     |                  |      |        |         |        |