



1. В-длина полки консоли




Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Стойка вертикальная				
2	Лоток кабельный листовой				
3	Угол горизонтальный 90° листовой				
4	Лоток кабельный лестничный				
5	Угол горизонтальный 90° лестничный R300				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чердиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

DKC-2018.IS.09


Организация поворота на проходной эстакаде

Стадия	Лист	Листов
	1	2
		

Формат А2

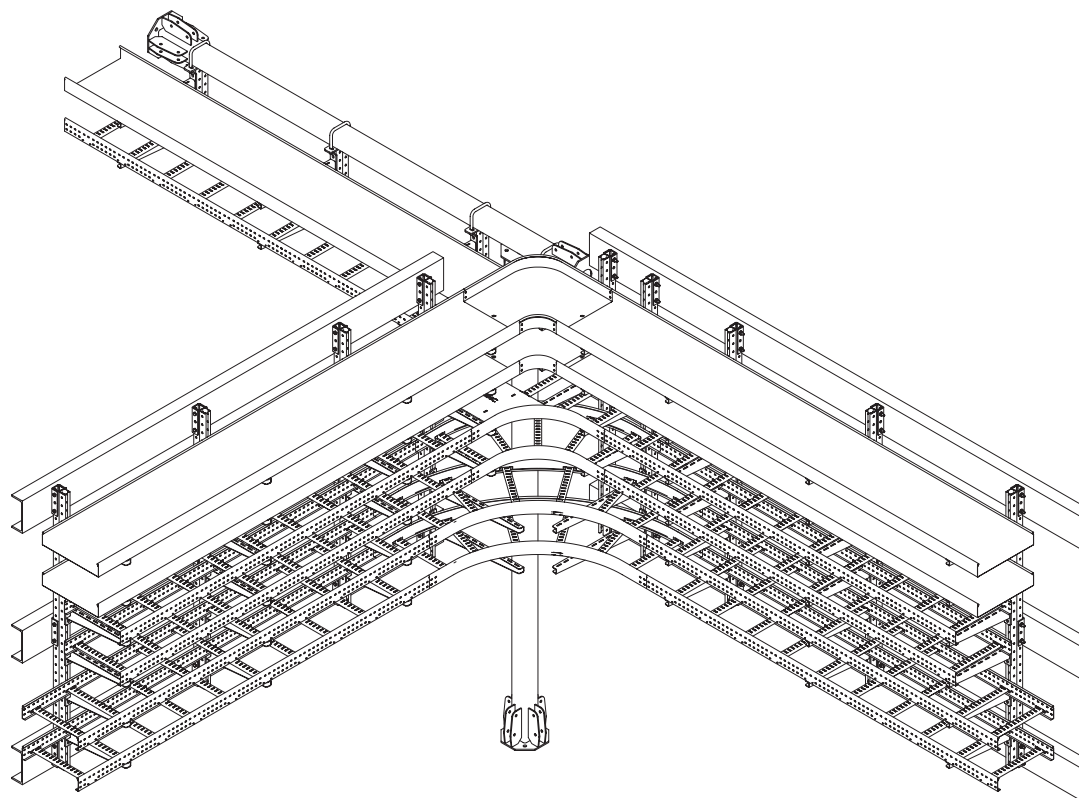

1. В - длина полки консоли

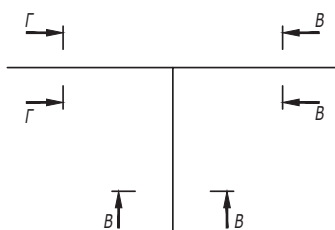

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Стойка вертикальная			DKC-2018.B5.20
2	Лоток кабельный листовой			
3	Угол горизонтальный 90° листовой			
4	Ответвитель Т-образный листовой			
5	Лоток кабельный лестничный			
6	Ответвитель Т-образный лестничный			

						DKC-2018.IS.10					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Организация отвода с проходной эстакады на непроходную			Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18					1	2
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18						
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18						



DKC

Формат А2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №



1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
3. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
<u>Комплектация для лотка</u>								
1	Лоток кабельный		2					
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·2+1					
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·2+1					
<u>Комплектация для лотка</u>								
4	Крышка на лоток		1					
5	Винт для электрического соединения М5	СМ030508	1					
DKC-2018.S5.01								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Соединение лотка "папа-мама"		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередишченко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1
								

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №



1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для лотка</u>				
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Соединительная накладка CGB		1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	$n \cdot 4 + 2$	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	$n \cdot 4 + 2$	
<u>Комплектация для крышки</u>				
6	Крышка на лоток		2	
7	Соединительная накладка CGC		1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

DKC-2018.S5.02					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18
Соединение лотков в местах однотипных окончаний					
			Стадия	Лист	Листов
				1	2
DKC					
Формат А3					



1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для лотка</u>				
1	Лоток кабельный		2	
2	Пластина крепежная GTO		2	
3	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	$n \cdot 4 + 2$	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	$n \cdot 4 + 2$	
<u>Комплектация для крышки</u>				
6	Крышка на лоток		2	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	2	
9	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
DKC-2018.S5.02				Лист
				2

Формат А3



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток кабельный листовой								
2	Профиль/ Консоль		1						
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 DIN 603	CM010620	2						
4	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN 6923	CM100600	2						
5	Шайба кузовная 6 DIN 9021	CM120600	2						
6	Шайба уплотнительная 6	CM133620INOX316L							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.35			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Крепление кабельного лотка с системой защиты IP 44 к профилю/консоли	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередишников Г.А.				09.18				1
							DKC		
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №



1. $n=1$ для высоты борта (H) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.
4. Телескопический расширитель

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание						
Комплектация для аксессуара										
1	Лоток		2							
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1							
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1							
4	Телескопический расширитель		1							
DKC-2018.S5.38										
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
					Разработал	Тиунов И.А.				09.18
					Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
		Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации			Стадия	Лист	Листов			
							1			
										
Утвердил		Дядичко А.В.		09.18						

Формат А3



1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для аксессуара</u>				
1	Лоток листовой		2	
2	Лоток лестничный			
3	Усиленное соединение GTO-L		2	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	пх8	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	пх8	
DKC-2018.S5.39				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.			09.18
Проверил	Череди́нченко Г.А.			09.18
Утвердил	Дядичко А.В.			09.18
			Соединение листового лотка с лестничным	
			Стадия	Лист
				Листов
				1

Формат А3



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток листовой			
2	Разделитель SEP			
3	Огнестойкая перегородка DD	DD0510/DD0810/ DD1010		
4	Саморез с прессшайбой 4,2x13	CM275013		
5	Шайба с узкими полями Ø5 DIN 125	CM240500		

						DKC-2018.S5.40		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			

Крепление огнестойкой перегородки к разделителю SEP			Стадия	Лист	Листов
					1
					

Формат А3

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №



1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Лоток кабельный				
2	Аксессуар для листового лотка				
3	Телескопический расширитель				
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2		
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Череди́нченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

DKC-2018.S5.41				
Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка				
			Стадия	Лист
				1
				

Формат А3

Вариант 1



Вариант 2



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный листовой			
2	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х16 DIN603	СМ010616		
3	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN6923	СМ100600		
	<u>Вариант 1</u>			
4	Профиль/консоль из С-образного профиля			
5	Шайба кузовная Ø6 DIN9021	СМ120600		
	<u>Вариант 2</u>			
4	Консоль ВВН-60/ВВН-70			

							DKC-2018.S5.42					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							
Разработал	Тиунов И.А.				09.18							
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18							
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18							

Крепление листового лотка к профилю/консоли			Стадия	Лист	Листов
					1
					

Формат А3

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №