


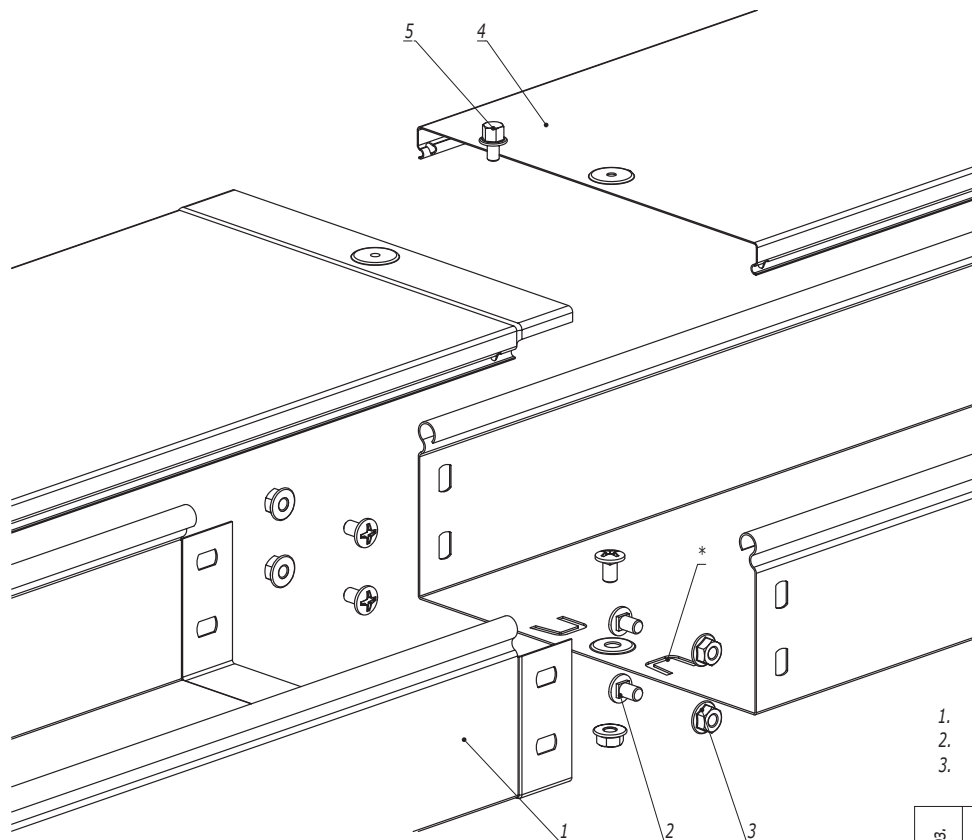

1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
3. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	<u>Комплектация для лотка</u>			
1	Лоток кабельный		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·2+1	
	<u>Комплектация для лотка</u>			
4	Крышка на лоток		1	
5	Винт для электрического соединения М5	СМ030508	1	

						DKC-2025.S5.01		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Колесник А.А.				09.25			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.25			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.25			

Соединение лотка "папа-мама"			Стадия	Лист	Листов
					1
					

Формат А3