
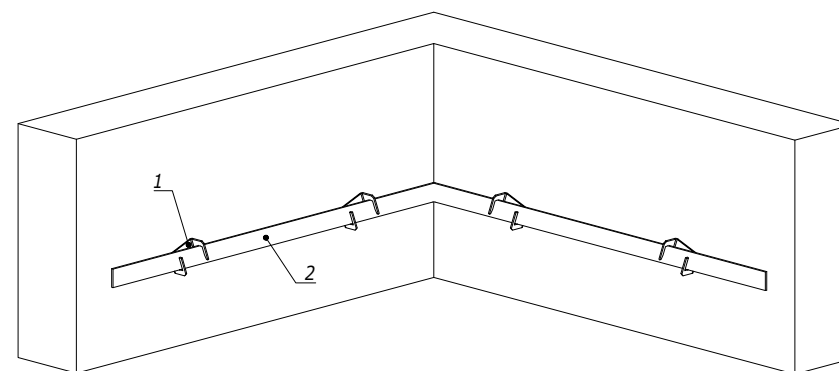


# Крепление без дополнительной фиксации

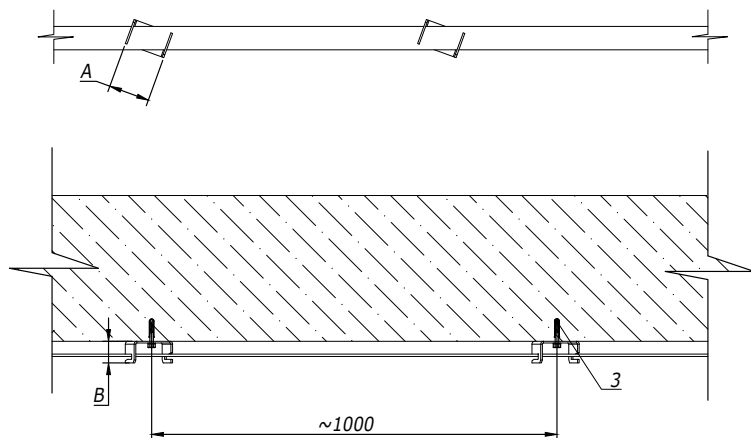

| Взам. инв. №   | Поз.                                  | Наименование                    | Код      | Кол. | Примечание    |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|------|---------------|
| Подпись и дата | Крепление проводника -полосы 25х4 мм  |                                 |          |      |               |
|                | 1                                     | Скоба -держатель полосы         | ND2311   | 1    | A=47; B=31 мм |
|                | 2                                     | Полоса 25х4, горячеоцинкованная | NC2254   | 1    |               |
| Инв. №одл.     | 3                                     | Стандартный анкер с болтом М6   | CM430645 | 1    |               |
|                | Крепление проводника -полосы 40 х4 мм |                                 |          |      |               |
|                | 1                                     | Скоба -держатель полосы         | ND2310   | 1    | A=70; B=35 мм |
|                | 2                                     | Полоса 40х4, горячеоцинкованная | NC2444   | 1    |               |
|                | 3                                     | Стандартный анкер с болтом М6   | CM430645 | 1    |               |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

DKC-2023.J.10

Лист  
3

Формат А3