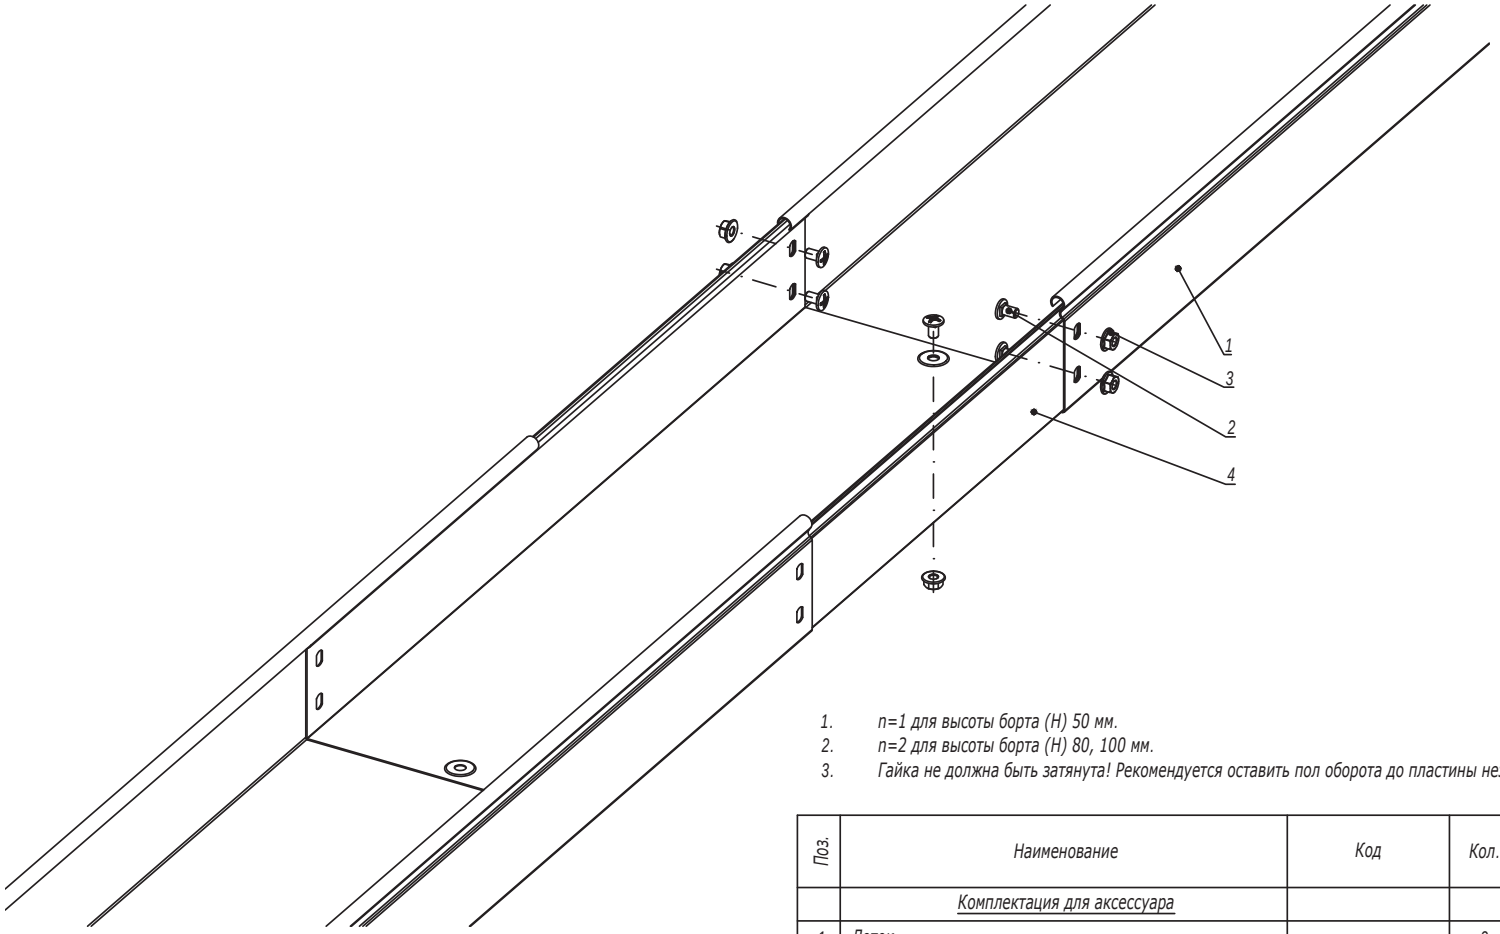


1. *n=1 для высоты борта (H) 50 мм.*
2. *n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.*
3. *Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.*

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Лоток		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1	
4	Телескопический расширитель		1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.38

Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC


Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

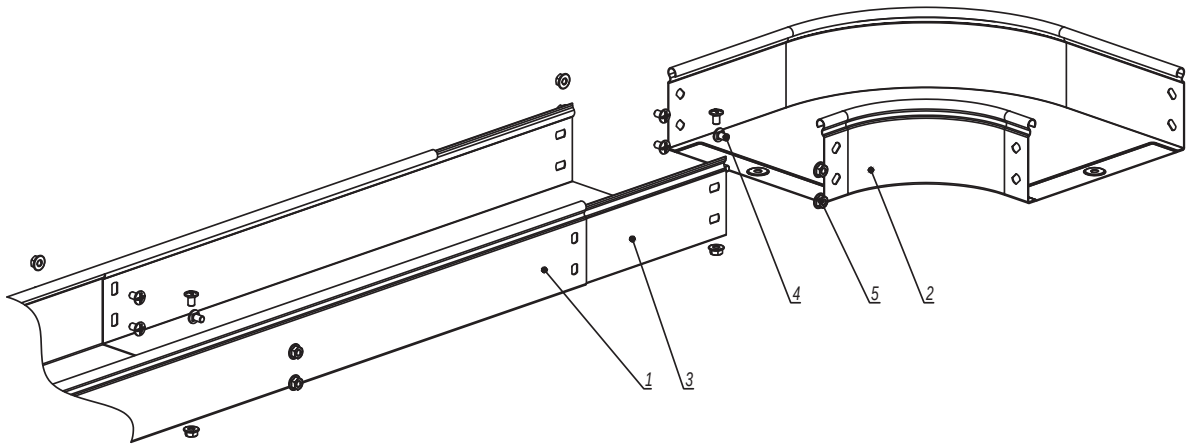

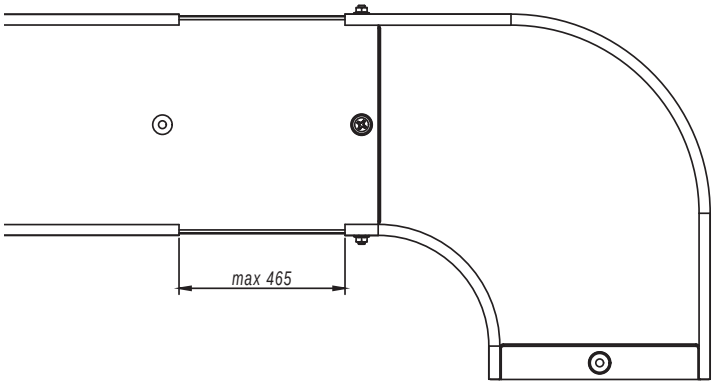

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	Аксессуар для листового лотка			
3	Телескопический расширитель			
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	DKC-2018.S5.41			
Разработал		Тиунов И.А.			09.18	Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18				1
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18		DKC		

Формат А3

Взаим. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.