


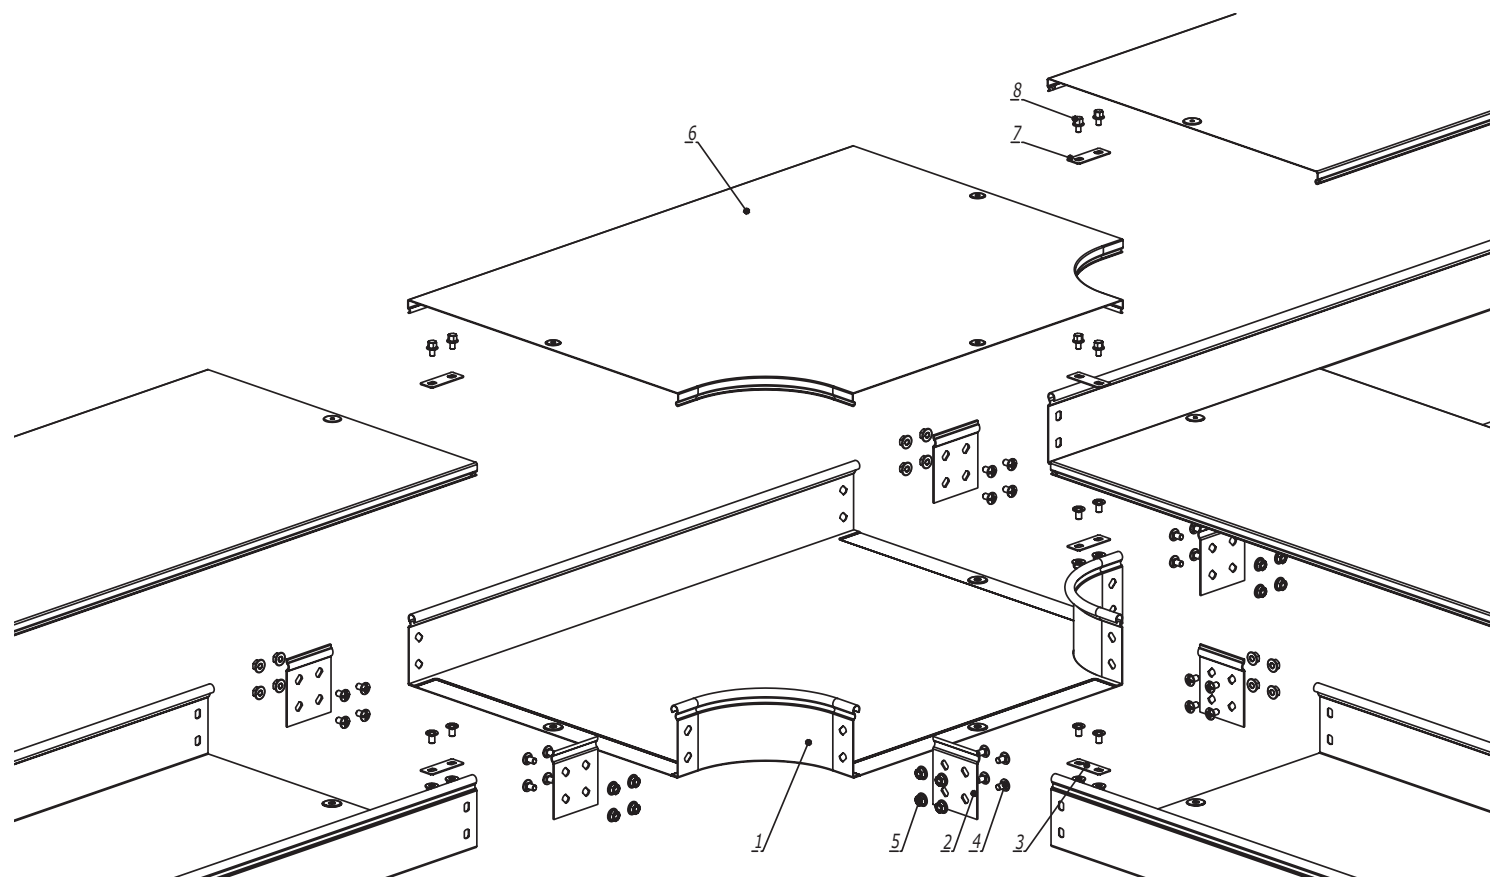

| Взаим. инв. №  | Поз. | Наименование                            | Код      | Кол.   | Примечание               |
|----------------|------|-----------------------------------------|----------|--------|--------------------------|
|                |      |                                         |          |        |                          |
| Подпись и дата |      | <u>Состав комплектного аксессуара</u>   |          |        |                          |
|                | 1    | Ответитель Т-образный DPT               |          | 1      | Код комплекта:<br>361**К |
|                | 2    | Пластина крепежная GTO                  |          | 6      |                          |
|                | 3    | Пластина для заземления PTCE            |          | 3      |                          |
|                | 4    | Винт с крестообразным шлицем М6х10      |          | n·12+6 |                          |
|                | 5    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923            |          | n·12+6 |                          |
| Инв. № подл.   |      | <u>Комплектация для крышки</u>          |          |        |                          |
|                | 6    | Крышка на ответитель Т-образный DPT     |          | 1      |                          |
|                | 7    | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 3      |                          |
|                | 8    | Винт для электрического соединения М5х8 | СМ030508 | 6      |                          |

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                           |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.S5.07            |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | Ответитель Т-образный DPT | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |                           |                                                                                       |      | 1      |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                           |                                                                                       |      |        |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                           |                                                                                       |      |        |
| Утвердил   | Ляличко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                           |                                                                                       |      |        |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                           |                                                                                       |      |        |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                           |  |      |        |