



1. \* - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
3.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                          | Наименование                          | Код      | Кол.   | Примечание |       |                                                                                       |      |        |
|-------------------------------|---------------------------------------|----------|--------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <u>Комплектация для лотка</u> |                                       |          |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 1                             | Лоток кабельный                       |          | 2      |            |       |                                                                                       |      |        |
| 2                             | Винт с крестообразным шлицем М6х10    | СМ010610 | n·2+1  |            |       |                                                                                       |      |        |
| 3                             | Гайка с насечкой М6 DIN 6923          | СМ100600 | n·2+1  |            |       |                                                                                       |      |        |
| <u>Комплектация для лотка</u> |                                       |          |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| 4                             | Крышка на лоток                       |          | 1      |            |       |                                                                                       |      |        |
| 5                             | Винт для электрического соединения М5 | СМ030508 | 1      |            |       |                                                                                       |      |        |
| DKC-2018.S5.01                |                                       |          |        |            |       |                                                                                       |      |        |
| Изм.                          | Кол.уч.                               | Лист     | № док. | Подпись    | Дата  | Соединение лотка "папа-мама"                                                          |      |        |
| Разработал                    | Тиунов И.А.                           |          |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Проверил                      | Чередишченко Г.А.                     |          |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
| Утвердил                      | Дядичко А.В.                          |          |        |            | 09.18 |                                                                                       |      |        |
|                               |                                       |          |        |            |       | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|                               |                                       |          |        |            |       |                                                                                       |      | 1      |
|                               |                                       |          |        |            |       |  |      |        |

Формат А3



1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.  | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |       |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2     |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2     |            |
| 3                              | Соединительная накладка CGB             |          | 1     |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | n·4+2 |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | n·4+2 |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |       |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2     |            |
| 7                              | Соединительная накладка CGC             |          | 1     |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2     |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2     |            |

|               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| Инов. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|               |                |               |

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                 |        |                                                                                       |   |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.S5.02                                  |        |                                                                                       |   |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                 |        |                                                                                       |   |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |                                                 | Стадия | Лист                                                                                  |   |
| Проверил   | Чередиченко Г.А. |      |        |  | 09.18 | Соединение лотков в местах однотипных окончаний |        | Листов                                                                                |   |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                 |        | 1                                                                                     | 2 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                                                 |        |  |   |



1.  $n=1$  для высоты борта 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта 80, 100 мм.

| Поз.                           | Наименование                            | Код      | Кол.            | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|-----------------|------------|
| <u>Комплектация для лотка</u>  |                                         |          |                 |            |
| 1                              | Лоток кабельный                         |          | 2               |            |
| 2                              | Пластина крепежная GTO                  |          | 2               |            |
| 3                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 4                              | Винт с крестообразным шлицем M6x10      | CM010610 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| 5                              | Гайка с насечкой M6 DIN 6923            | CM100600 | $n \cdot 4 + 2$ |            |
| <u>Комплектация для крышки</u> |                                         |          |                 |            |
| 6                              | Крышка на лоток                         |          | 2               |            |
| 7                              | Пластина для заземления PTCE            | 37501    | 1               |            |
| 8                              | Винт для электрического соединения M5x8 | CM030508 | 2               |            |
| 9                              | Гайка с насечкой M5 DIN 6923            | CM100500 | 2               |            |

DKC-2018.S5.02

Лист

2

Формат A3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|      |         |      |        |         |      |



1. Порядок сборки:

- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.2);
- Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 5, 6);
- Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 3);
- Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 3), защелкнув на них боковые пластины (поз. 4).

| Поз.                                  | Наименование                               | Код | Кол. | Примечание                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------------------------|
| 1                                     | Крышка на лоток                            |     |      |                            |
| 2                                     | Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка |     |      |                            |
| <u>Состав комплектного аксессуара</u> |                                            |     |      |                            |
| 3                                     | Пластина защитная IP44 осн. (мет.)         |     | 2    | Код комплекта:<br>SIP0**** |
| 4                                     | Пластина защитная боковая IP44 (мет.)      |     | 2    |                            |
| 5                                     | Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)      |     | 2    |                            |
| 6                                     | Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)         |     | 2    |                            |

DKC-2018.S5.33

| Изм.       | Кол.уч.            | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|--------------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.        |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Череди́нченко Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.       |      |        |         | 09.18 |

Система защиты IP44

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

**DKC**

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.



1. Порядок сборки:
- Наклеить бандажную ленту на борт лотка (поз.6);
  - Выровнять высоту бортов на стыке лентой поз.7;
  - Наклеить уплотнительные пластины на стык лотков и крышек (поз. 4, 5);
  - Установить защитные пластины в основании лотка и на крышку лотка (поз. 2);
  - Зафиксировать пластины в основании и на крышке лотка (поз. 2), защелкнув на них боковые пластины (поз. 3).

| Поз.                               | Наименование                                | Код   | Кол. | Примечание                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| <u>Комплектация для аксессуара</u> |                                             |       |      |                            |
| 1                                  | Крышка на лоток                             |       |      |                            |
| 2                                  | Пластина защитная IP44 осн. (мет.)          |       | 2    | Код комплекта:<br>SIPO**** |
| 3                                  | Пластина защитная боковая IP44 (мет.)       |       | 2    |                            |
| 4                                  | Пластина защитная боковая IP44 (EPDM)       |       | 2    |                            |
| 5                                  | Пластина защитная IP44 осн. (EPDM)          |       | 2    |                            |
| 6                                  | Клейкая бандажная лента IP44 на борт лотка  | 37558 |      |                            |
| 7                                  | Клейкая бандажная лента IP44 на стык лотков | 37557 |      |                            |

**DKC-2018.S5.34**


| Изм.       | Кол.уч.         | Лист | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|-----------------|------|--------|---------|-------|
| Разработал | Тиунов И.А.     |      |        |         | 09.18 |
| Проверил   | Чередикино Г.А. |      |        |         | 09.18 |
| Утвердил   | Дядичко А.В.    |      |        |         | 09.18 |

Система защиты IP44 с переходником по высоте RB

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |

**DKC**


Формат А3

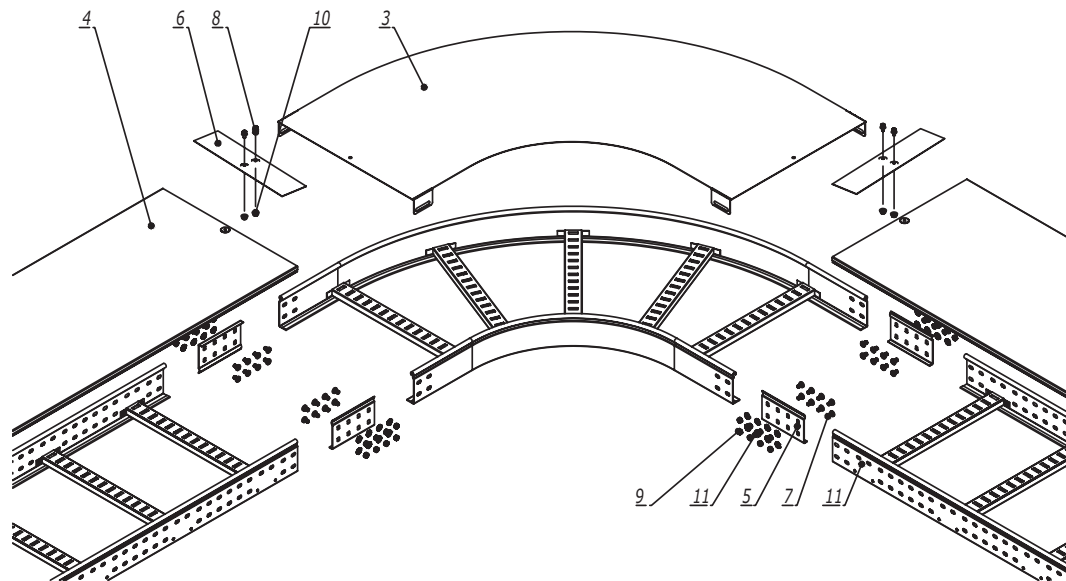

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Угол                                                |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на угол                                      |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 4    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 2    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-16 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 4    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-16 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 2    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная M6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-16 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                             |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.11              |                                                                                       |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | Горизонтальный угол 90°/45° | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |                             |                                                                                       |      |        |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                             |                                                                                       |      | 1      |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                             |  |      |        |

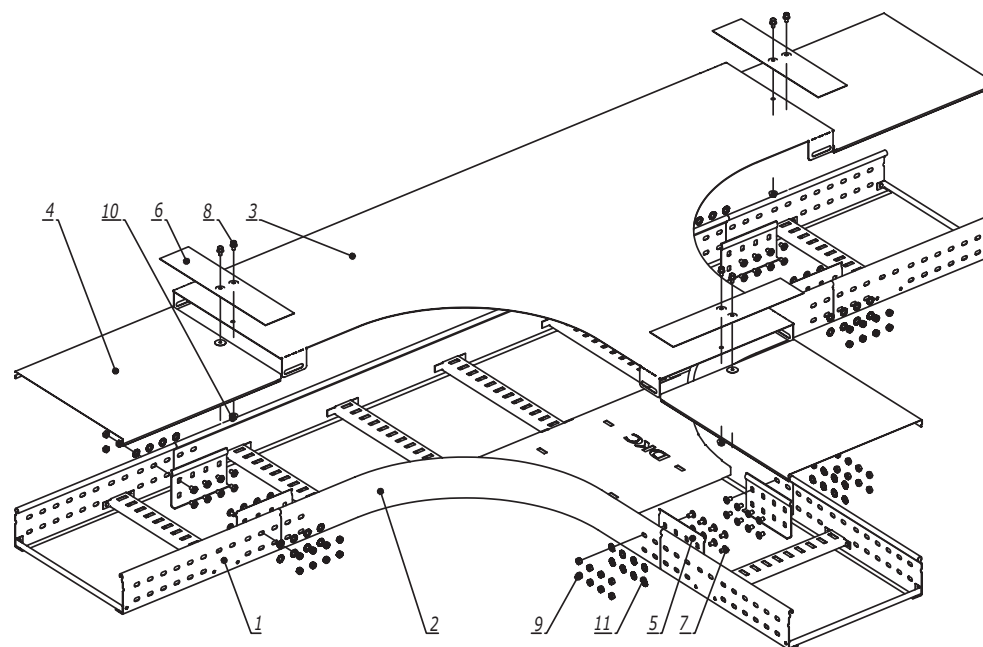

| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               |      |                                                     |          |      |            |
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Т-ответвитель                                       |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на Т-ответвитель                             |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 6    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 3    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-24 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 6    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-24 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 3    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная M6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-24 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.  
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.12                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  |                                                                                       |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |      | 1      |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |  |      |        |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |      |        |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | Т-ответвитель                                                                         |      |        |



| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Поз. | Наименование                                        | Код      | Кол. | Примечание |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------|------|------------|
|              |                |               | 1    | Лоток лестничный, прямой элемент                    |          |      |            |
|              |                |               | 2    | Х-ответвитель                                       |          |      |            |
|              |                |               | 3    | Крышка на Х -ответвитель                            |          |      |            |
|              |                |               | 4    | Крышка на лоток                                     |          |      |            |
|              |                |               | 5    | Усиленные соединители GTO L                         |          | 8    |            |
|              |                |               | 6    | Накладка соединительная CGB                         |          | 4    |            |
|              |                |               | 7    | Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603               | CM010620 | n-32 |            |
|              |                |               | 8    | Винт для обеспечения электрического контакта крышек | CM030508 | 8    |            |
|              |                |               | 9    | Гайка шестигранная M6 DIN 934                       | CM110600 | n-32 |            |
|              |                |               | 10   | Гайка с насечкой M5 DIN 6923                        | CM100500 | 4    |            |
|              |                |               | 11   | Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A                        | CM220600 | n-32 |            |

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

|            |         |                  |         |                                                                                       |       |                |                                                                                       |        |
|------------|---------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            |         |                  |         |                                                                                       |       | DKC-2018.L5.13 |                                                                                       |        |
| Изм.       | Кол.уч. | Лист             | №докум. | Подпись                                                                               | Дата  |                |                                                                                       |        |
| Разработал |         | Тиунов И.А.      |         |  | 09.18 | Х-ответвитель  | Стадия                                                                                | Лист   |
| Проверил   |         | Чередищенко Г.А. |         |  | 09.18 |                |                                                                                       | Листов |
|            |         |                  |         |                                                                                       |       |                |                                                                                       |        |
|            |         |                  |         |                                                                                       |       |                |                                                                                       |        |
| Утвердил   |         | Дядичко А.В.     |         |  | 09.18 |                |                                                                                       |        |
|            |         |                  |         |                                                                                       |       |                |  |        |