


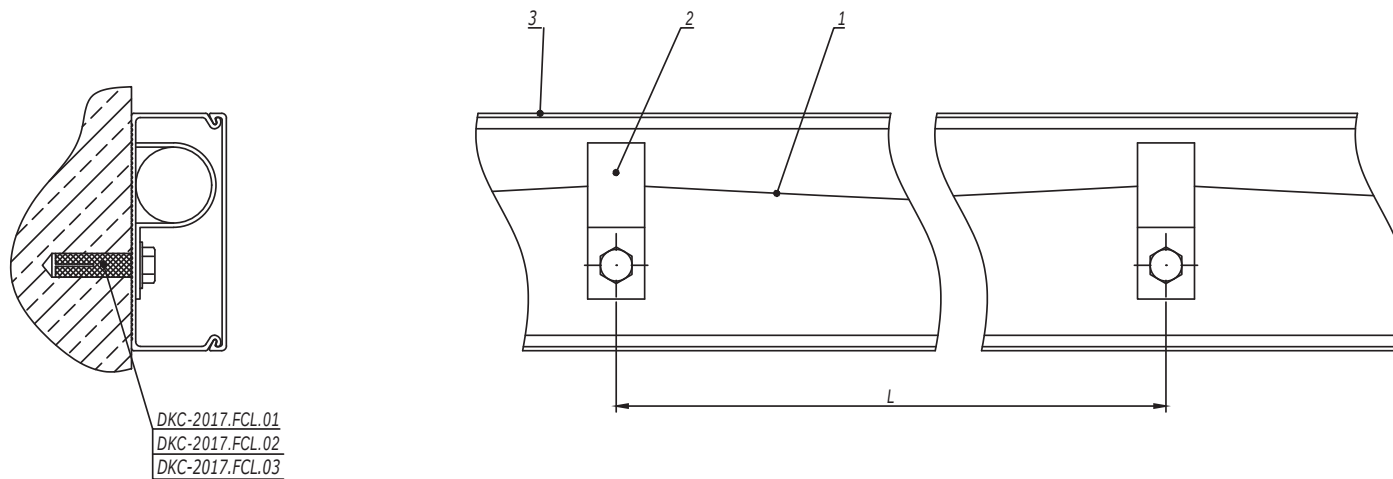

- 1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.03.
- 2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Кабель огнестойкий			
2	Хомут стальной с внутренней резьбой/Держатель оцинкованный односторонний/Держатель оцинкованный двусторонний	580**/ 533**/ 533**		
3	Кабель-канал "InLiner"			
DKC-2017.FCL.16				Лист
				2

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
--------------	----------------	---------------