


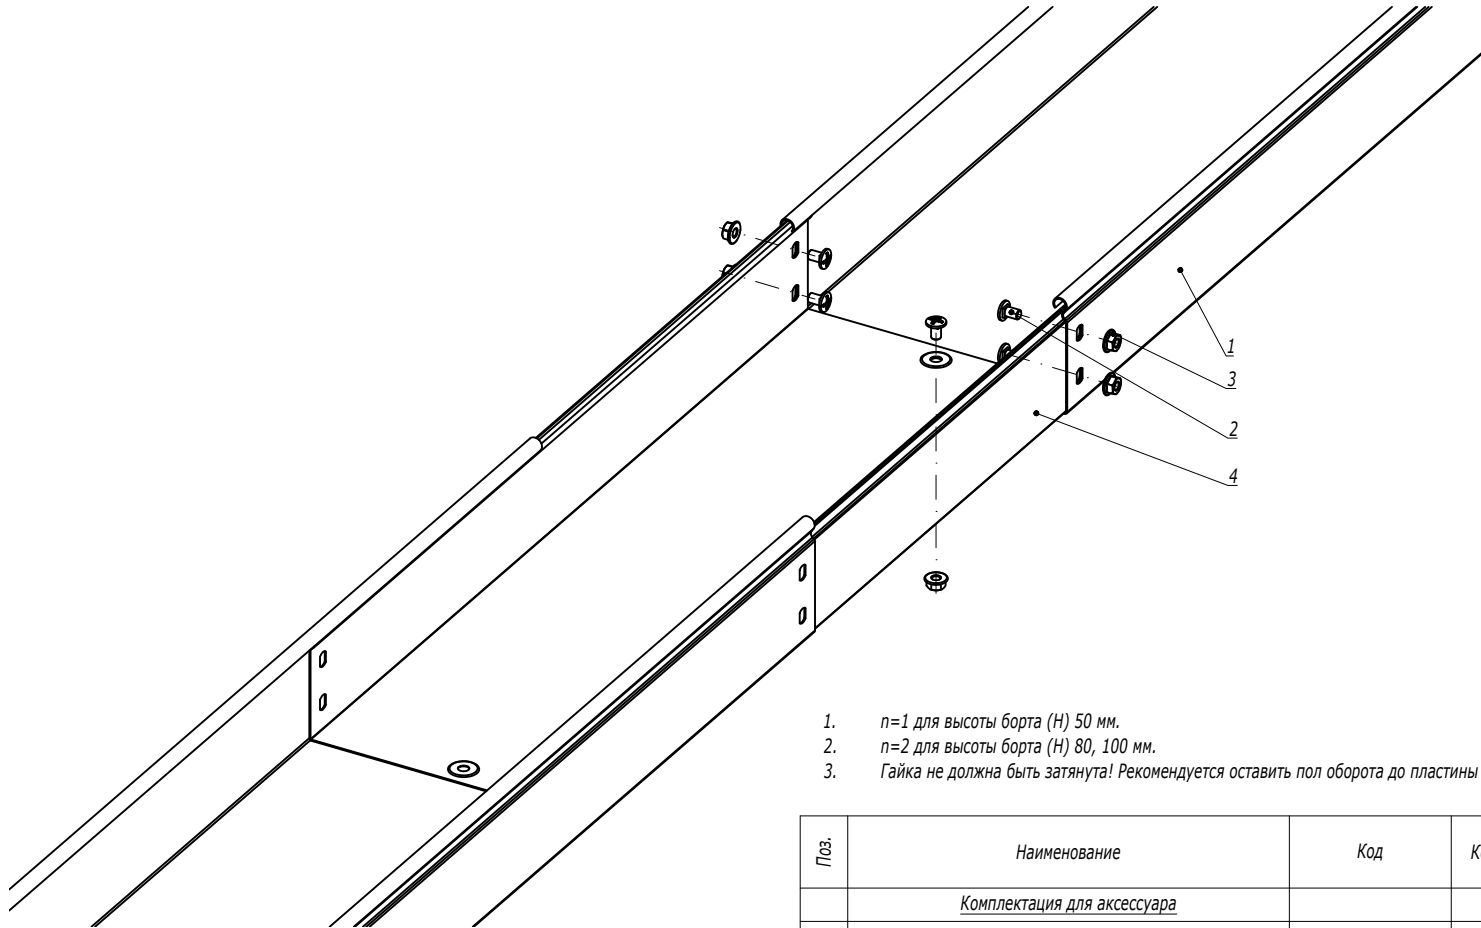


1. $n=1$ для высоты борта (H) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для аксессуара</u>				
1	Лоток		2	
2	Винт с крестообразным шлицем M6x10	CM010610	$n \cdot 2 + 1$	
3	Гайка с насечкой M6 DIN 6923	CM100600	$n \cdot 2 + 1$	
4	Телескопический расширитель		1	
DKC-2018.S5.38				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.	09.18		
Проверил	Чередиченко Г.А.	09.18		
Утвердил	Дядичко А.В.	09.18		
Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации				Статия
				Лист
				Листов
				1

Формат А3

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

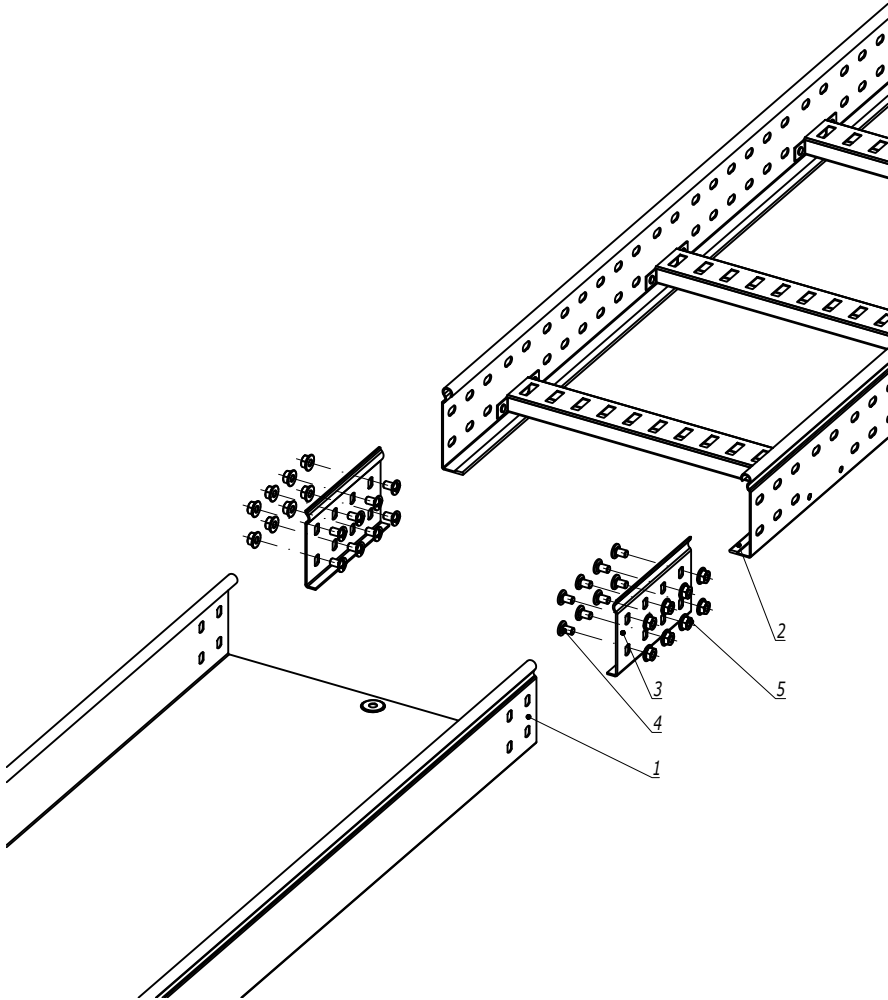

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<i>Комплектация для аксессуара</i>				
1	Лоток листовой		2	
2	Лоток лестничный			
3	Усиленное соединение GTO-L		2	
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	пх8	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	пх8	
DKC-2018.S5.39				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.		09.18	
Проверил	Чередищенко Г.А.		09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.		09.18	
Соединение листового лотка с лестничным				Стадия
				Лист
				Листов
				1

Формат А3

Изм. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

Соединение пластиной


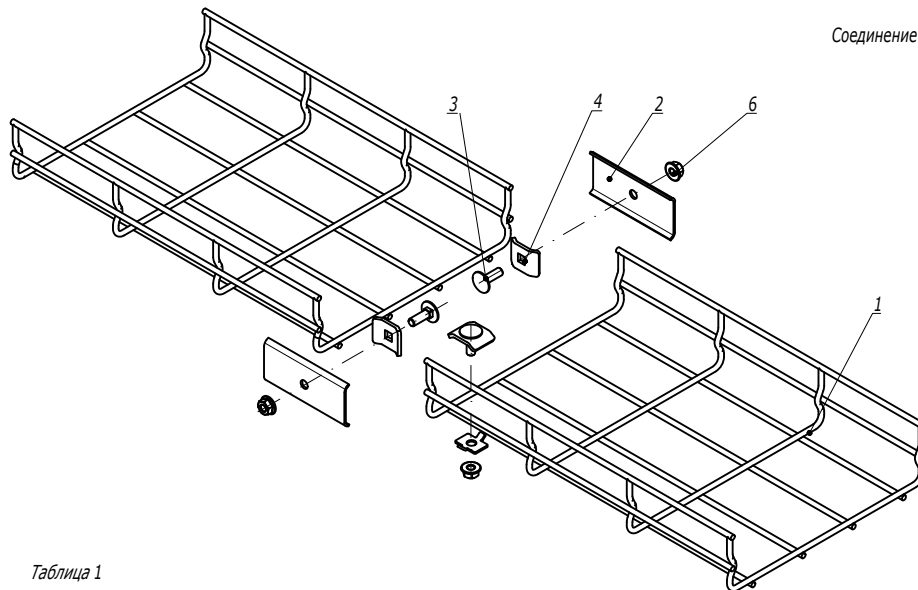


Таблица 1


Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
50x50	0
50x100	0
50x150	1
50x200	1
50x300	1
50x400	2
50x500	2
50x600	3

Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
80x80	0
80x100	1
80x150	1
80x200	1
80x300	2
80x400	2
80x500	3
80x600	3


Типоразмер лотка	Комплект метизов №1 или №3, кол.
100x100	1
100x150	1
100x200	1
100x300	2
100x400	3
100x500	3
100x600	3

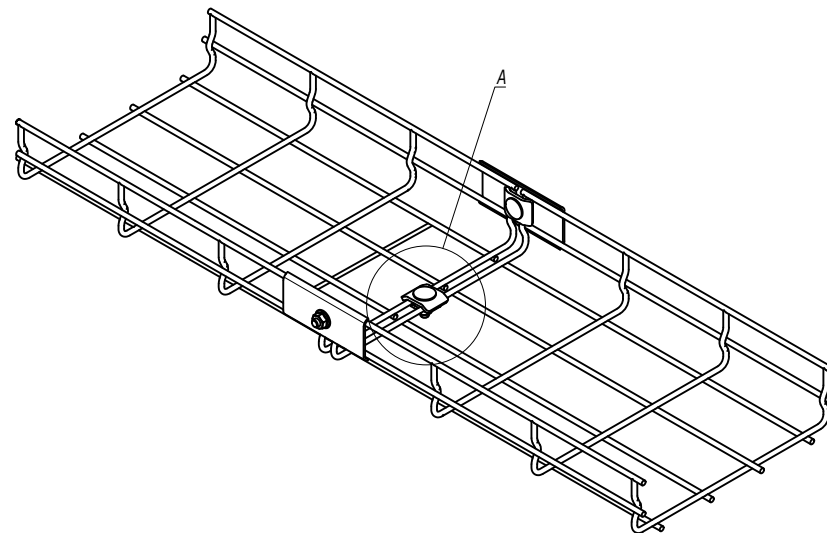

A

Комплект метизов №1
(СМ350001)

A

Комплект метизов №3
(СМ350003)

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный			
2	Пластина соединительная	FC37306	2	
3	Комплект №1 или №3	СМ350001/ СМ350003		См. табл. 1
4	Винт М6х20 DIN 603	СМ050620	2	
5	Шайба	СМ170600	2	
6	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	2	


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.F5.01

Лист

3


Лоток шириной 150 мм

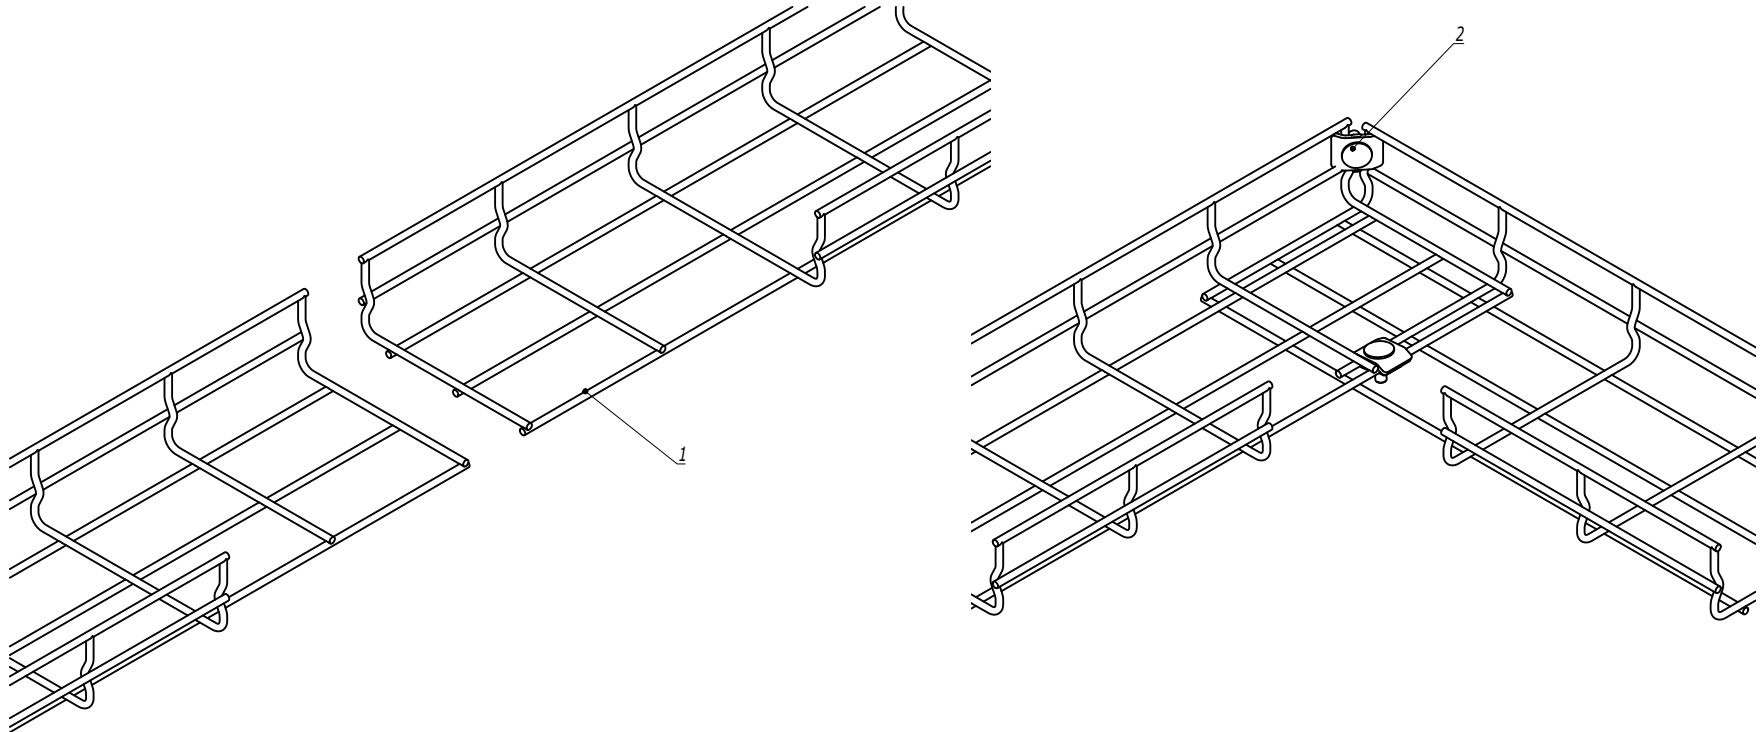

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 150 мм			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
DKC-2018.F5.09				Лист
				4


Лоток шириной 200 мм

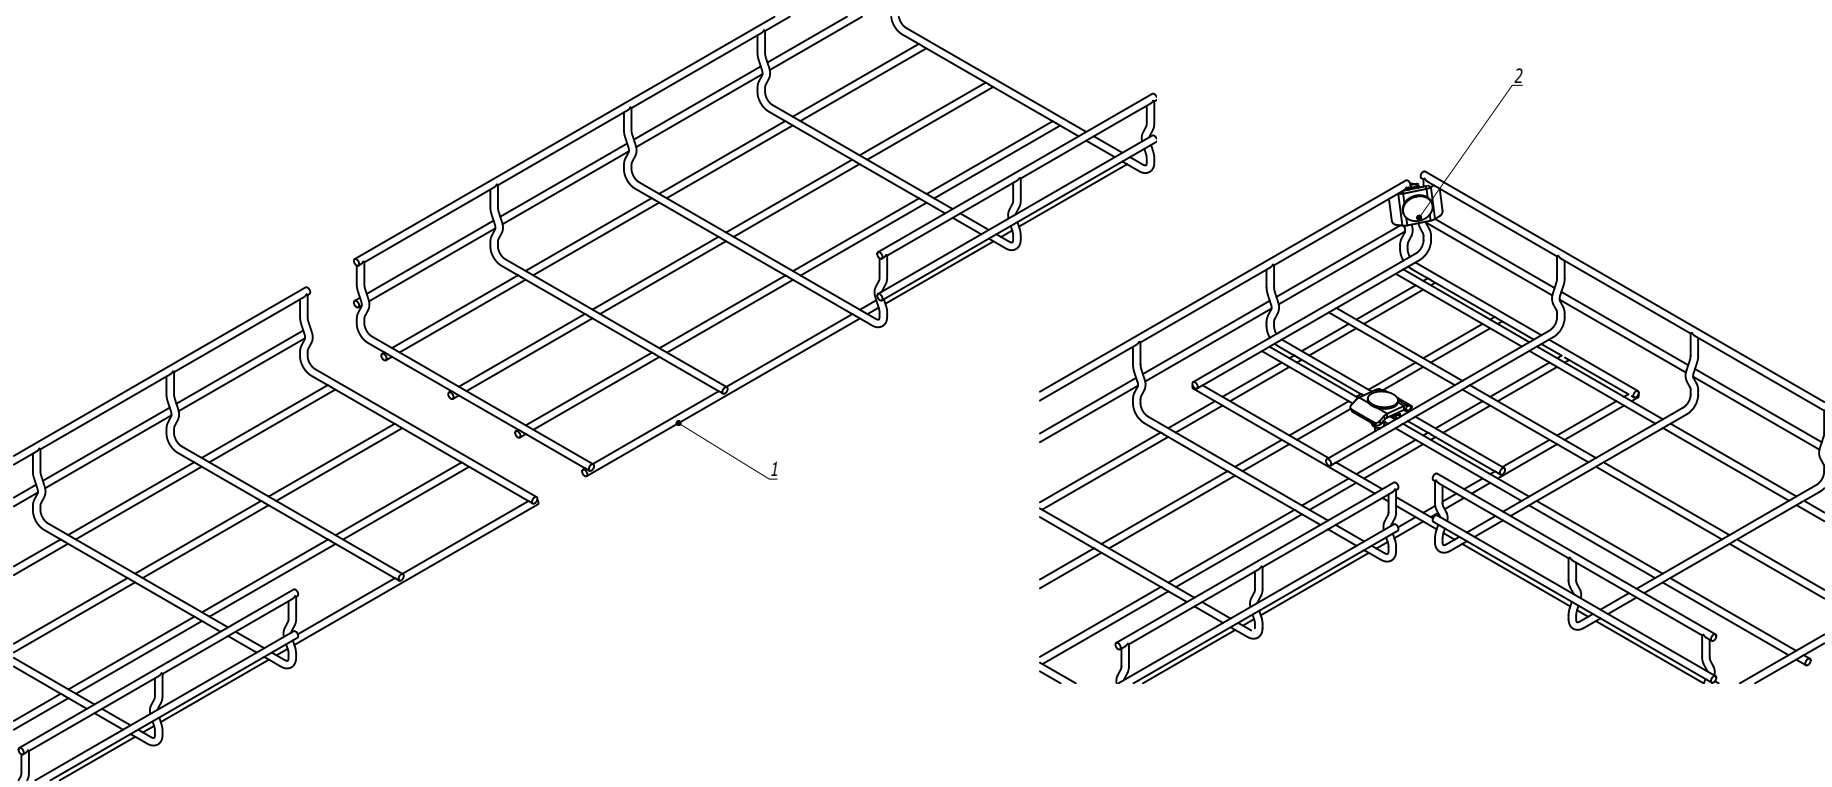

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание	
1	Лоток проволочный шириной 200 мм				
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	2		
		DKC-2018.F5.09			Лист
					5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Лоток шириной 300 мм

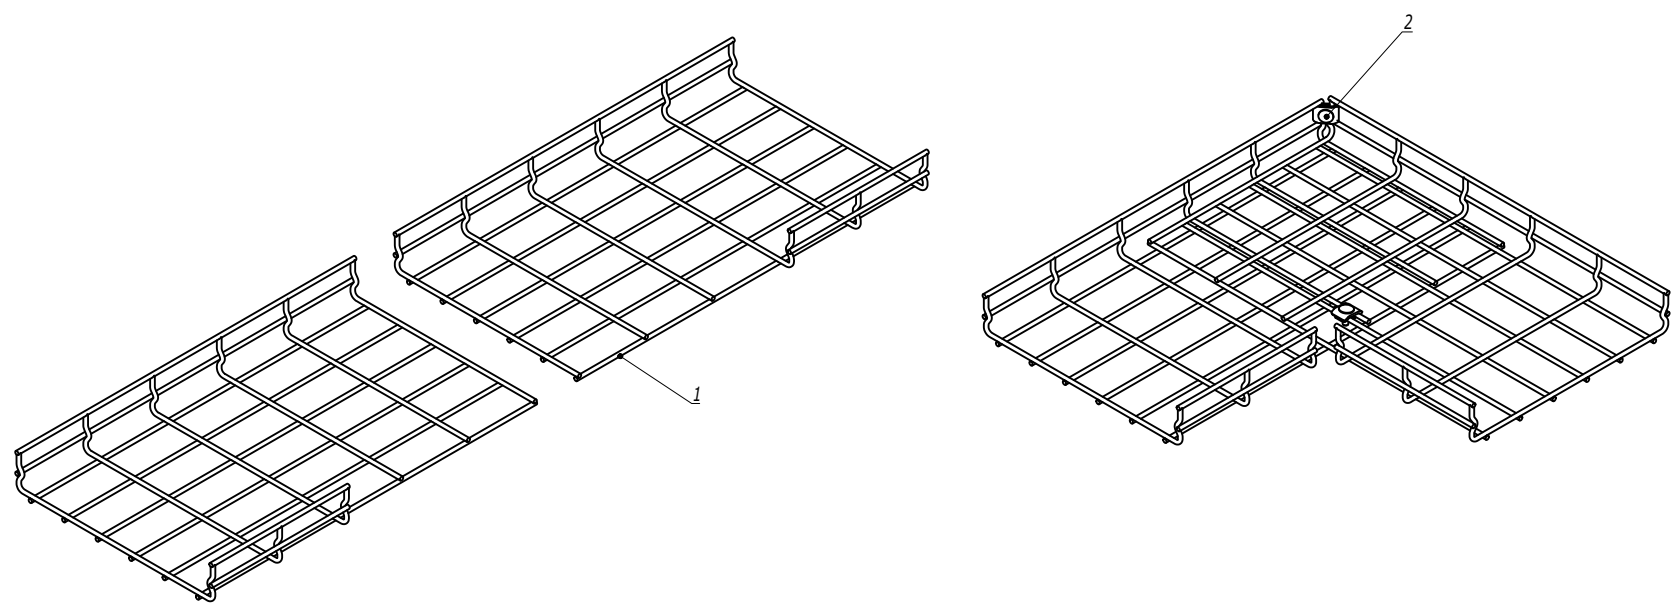

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание		
1	Лоток проволочный шириной 300 мм					
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	2			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Лист
DKC-2018.F5.09						6


Лоток шириной 400 мм

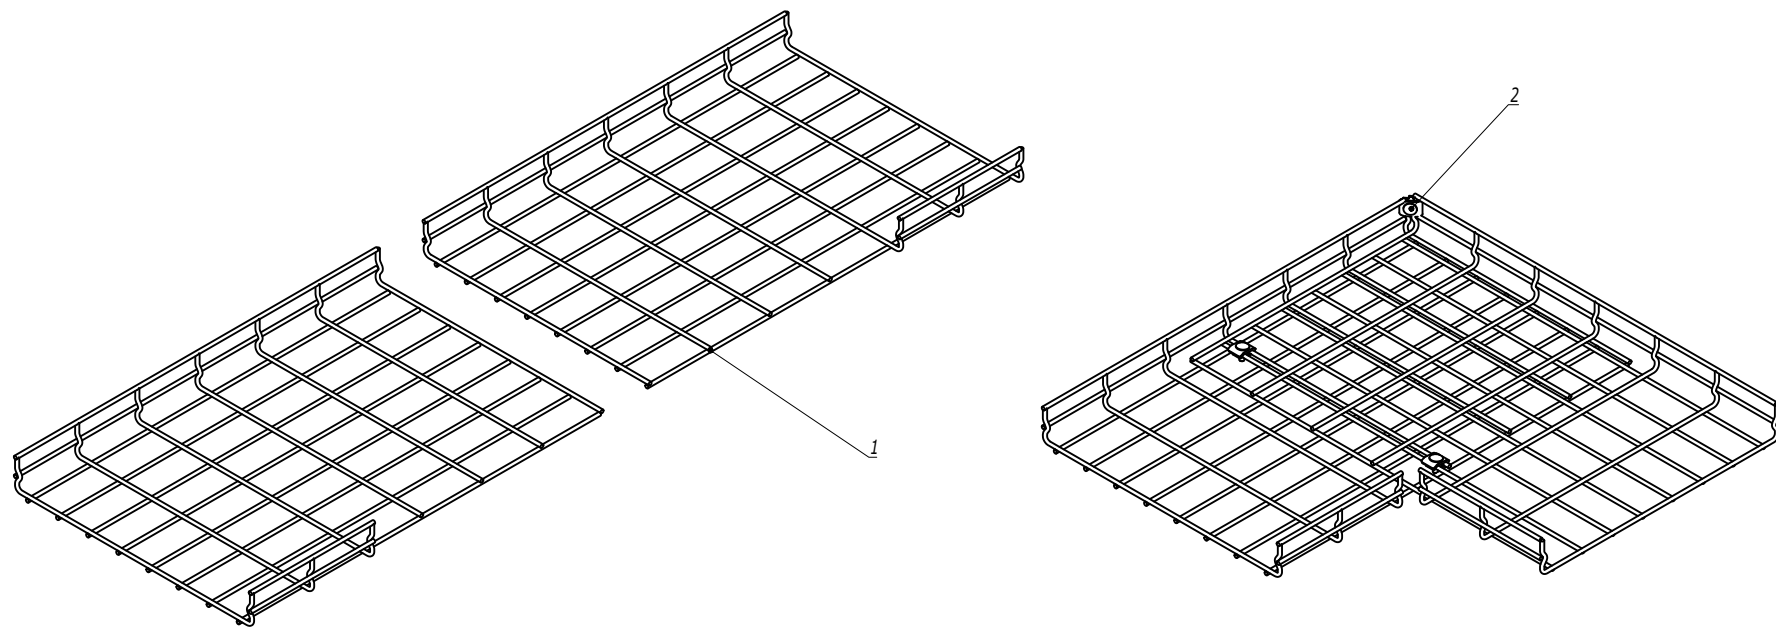

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 400 мм			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	3	
DKC-2018.F5.09				Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата				7


Лоток шириной 500 мм

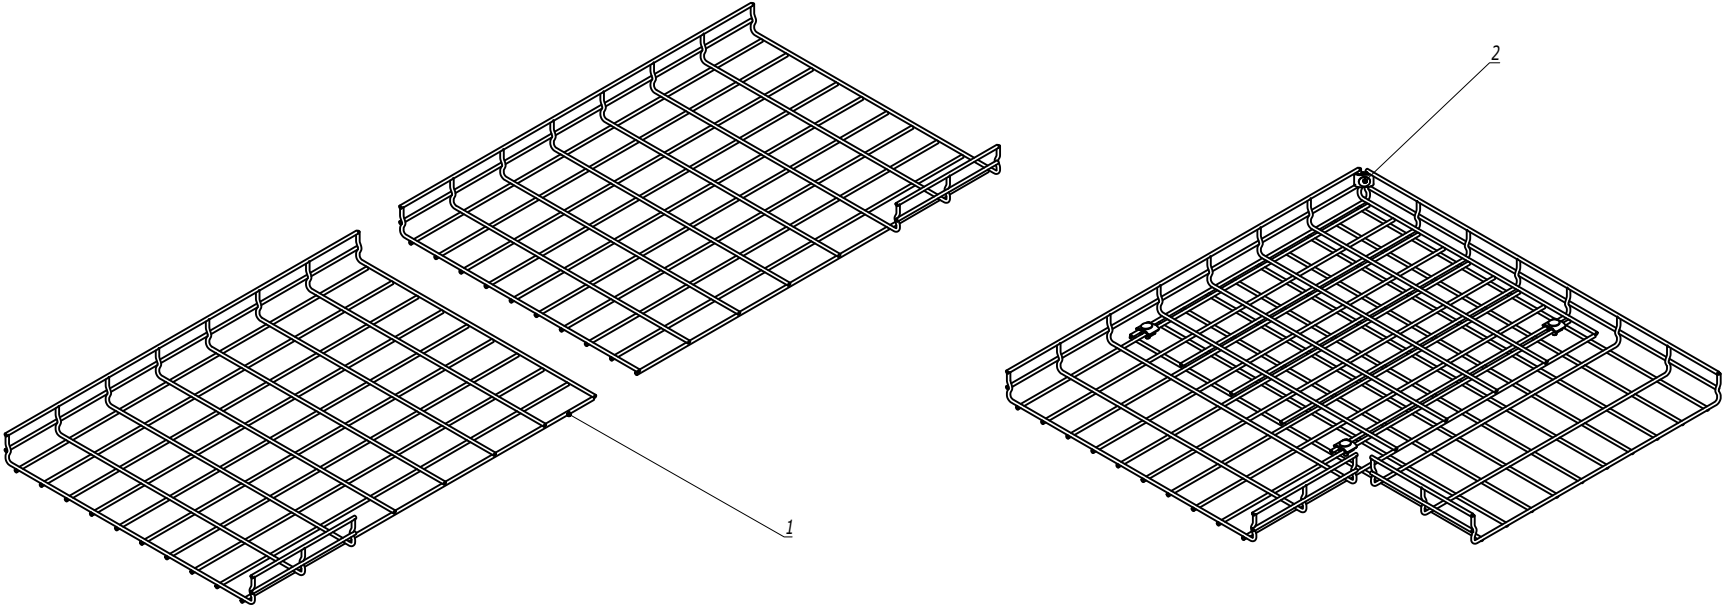

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток проволочный шириной 500 мм							
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	4					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2018.F5.09		Лист
								8



Лоток шириной 600 мм

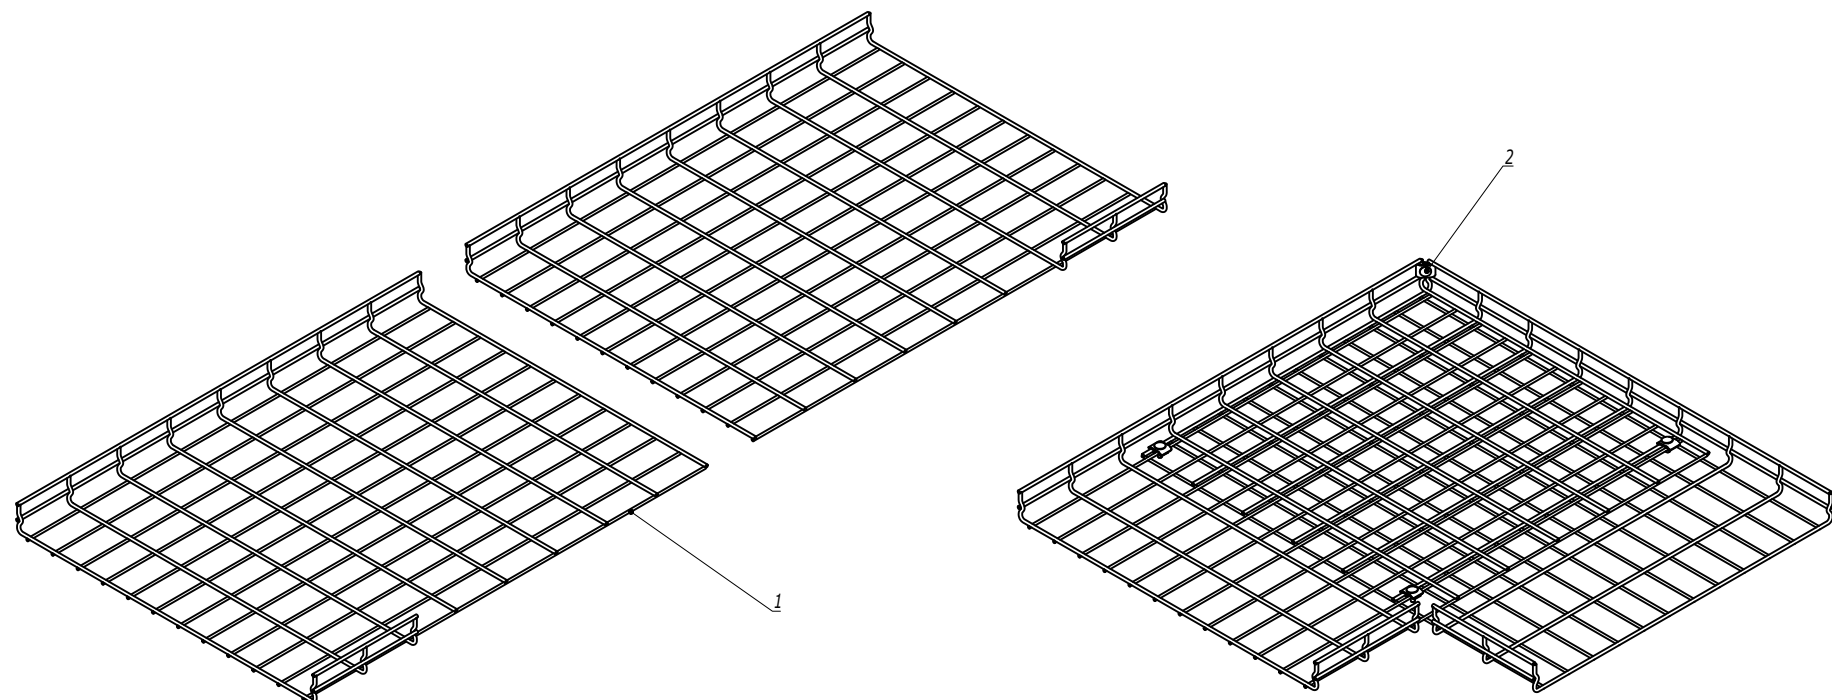

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 600 мм			
2	Комплект метизов №1 или №3	СМ350001/ СМ350003	4	
DKC-2018.F5.09				Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата				9

Лоток шириной 50 мм

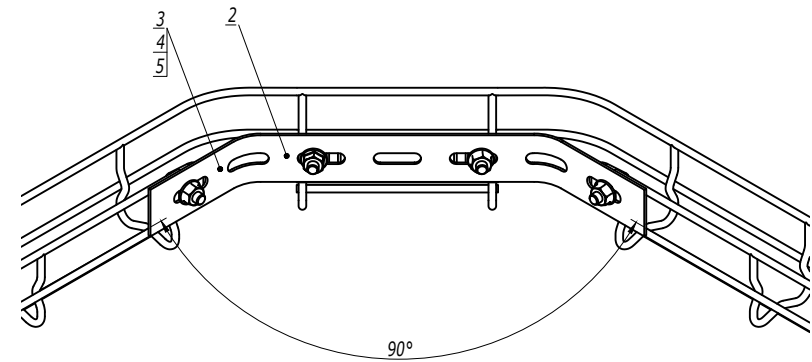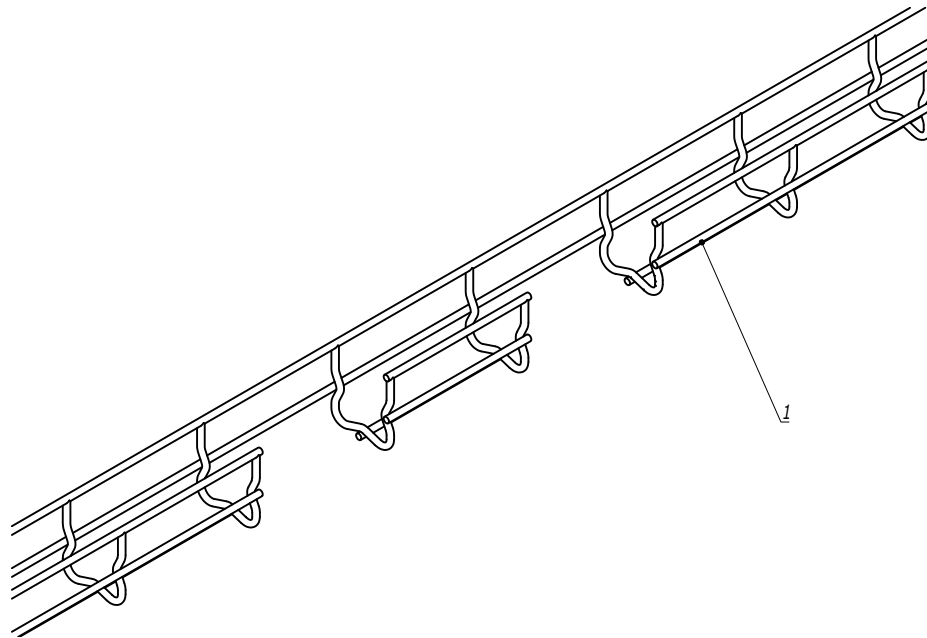


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 50 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	4	
4	Шайба	CM170600	4	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	4	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дяличко А.В.				09.18

DKC-2018.F5.10		
Стадия	Лист	Листов
	1	9
Поворот проволочного лотка большим радиусом DKC		



Лоток шириной 80 мм

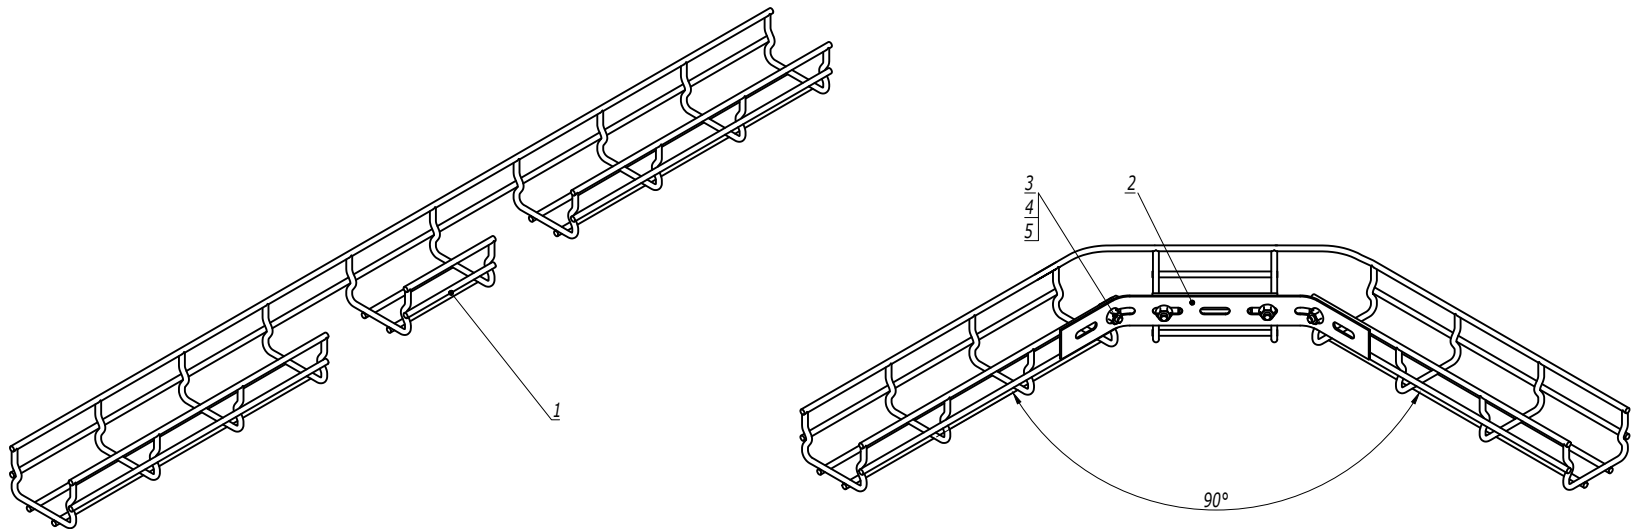

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 80 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	4	
4	Шайба	CM170600	4	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
DKC-2018.F5.10				Лист
				2


Лоток шириной 100 мм

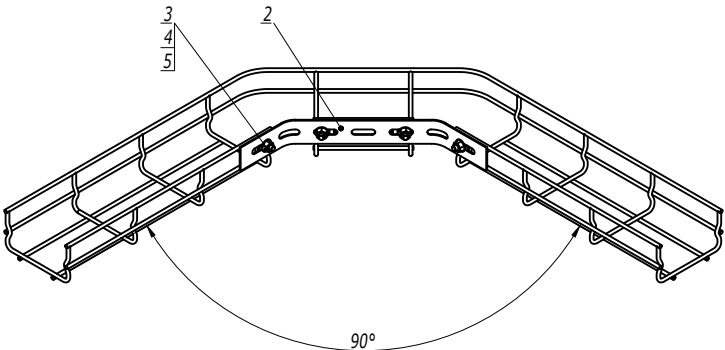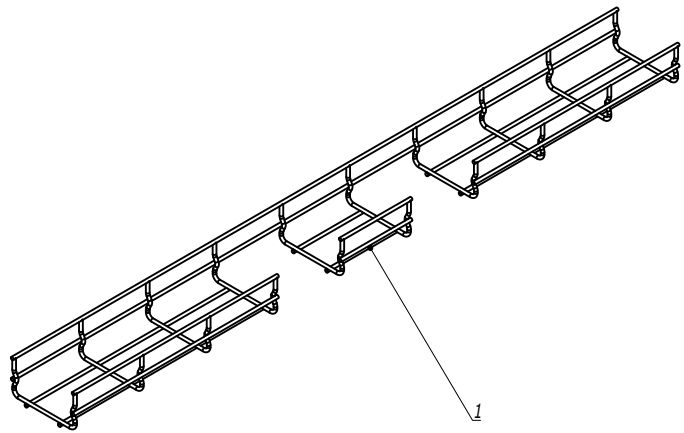

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	4	
4	Шайба	CM170600	4	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	4	
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата				Лист
DKC-2018.F5.10				3

Лоток шириной 600 мм

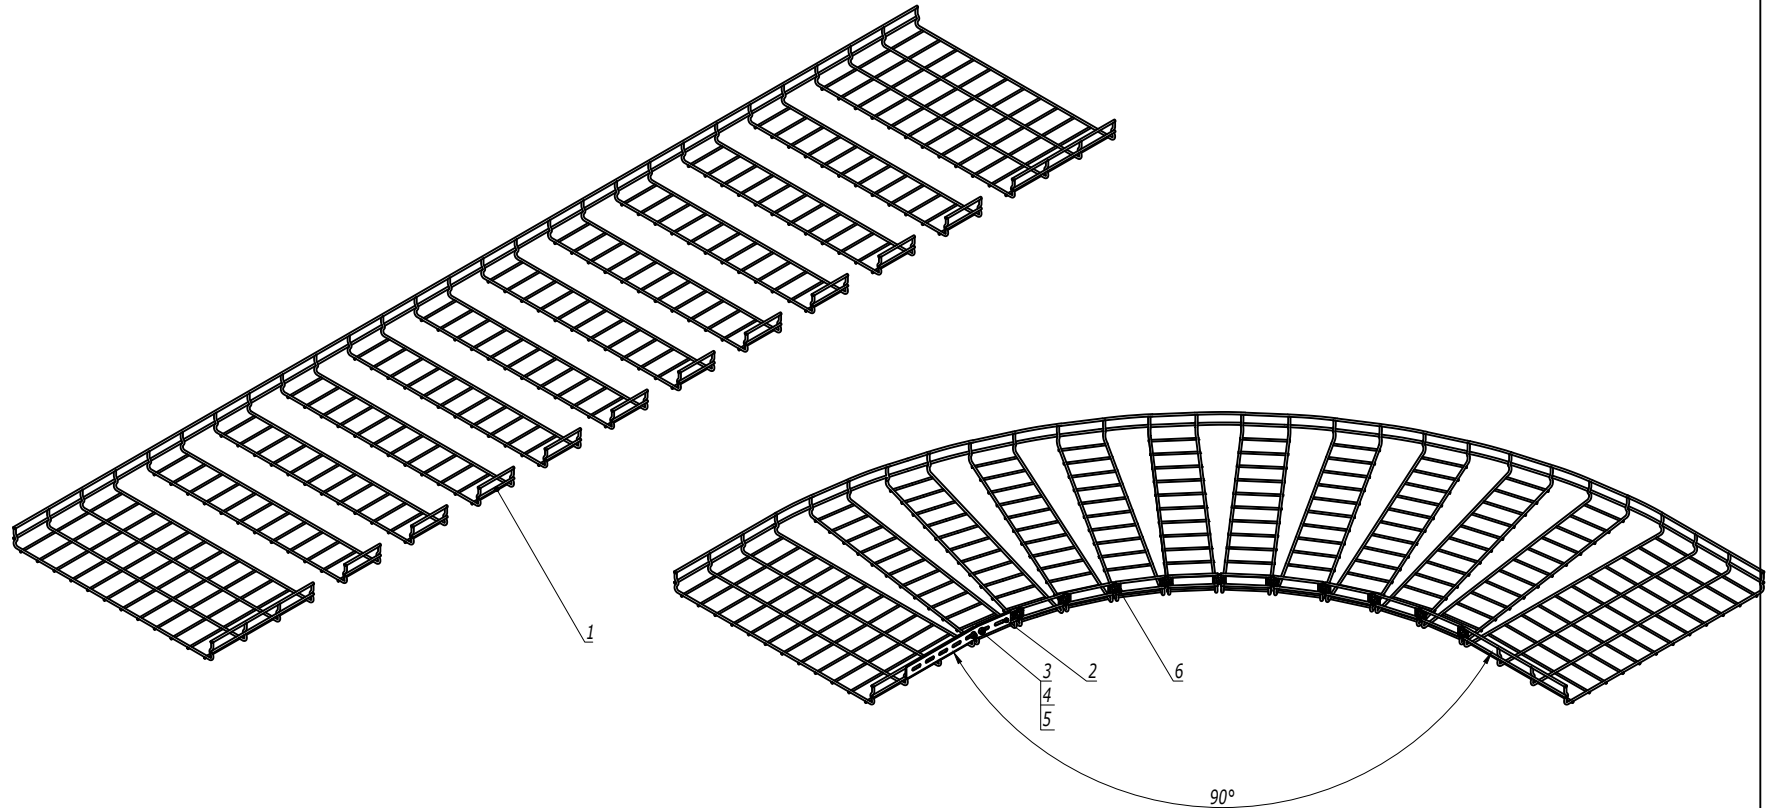

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 600 мм			
2	Соединитель с семью отверстиями	FC34247	1	
3	Винт М6х20 DIN 603	CM050620	2	
4	Шайба	CM170600	2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	2	
6	Комплект метизов №1 или №3	CM350001/ CM350003	10	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	---------	------	--------	---------	------

DKC-2018.F5.10

Лист




9

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №



Вертикальный монтаж

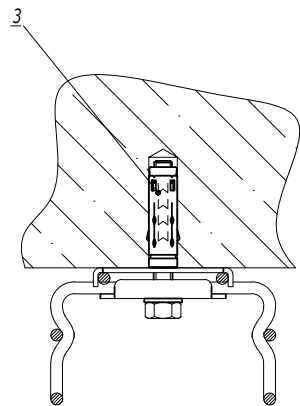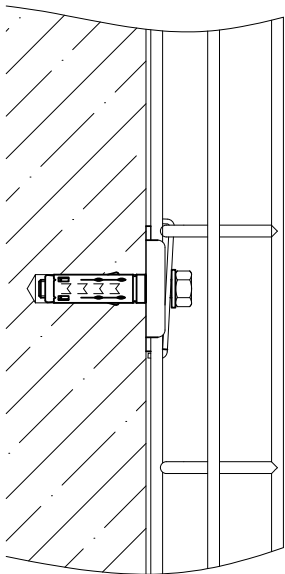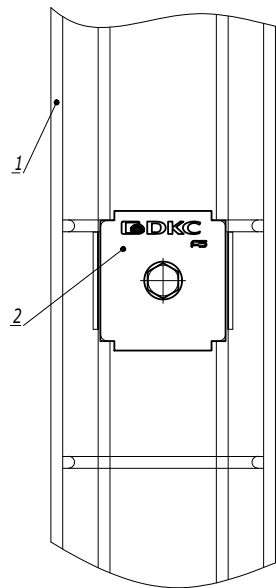

1. *Для лотка шириной 150мм крепления расположить в шахматном порядке.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-600 мм			
2	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке	FC37311	2	
3	Стандартный анкер с болтом М8	CM430850	1	DKC-2018.M5.01
DKC-2018.F5.13				Лист
				2

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

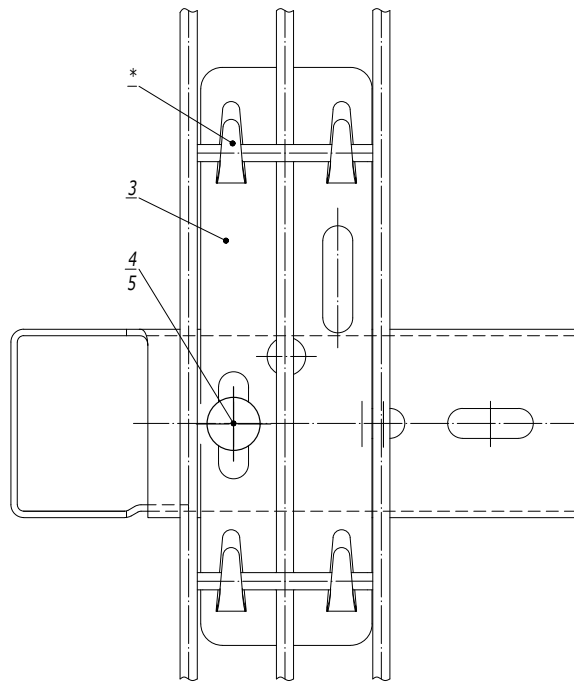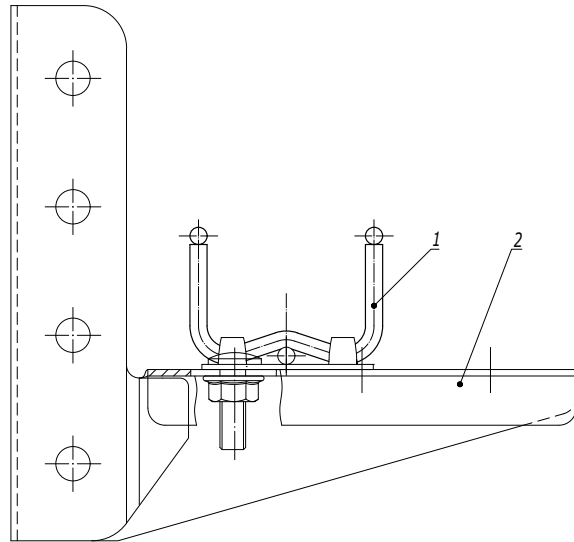

1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.



Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 80-300 мм			
2	Консоль для проволочного лотка		1	
3	Держатель для проволочного лотка шириной 50 мм	FC37305	1	
4	Винт М6х20	CM050620	1	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	1	

							DKC-2018.F5.14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Крепление проволочного лотка шириной 50 мм при помощи держателя для проволочного лотка	Стадия	Лист	Листов	
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				1	
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18					
										

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

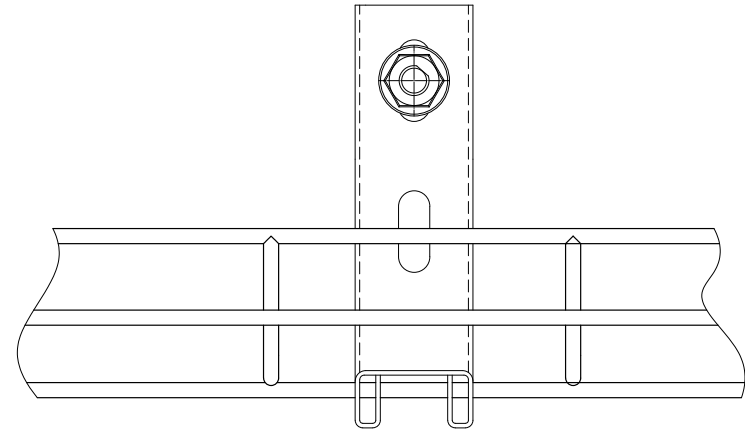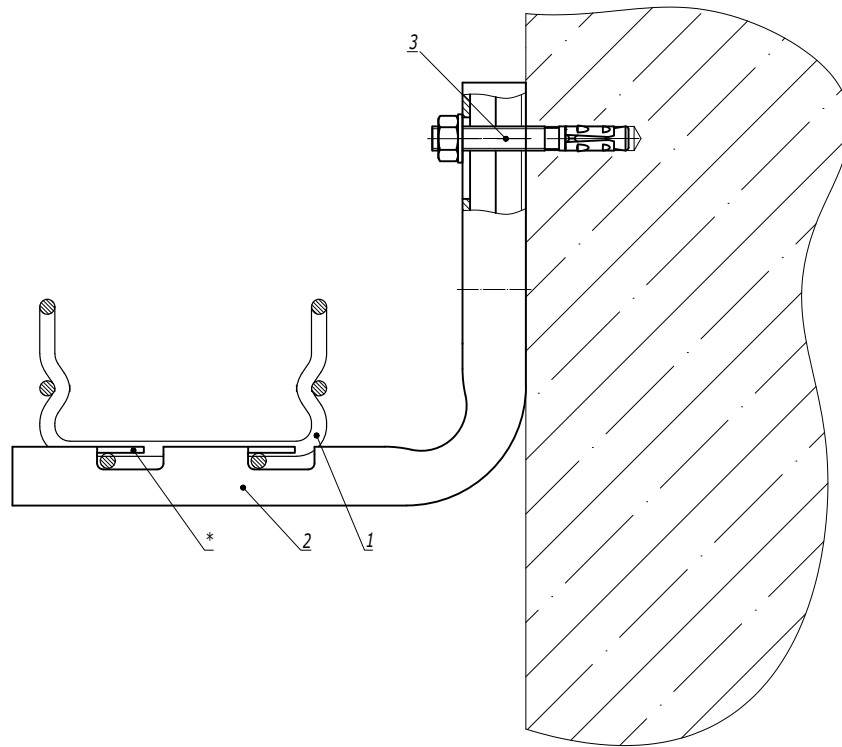


1. * Для фиксации лотка на держателе произвести загиб лепестков.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток проволочный шириной 100-400 мм			
2	Консоль FBC-30	FBC30**	1	
3	Усиленный клиновой анкер M8x65	CM480865	1	DKC-2018.M5.01
DKC-2018.F5.15				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.	09.18		
Проверил	Чередищенко Г.А.	09.18		
Утвердил	Дядичко А.В.	09.18		
Крепление проволочного лотка шириной 100-400 мм на консоли FBC-30				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Пластина горизонтальная

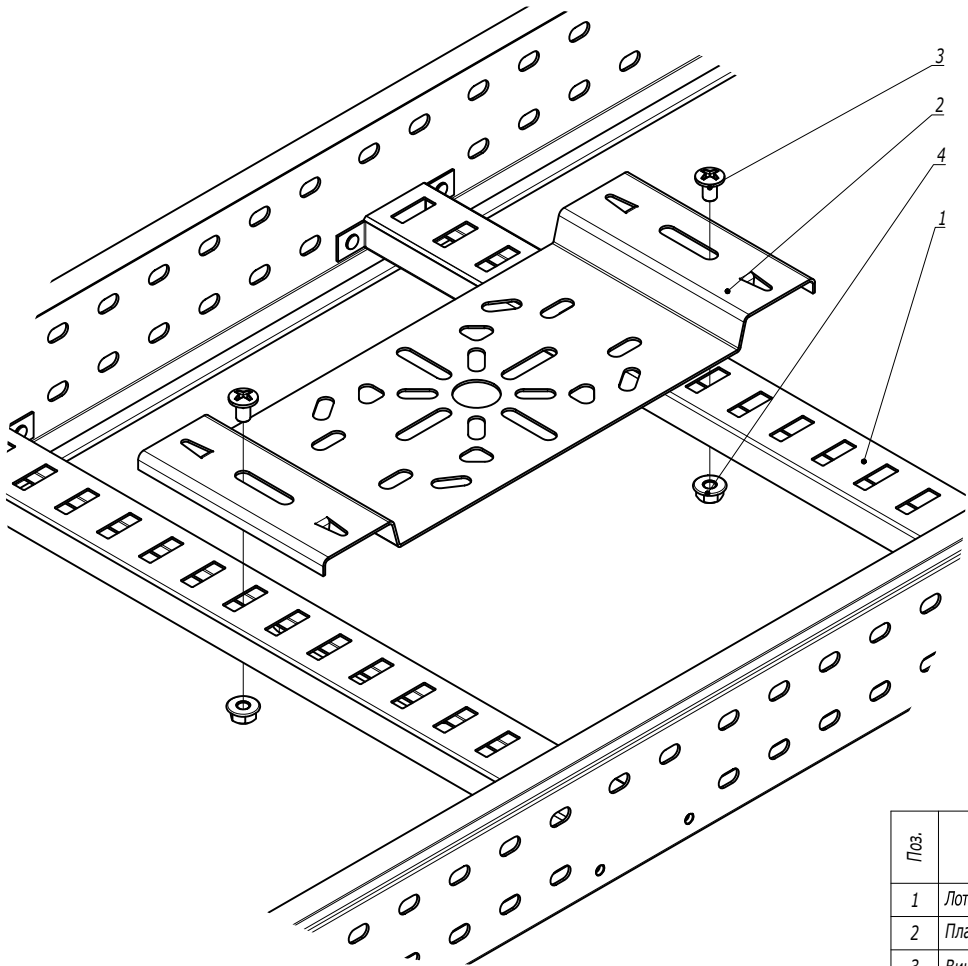


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание					
1	Лоток лестничный, прямой элемент								
2	Пластина монтажная горизонтальная	LP4000	1						
3	Винт М6х10	СМ010610	2						
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	2						
DKC-2018.L5.10									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Крепление монтажной пластины	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			1	2
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				
									

Пластина вертикальная

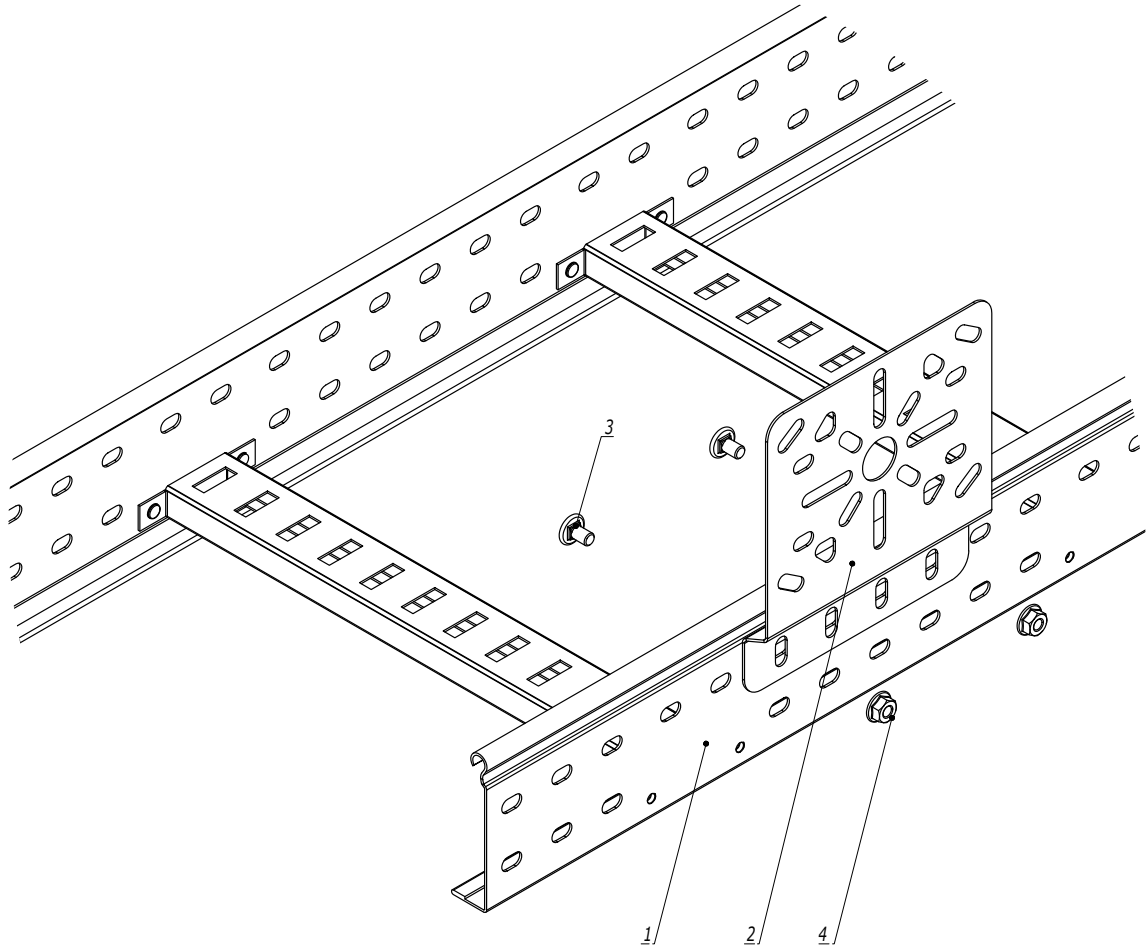

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №


Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток лестничный, прямой элемент							
2	Пластина монтажная горизонтальная	LP3000	1					
3	Винт М6х10	СМ010610	2					
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	2					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	DKC-2018.L5.10		Лист
								2

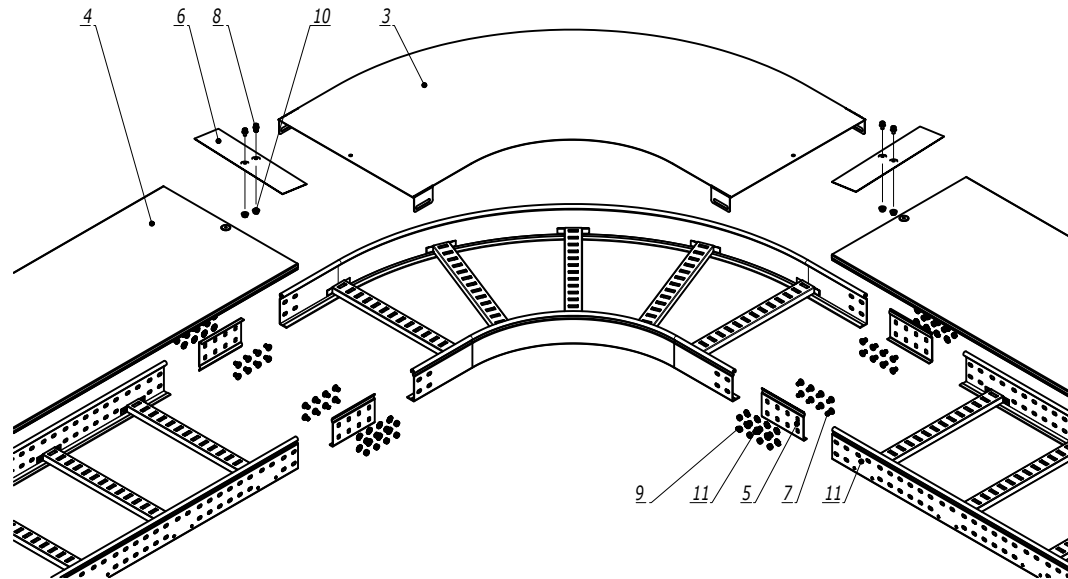

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	Угол			
			3	Крышка на угол			
			4	Крышка на лоток			
			5	Усиленные соединители GTO L		4	
			6	Накладка соединительная CGB		2	
			7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n-16	
			8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	4	
			9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n-16	
			10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	2	
			11	Шайба стопорная M6 DIN 6798A	CM220600	n-16	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.


						DKC-2018.L5.11		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18			1
								
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Горизонтальный угол 90°/45°		

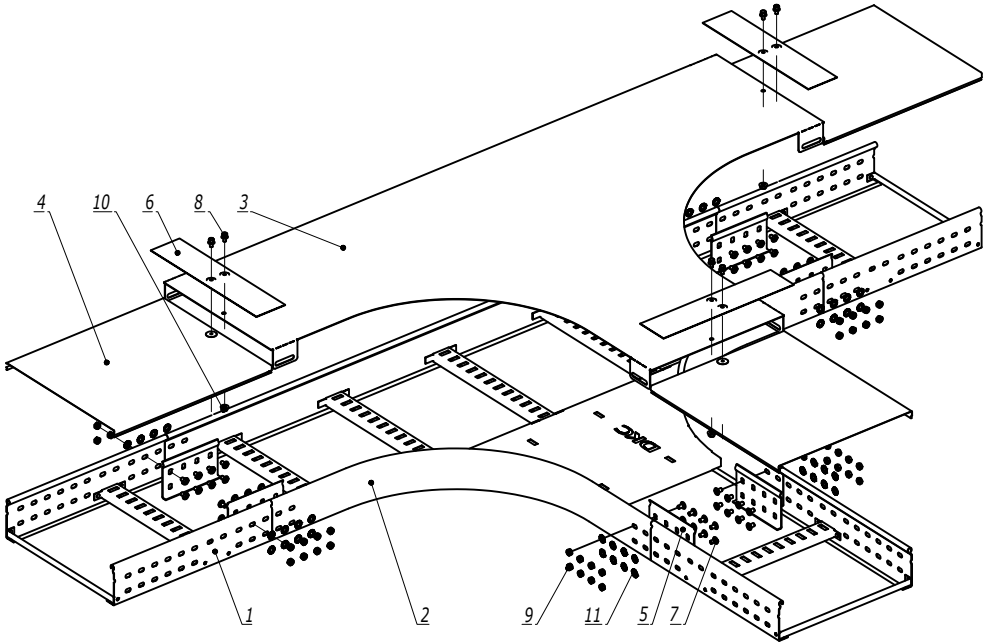

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	Т-ответвитель			
			3	Крышка на Т-ответвитель			
			4	Крышка на лоток			
			5	Усиленные соединители GTO L		6	
			6	Накладка соединительная CGB		3	
			7	Винт с гладкой головкой М6х20 DIN 603	СМ010620	п-24	
			8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	СМ030508	6	
			9	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	п-24	
			10	Гайка с насечкой М5 DIN 6923	СМ100500	3	
			11	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	п-24	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.


DKC-2018.L5.12					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18
Т-ответвитель					
			Стадия	Лист	Листов
					1
DKC					

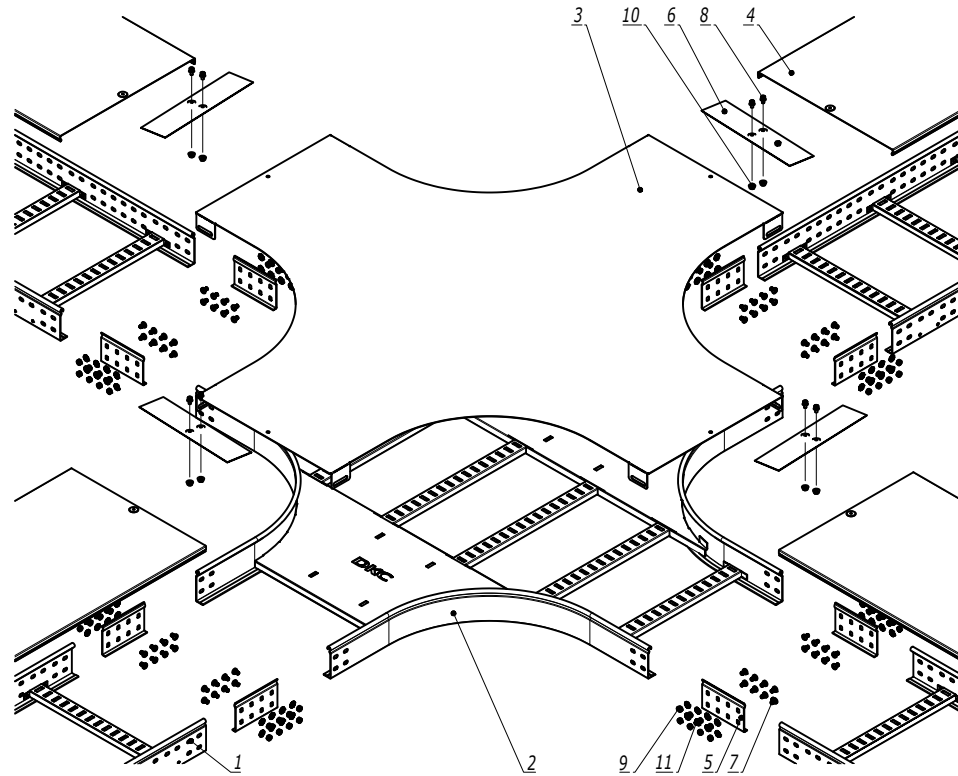

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Лоток лестничный, прямой элемент			
			2	X-ответвитель			
			3	Крышка на X -ответвитель			
			4	Крышка на лоток			
			5	Усиленные соединители GTO L		8	
			6	Накладка соединительная CGB		4	
			7	Винт с гладкой головкой M6x20 DIN 603	CM010620	n-32	
			8	Винт для обеспечения электрического контакта крышек	CM030508	8	
			9	Гайка шестигранная M6 DIN 934	CM110600	n-32	
			10	Гайка с насечкой M5 DIN 6923	CM100500	4	
			11	Шайба стопорная Ø6 DIN 6798A	CM220600	n-32	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

DKC-2018.L5.13					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18
X-ответвитель					
			Стадия	Лист	Листов
					1
DKC					

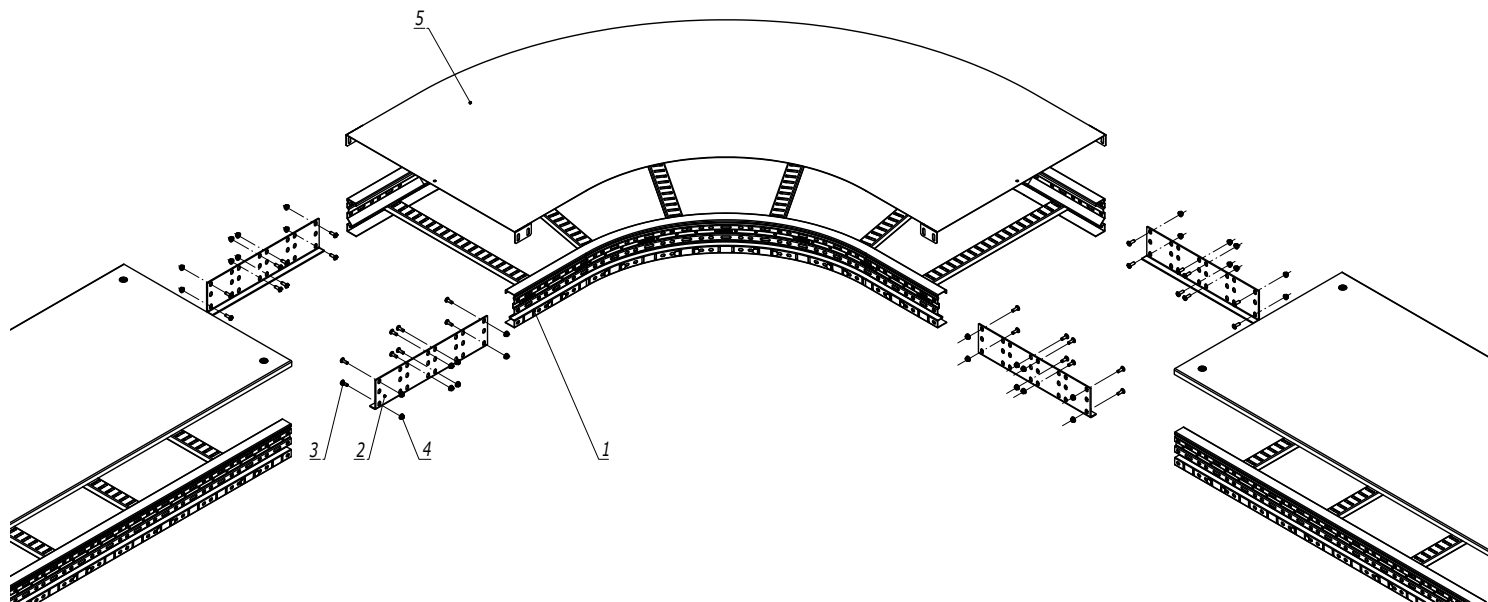


1. $n=1$ для высоты борта 80, 100, 150 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 200 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Угол горизонтальный лестничный ULC 45/ULD 90		1	
2	Соединитель горизонтальный		4	
3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 HDZ	CM010620HDZ	n·16+16	
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	n·16+16	
5	Крышка к углу горизонтальному		1	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

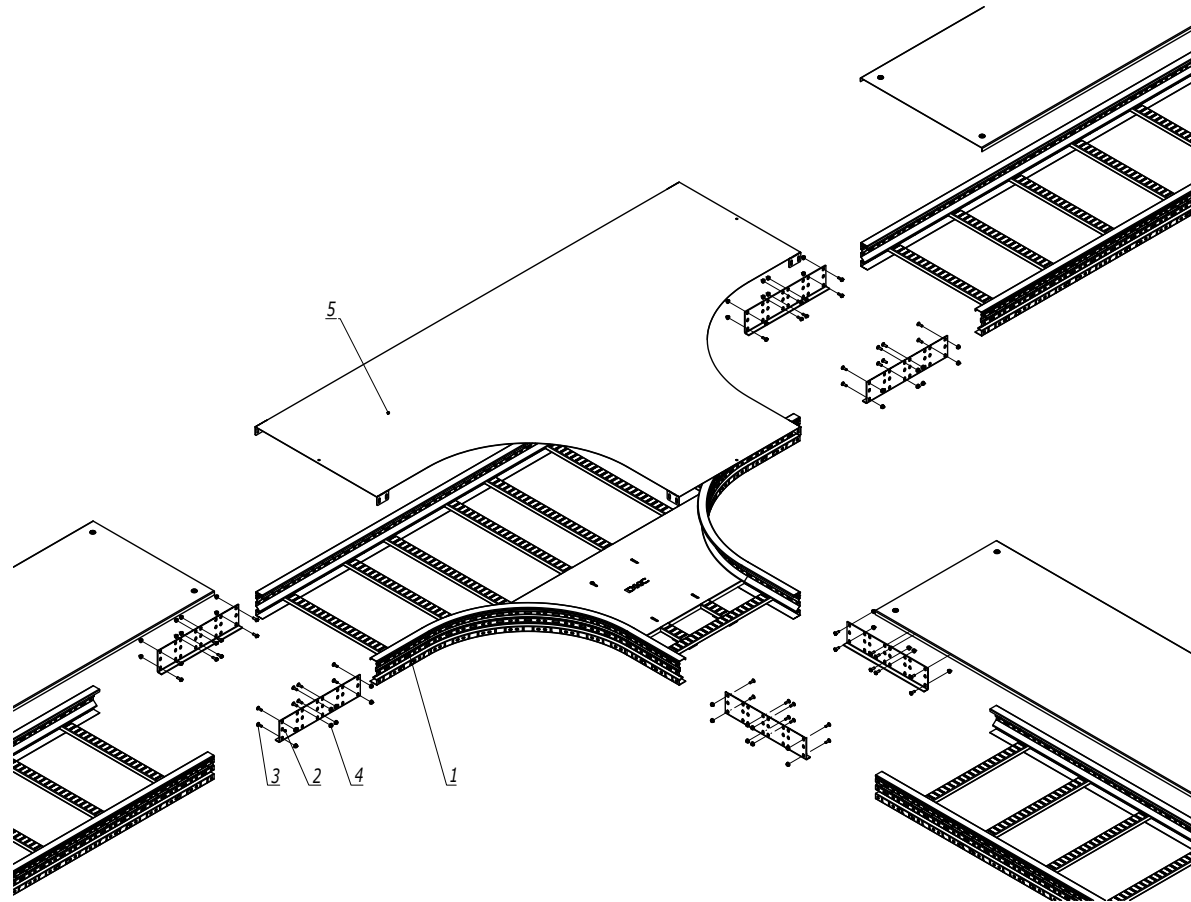

1. $n=1$ для высоты борта 80, 100, 150 мм.
 2. $n=2$ для высоты борта 200 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №				
			Поз.	Наименование	Код	Примечание
			1	Ответитель T-образный ULT		1
			2	Соединитель горизонтальный		6
			3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 HDZ	CM010620HDZ	$n \cdot 24 + 24$
			4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	$n \cdot 24 + 24$
			5	Крышка к T-ответителю		1


						DKC-2018.U5.03		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ответитель T-образный	Стадия	Лист
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			Листов
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			1
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18		DKC	

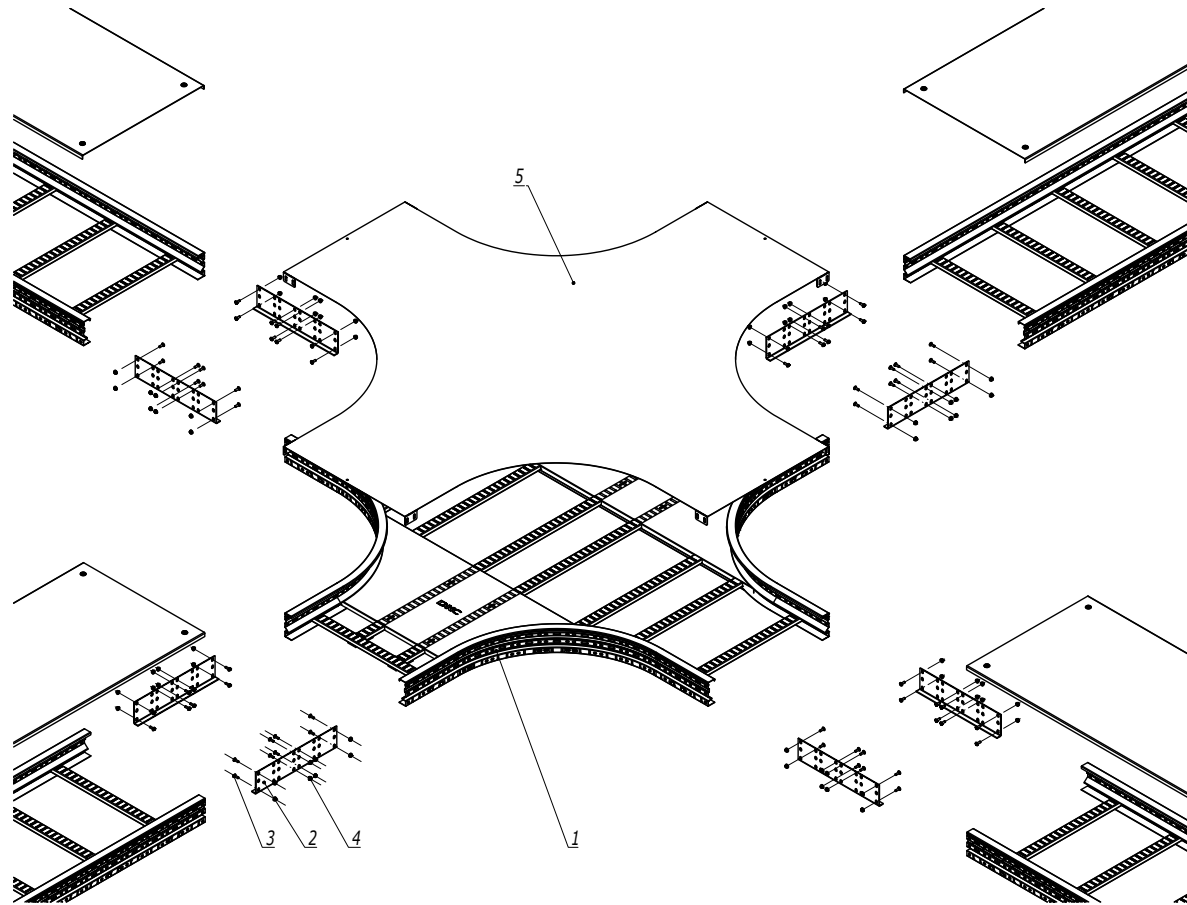

1. $n=1$ для высоты борта 80, 100, 150 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 200 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №					
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
			1	Ответвитель X-образный ULX		1	
			2	Соединитель горизонтальный		8	
			3	Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 HDZ	CM010620HDZ	$n \cdot 32 + 32$	
			4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	$n \cdot 32 + 32$	
			5	Крышка к ответвителю крестообразному ULX		1	


						DKC-2018.U5.04			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Ответвитель X-образный	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тиунов И.А.				09.18				
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18				1
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18				

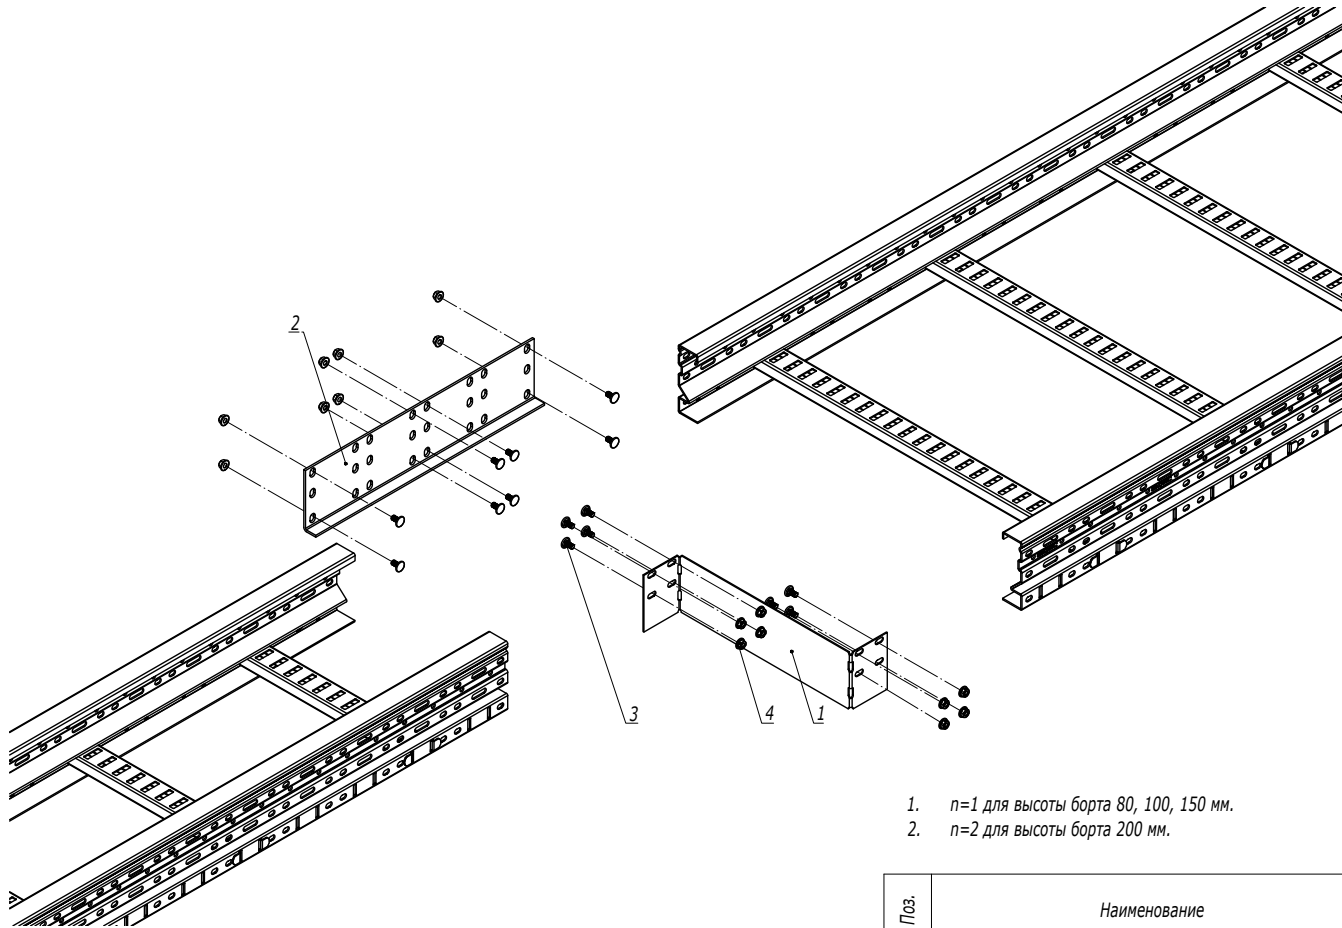

1. $n=1$ для высоты борта 80, 100, 150 мм.
2. $n=2$ для высоты борта 200 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Заглушка-редукция		1	
2	Соединитель горизонтальный		1	
3	Винт М6х20	СМ050620HDZ	$n \cdot 8 + 8$	
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600HDZ	$n \cdot 8 + 8$	
DKC-2018.U5.05				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.		09.18	
Проверил	Чередищенко Г.А.		09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.		09.18	
Заглушка-редукция				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

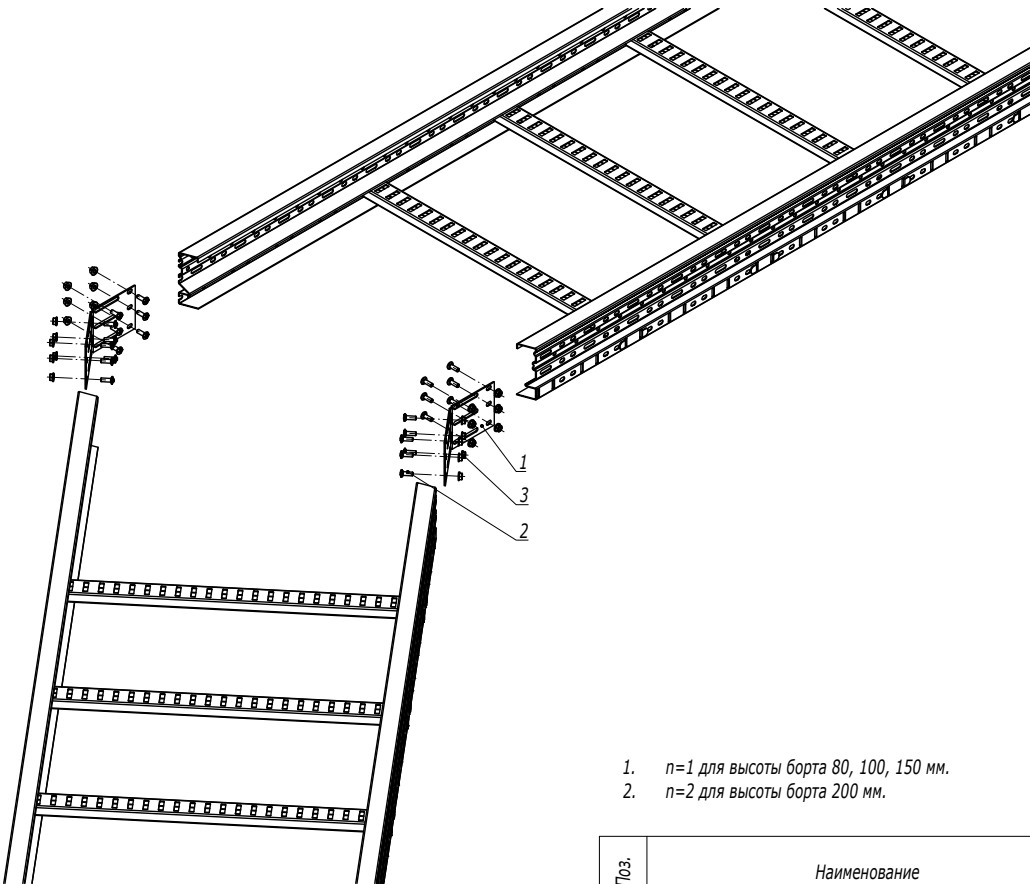

- 1. n=1 для высоты борта 80, 100, 150 мм.
- 2. n=2 для высоты борта 200 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Соединитель угловой		2					
2	Винт М6х20	CM050620HDZ	n·8+8					
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600HDZ	n·8+8					
DKC-2018.U5.06								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Соединитель угловой		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1
								