



Держатель BHR-40

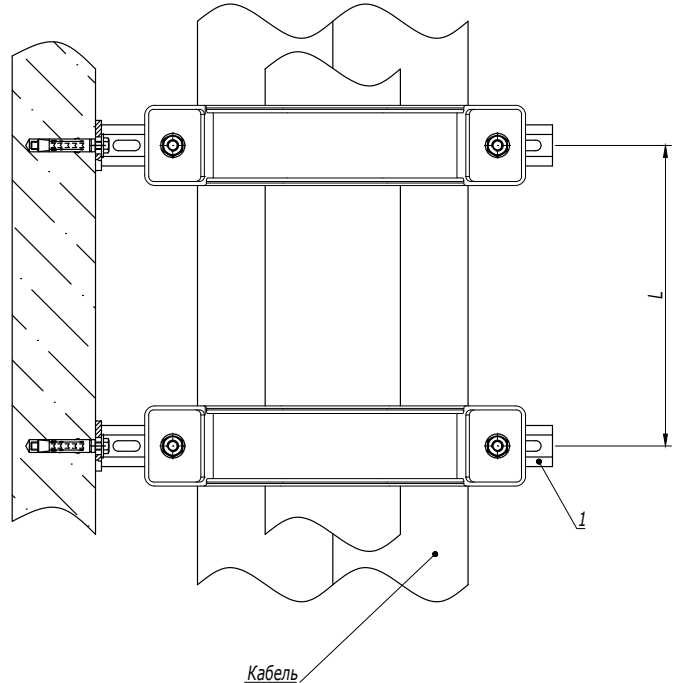

1. L- расстояние между точками подвеса выбирается в зависимости от нагрузки в диапазоне от 500 до 1000 мм.

| Поз.                                  | Наименование                                                  | Код                         | Кол. | Примечание     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|
| 1                                     | Консоль ВВР-41                                                |                             | 2    |                |
| 2                                     | Стандартный анкер с болтом                                    |                             | 4    | DKC-2018.M5.01 |
| 3                                     | Кабельный держатель BHR-40                                    | BHR4009/BHR4011/<br>BHR4013 | 2    |                |
| 4                                     | Шпилька М12х300                                               | СМ201230                    | 4    |                |
| 5                                     | Гайка для подвешивания профиля (с удлиненной пружиной) М12х40 | СМ161200                    | 4    |                |
| 6                                     | Шайба с узкими полями М12                                     | СМ241200                    | 4    |                |
| 7                                     | Гайка шестигранная М12                                        | СМ111200                    | 4    |                |
| DKC-2018.B5.29                        |                                                               |                             |      | Лист           |
| Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата |                                                               |                             |      | 5              |

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |

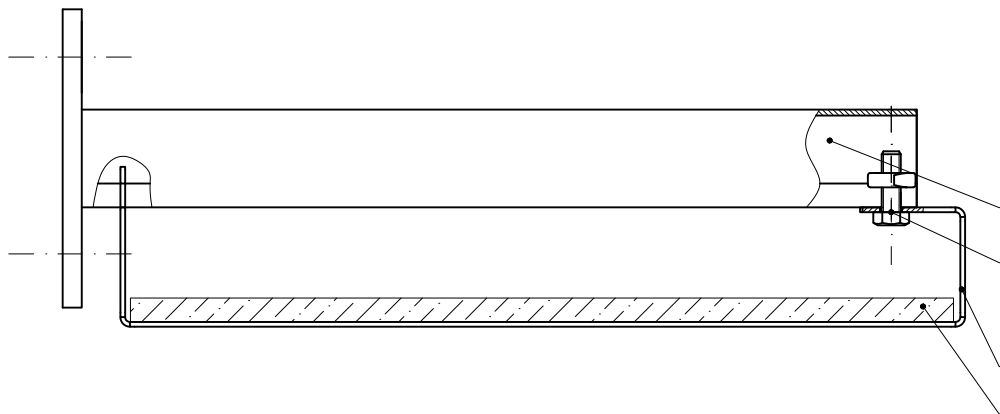

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|              |                |               |