

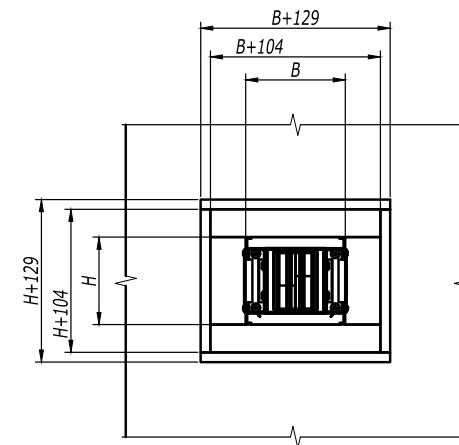
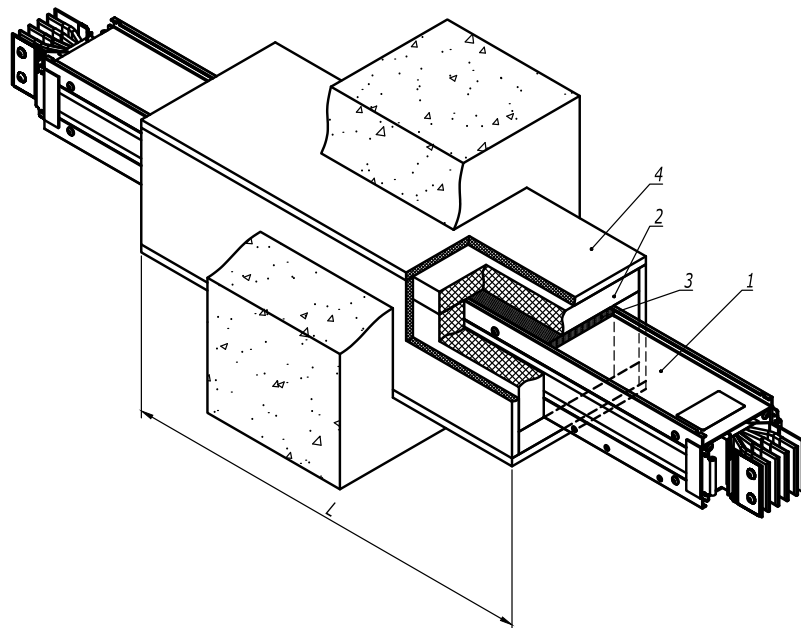


Таблица 1

Номинальный ток Al, А	Номинальный ток Cu, А	H, мм	IET120, L=500 мм				IET180, L=1000 мм			
			n, шт	m, шт	k, m ²	s, кг	n, шт	m, шт	k, m ²	s, кг
630/800	800/1000	97	1	3,2	0,25	2	2	7	0,5	3
1000	1250	117	1	7	0,25	2	2	10	0,5	3
1250	1600	137	1	7	0,25	2	2	13	0,5	3
1600	2000	197	1	10	0,25	3	2	16	0,5	4
2000	2500	237	1	13	0,25	3	2	23	0,5	4
2500	3200	277	1	13	0,5	3	2	26	0,75	4
3200	4000	362,5	2	16	0,5	3	3	32	0,75	5
4000	5000	442,5	2	23	0,5	3	3	45	0,75	5
5000	6300	522,5	2	26	0,5	3	3	52	0,75	5

1. Все щели и швы должны быть заделаны огнестойким герметиком поз.4.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Секция шинпровода прямая			
2	Плита минеральная DP	DP1201	n	
3	Пеноблок DT	DT1202	m	
4	Плита огнезащитная DG	DG1213	k	
5	Герметик огнезащитный	DS1201/DS1202	s	
DKC-2021.ПТ.36				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.			09.20
Проверил	Чердиченко Г.А.			09.20
Утвердил	Дядичко А.В.			09.20
Огнестойкий проход шинпровода "Hercules" через стену				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №