
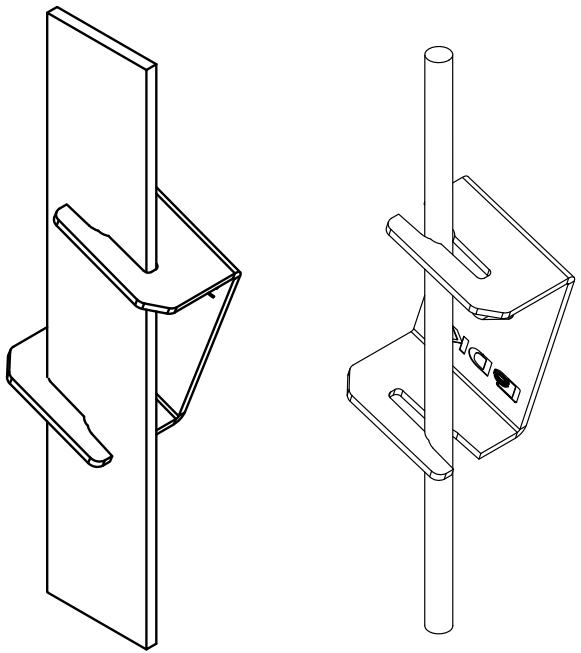


Крепление проводника к стеновой сэндвич - панели

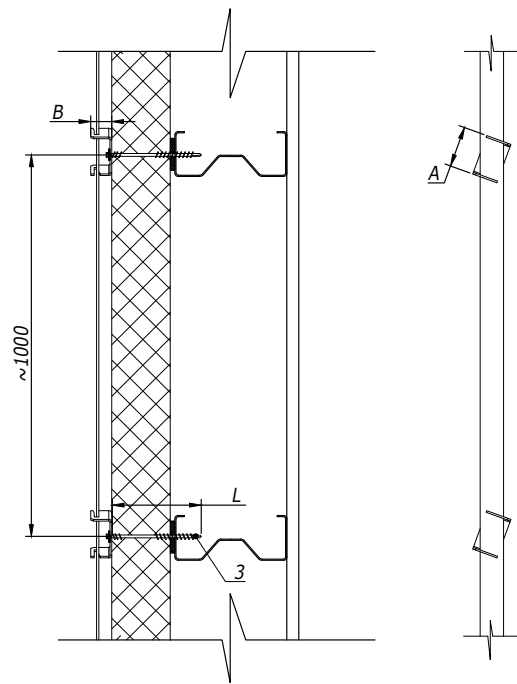

| Поз.                                              | Наименование                                   | Код                                               | Кол. | Примечание                              |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| Крепление проводника - полосы 25х4 мм             |                                                |                                                   |      |                                         |
| 1                                                 | Скоба -держатель проводника                    | ND2311                                            | 1    | A=45; B=32 мм                           |
| 2                                                 | Полоса 25х4, пруток 8-10 мм                    | NC2254/ NC1008/<br>NC1010/NC1095AL                | 1    |                                         |
| 3                                                 | Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой G19 | CM2731..                                          | 1    | L= 105 мм;<br>135 мм; 155 мм;<br>185 мм |
| Крепление проводника - полосы 40х4, 40х5, 50х5 мм |                                                |                                                   |      |                                         |
| 1                                                 | Скоба -держатель проводника                    | ND2310                                            | 1    | A=70; B=35 мм                           |
| 2                                                 | Полоса 40х4, 40х5, 50х5, пруток 8-10 мм        | NC2444/NC2405<br>NC2505/NC1008<br>NC1010/NC1095AL | 1    |                                         |
| 3                                                 | Самосверлящий самонарезающий винт с шайбой G19 | CM2731..                                          | 1    | L= 105 мм;<br>135 мм; 155 мм;<br>185 мм |

Изм. № докл. Подпись и дата Взам. инв. №

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|------|------|----------|-------|------|

DKC-2023.J.08