

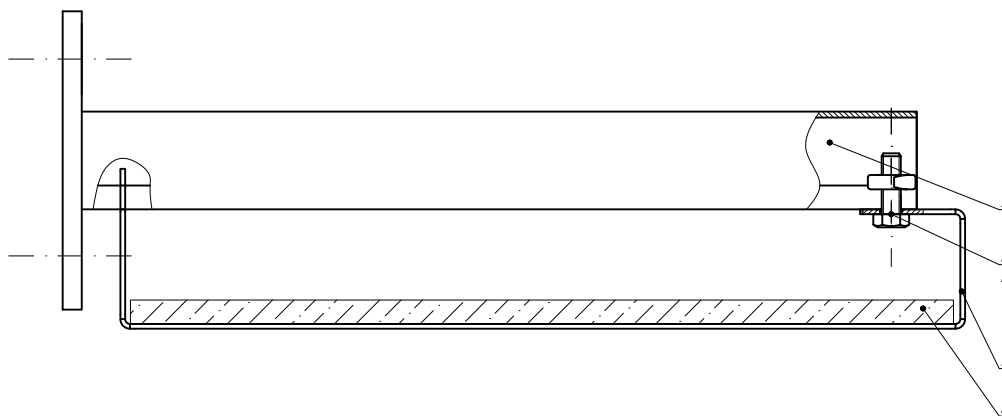


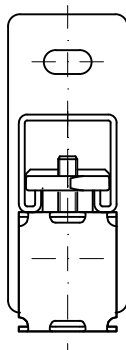

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Консоль из С-образного профиля	BBP21**/ BBP41**/ BBD21**/ BBD41**						
2	Держатель огнезащитной перегородки ВМЗ-15							
3	Болт с шестигранной головкой М8х25 DIN 933	CM020825						
4	Гайка для подвешивания профиля М8	CM140800						
5	Огнезащитная перегородка	DD****						
DKC-2018.B5.30								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Держатель огнезащитной перегородки к консоли из С-образного профиля		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
								1
								


Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

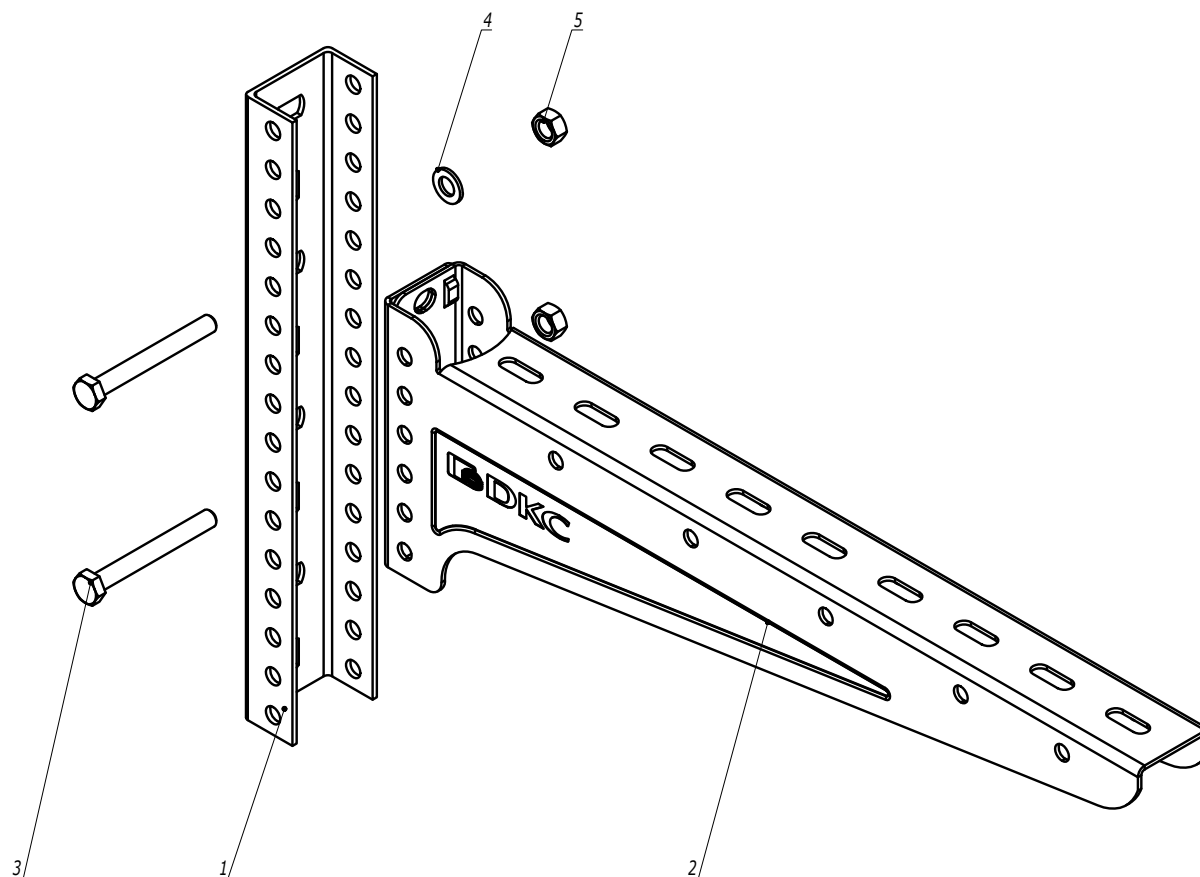

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №
--------------	----------------	---------------

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Профиль П-обр. ВРL-29/ВРМ-29		1	
2	Консоль ВВN-40/ВВN-50/ВВN-60		1	
3	Болт с шестигранной головкой М8х70	СМ020870	2	
4	Шайба с узкими полями М8 DIN125	СМ240800	2	
5	Гайка шестигранная М8 DIN934	СМ110800	2	

						DKC-2021.B5.32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№докум.	Подпись	Дата				
Разработал		Тиунов И.А.			02.21	Монтаж консоли ВВN-40/ВВN-50/ВВN-60 в П-обр. профиль	Стадия	Лист	
Проверил		Чередниченко Г.А.			02.21			Листов	
									1
Утвердил		Дядичко А.В.			02.21				

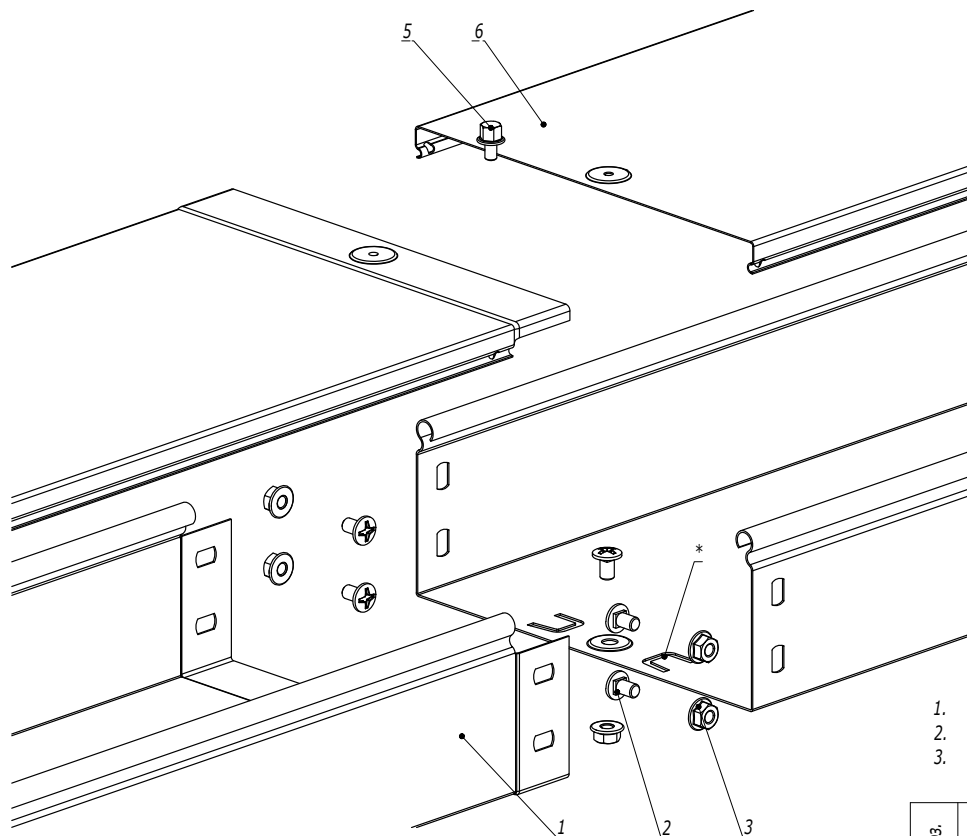

1. * - пластины необходимо подгибать наружу и вставлять в перфорацию ответной части лотка.
2. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
3. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для лотка</u>				
1	Лоток кабельный		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	$n \cdot 2 + 1$	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	$n \cdot 2 + 1$	
<u>Комплектация для лотка</u>				
4	Крышка на лоток		1	
5	Винт для электрического соединения М5	СМ030508	1	

DKC-2018.S5.01

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18


Соединение лотка "папа-мама"

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3


Инт. № подл.	Взаим. инт. №
Подпись и дата	

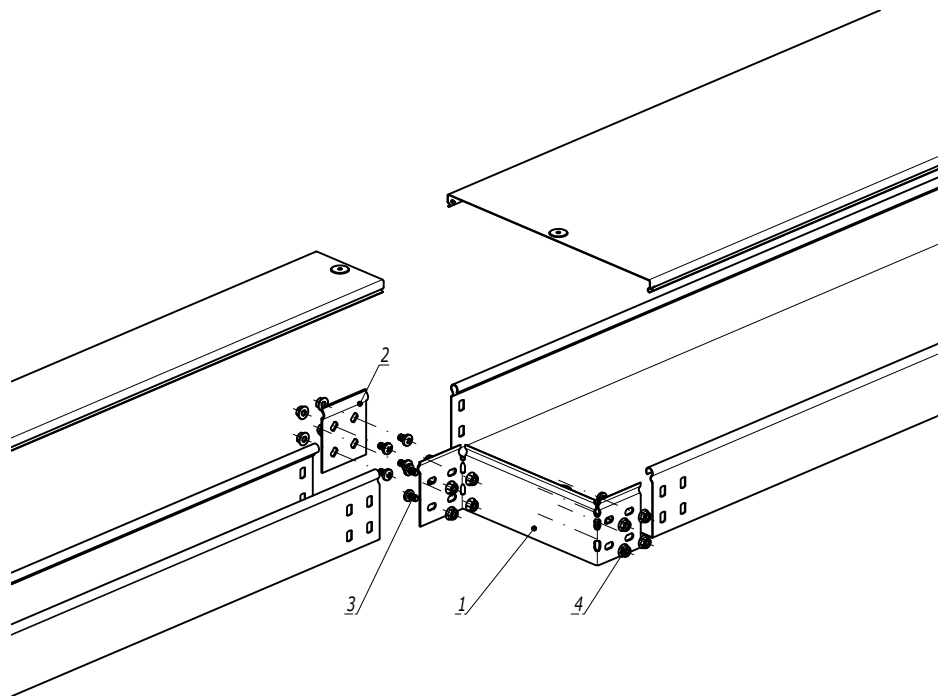

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
 2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Комплектация для аксессуара</u>				
1	Редукция упрощённая		1	
2	Пластина крепежная GTO		1	
3	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	$n \cdot 6$	
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	$n \cdot 6$	
DKC-2018.S5.04				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.		09.18	
Проверил	Чередниченко Г.А.		09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.		09.18	
Переход по ширине упрощенный				Стадия
				Лист
				Листов
				1

Формат А3

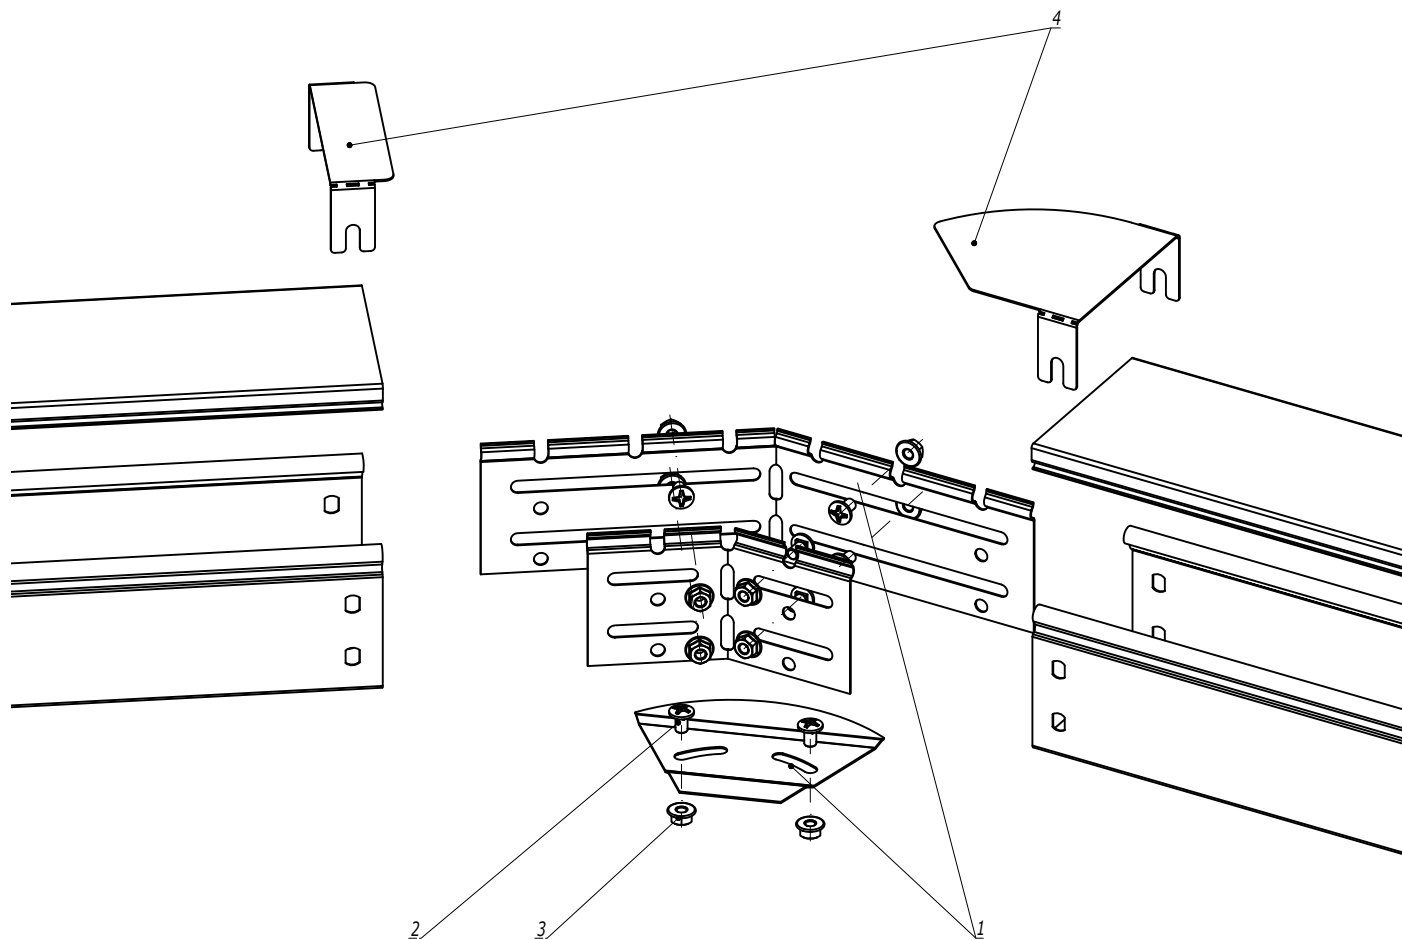

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
				Комплектация для аксессуара			
			1	Угол горизонтальный изменяемый СРО		1	
			2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	$n \cdot 4 + 2$	
			3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	$n \cdot 4 + 2$	
			4	Крышка для угла горизонтального изменяемого СРО		1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Черемниченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18


DKC-2018.S5.06

Угол горизонтальный 0-44°

Стадия	Лист	Листов
	1	2

DKC

Формат А3

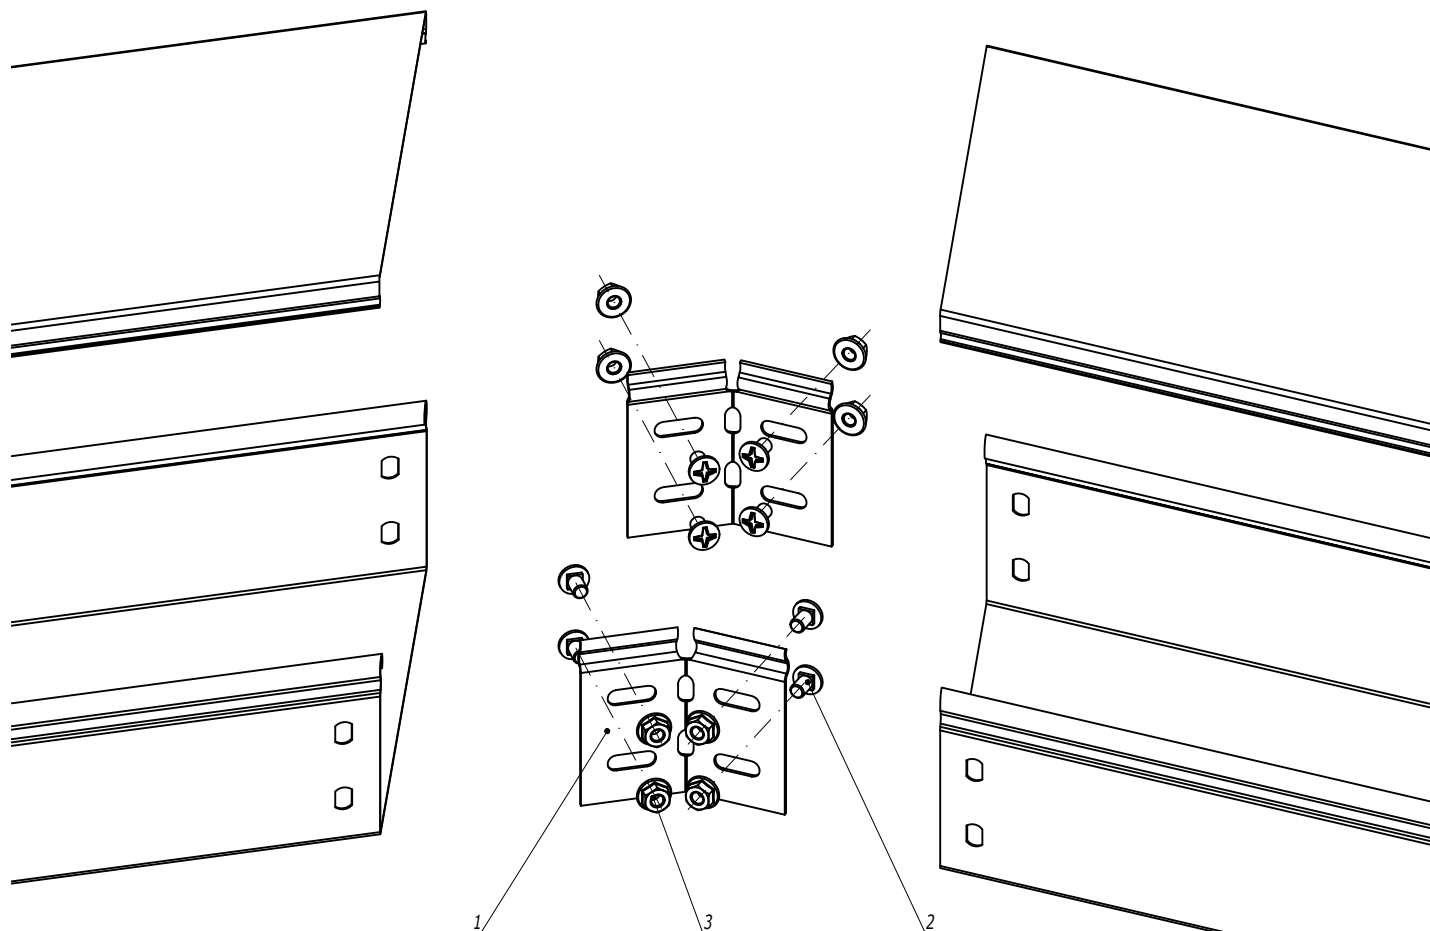

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №					
			Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
				Комплектация для аксессуара			
			1	Соединитель регулируемый горизонтальный		1	
			2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	п-4	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	п-4				

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Для осуществления поворота по данной схеме необходимо отрезать кабельные лотки под нужным углом.


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

DKC-2018.S5.06

Лист

2


Формат А3

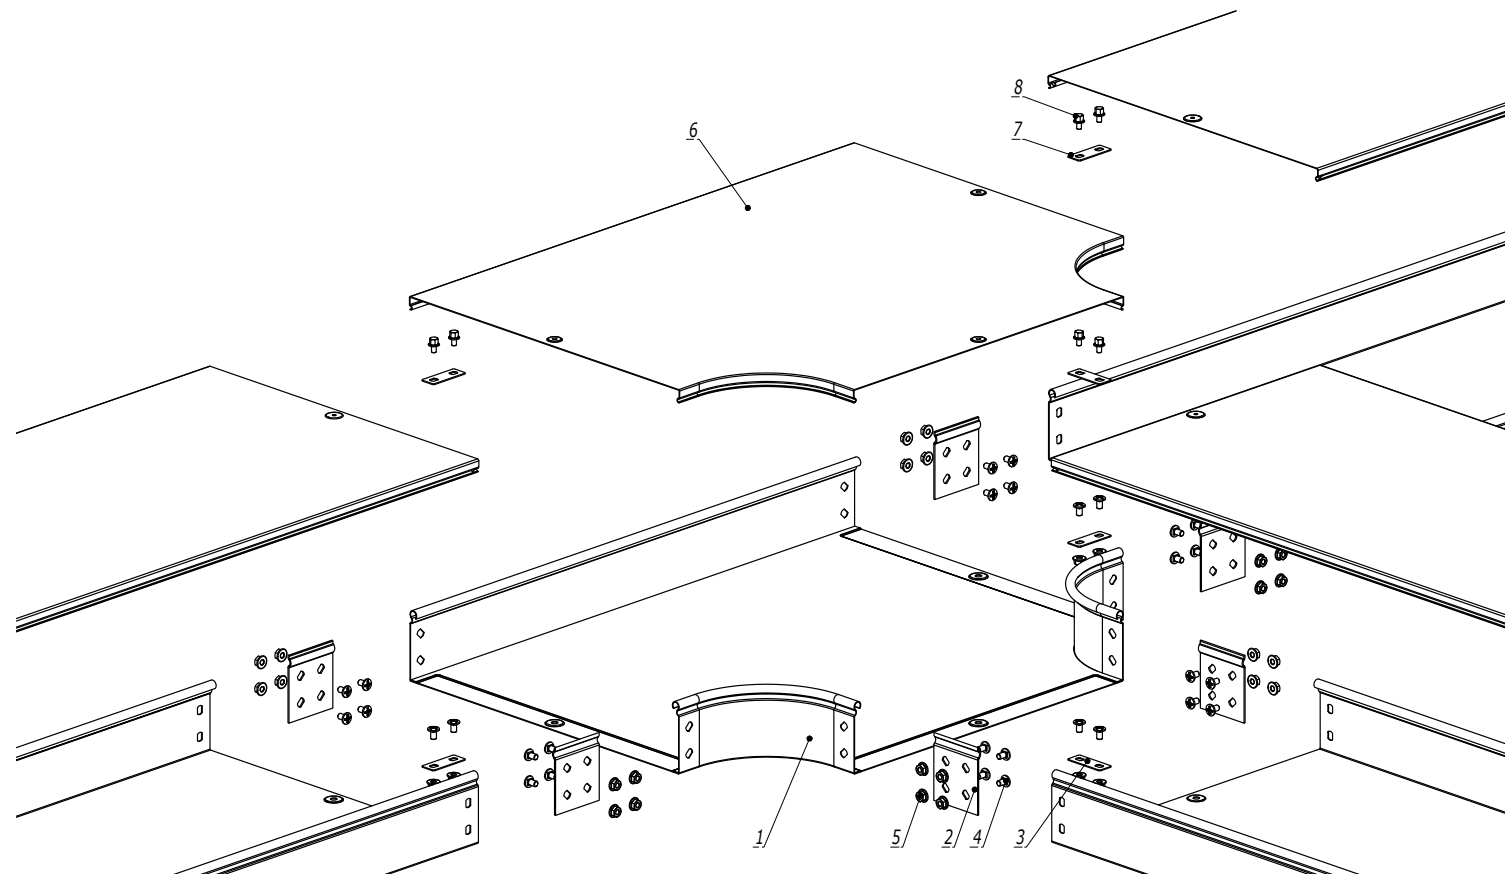

Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата		<u>Состав комплектного аксессуара</u>			
	1	Ответитель Т-образный DPT		1	Код комплекта: 361**К
	2	Пластина крепежная GTO		6	
	3	Пластина для заземления PTCE		3	
	4	Винт с крестообразным шлицем М6х10		п.12+6	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923		п.12+6		
Инв. № подл.		<u>Комплектация для крышки</u>			
	6	Крышка на ответитель Т-образный DPT		1	
	7	Пластина для заземления PTCE	37501	3	
	8	Винт для электрического соединения М5х8	СМ030508	6	

1. n=1 для высоты борта (Н) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

						DKC-2018.S5.07		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал	Тиунов И.А.				09.18	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18			1
								
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
Ответитель Т-образный DPT								

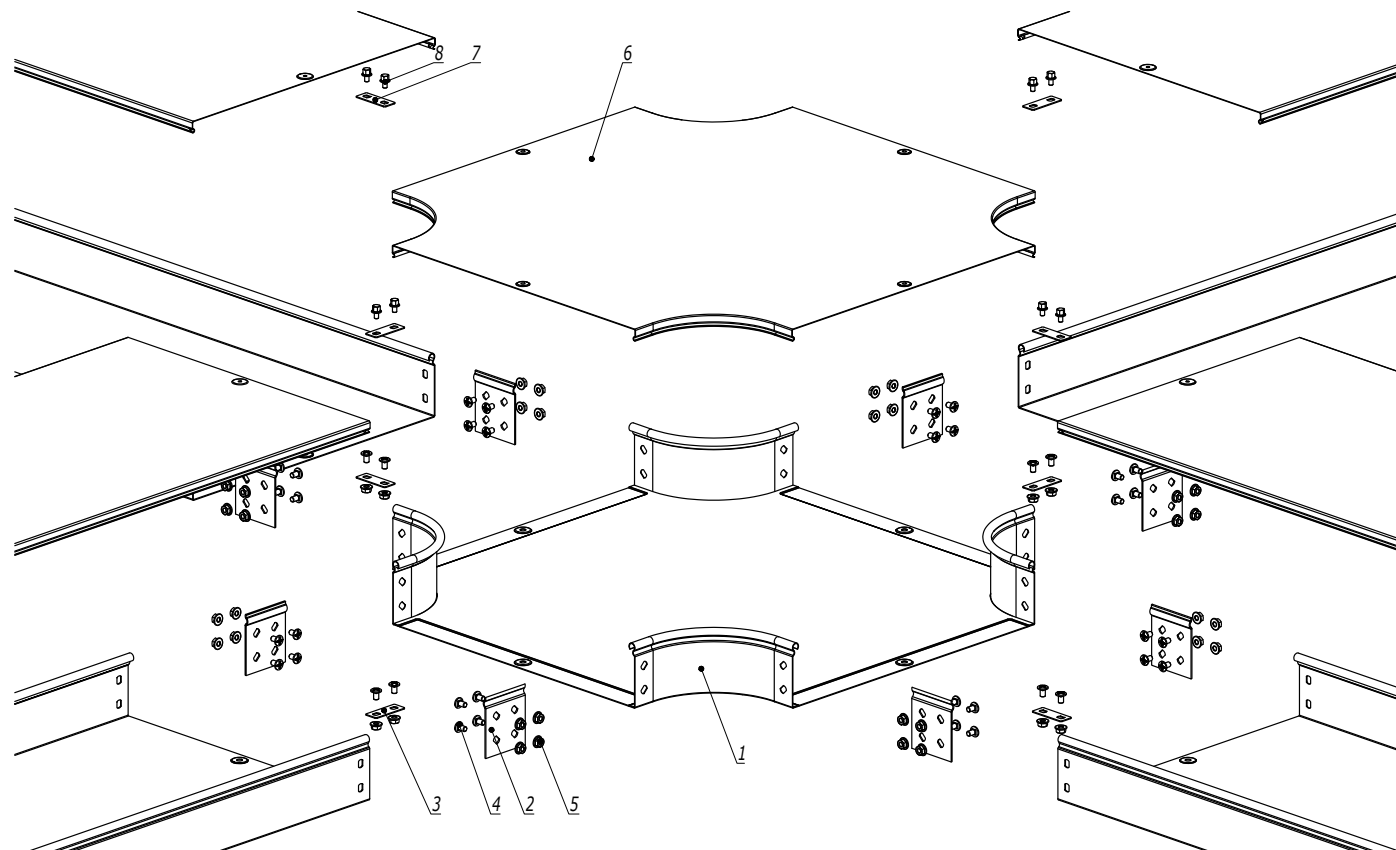

Взаим. инв. №	Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
Подпись и дата		<u>Состав комплектного аксессуара</u>			
	1	Ответвитель X-образный DPX		1	Код комплекта: 361**К
	2	Пластина крепежная GTO		8	
	3	Пластина для заземления PTCE		4	
	4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n-16+8	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n-16+8		
Инв. № подл.		<u>Комплектация для крышки</u>			
	6	Крышка на ответвитель X-образный DPX		1	
	7	Пластина для заземления PTCE	37501	4	
	8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	8	

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18


DKC-2018.S5.09

Ответвитель X-образный DPX

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

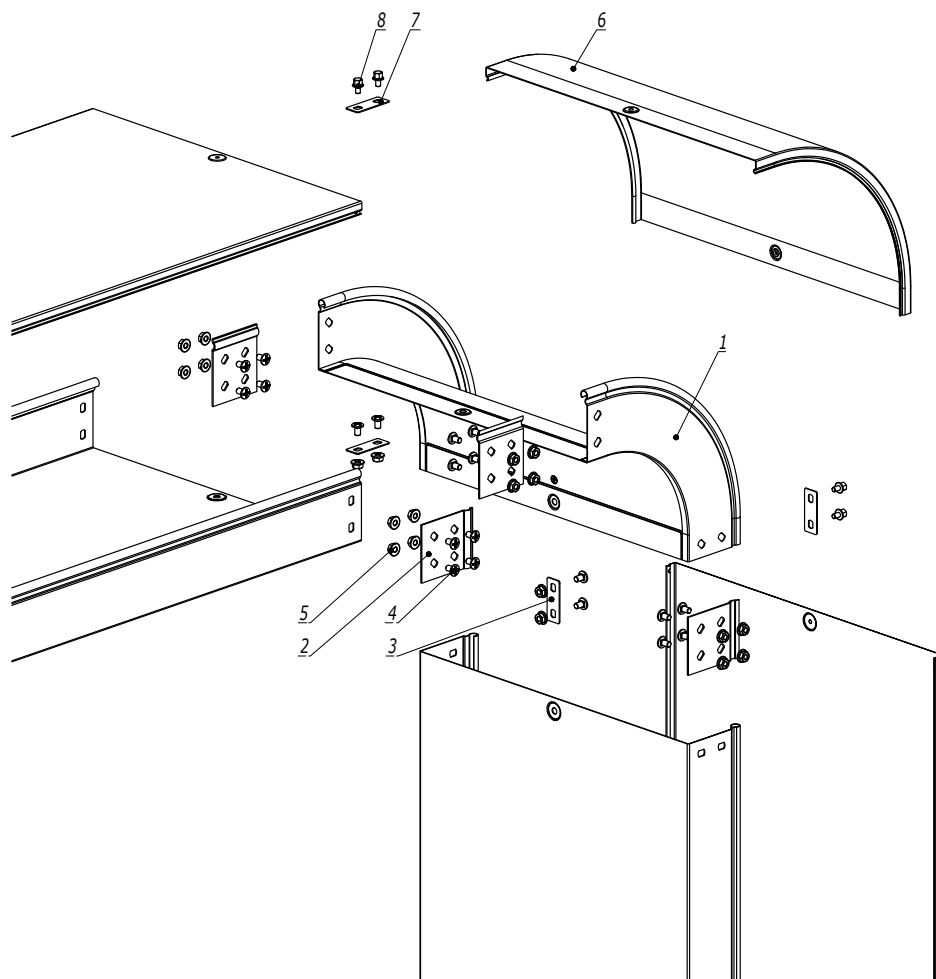

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	<u>Состав комплектного аксессуара</u>			
1	Угол вертикальный внешний CD 45/CD 90		1	Код комплекта: 367**К/ 368**К
2	Пластина крепежная GTO		4	
3	Пластина для заземления PTCE		2	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n-8+4	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n-8+4	
	<u>Комплектация для крышки</u>			
6	Крышка на угол вертикальный внешний		1	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	2	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	4	

DKC-2018.S5.10

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18

Угол вертикальный внешний CD90/CD45

Стадия	Лист	Листов
		1


DKC

Формат А3

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взаим. инв. №

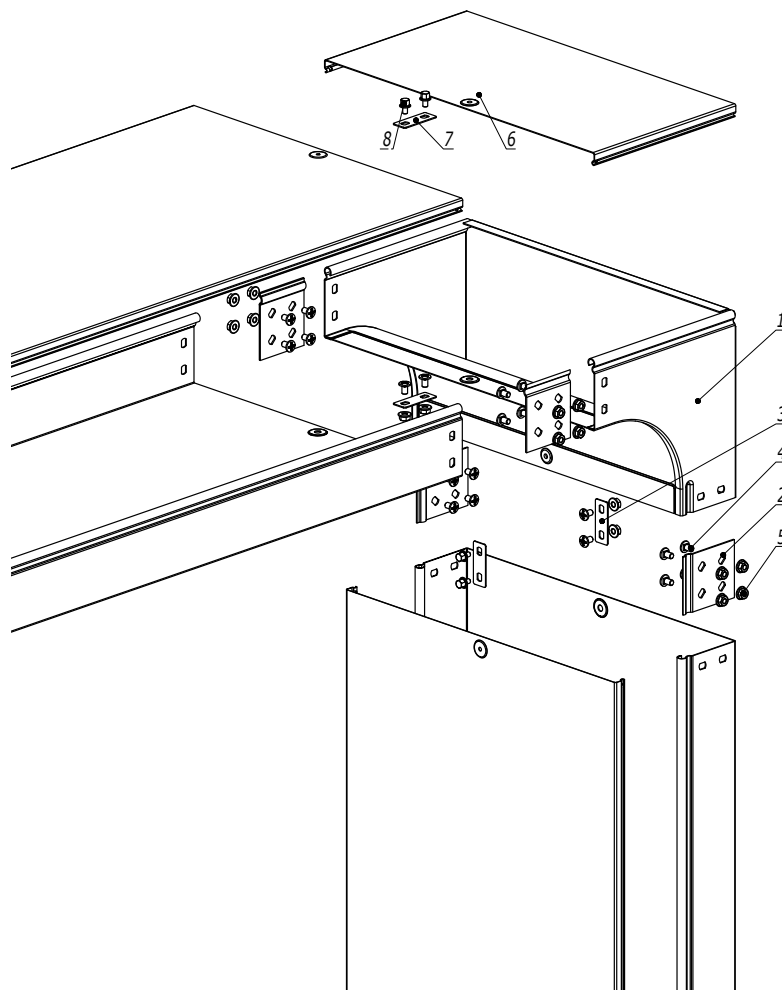

1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	<u>Состав комплектного аксессуара</u>			
1	Угол вертикальный внешний CDV90		1	Код комплекта: 373**К/ 374**К/ 375**К
2	Пластина крепежная GTO		4	
3	Пластина для заземления PTCE		2	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n-8+4	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n-8+4	
	<u>Комплектация для крышки</u>			
6	Крышка на угол вертикальный внешний		1	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	2	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	4	

DKC-2018.S5.11

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18


Угол вертикальный внешний CDV90

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

Изм. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

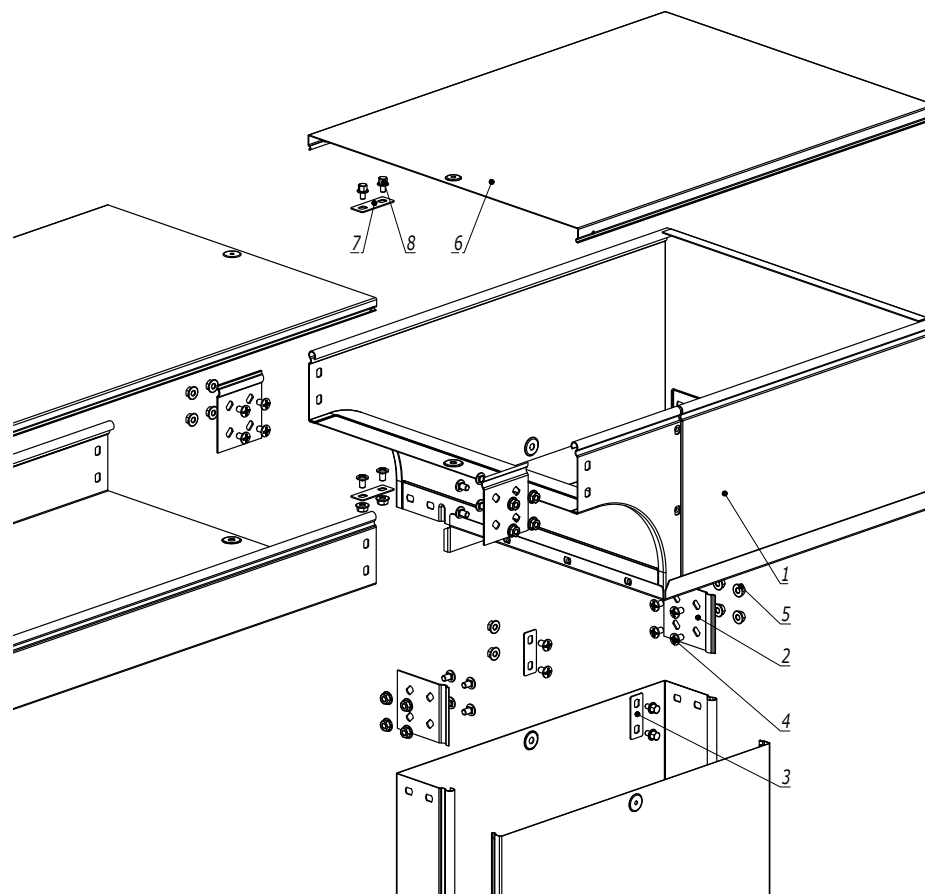


1. $n=1$ для высоты борта (Н) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	<u>Состав комплектного аксессуара</u>			
1	Угол вертикальный внешний CDSS90/CDSD90		1	Код комплекта: 370**К/371**К/ 375**К/ 376**К
2	Пластина крепежная GTO		4	
3	Пластина для заземления PTCE		2	
4	Винт с крестообразным шлицем M6x10		n·8+4	
5	Гайка с насечкой M6 DIN 6923		n·8+4	
	<u>Комплектация для крышки</u>			
6	Крышка на угол вертикальный внешний		1	
7	Пластина для заземления PTCE	37501	1	
8	Винт для электрического соединения M5x8	CM030508	3	

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

DKC-2018.S5.12					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередиченко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18
Угол вертикальный внешний CDSD90/CDSS90				Стадия	Лист
					1

Формат А3

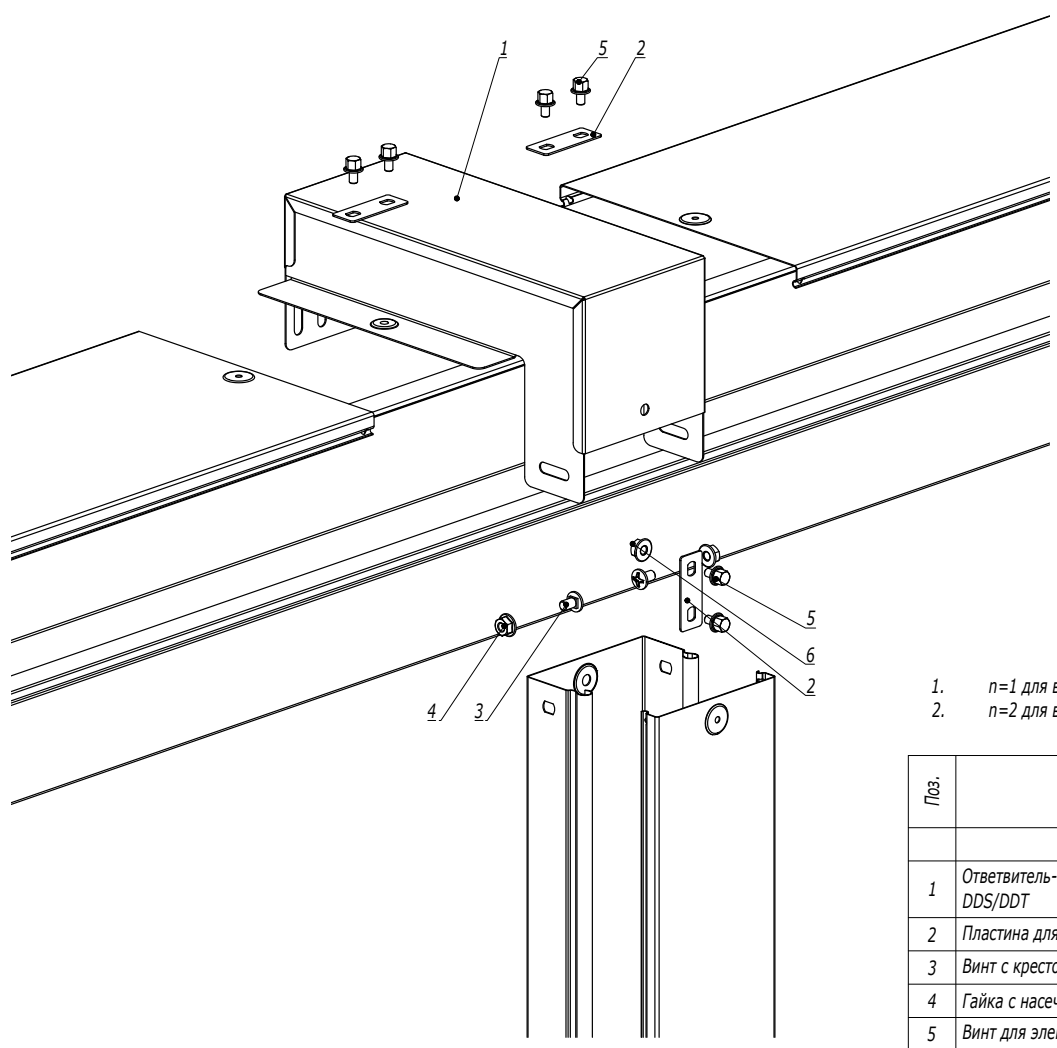

1. $n=1$ для высоты борта (H) 50 мм.
2. $n=2$ для высоты борта (H) 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
<u>Состав комплектного аксессуара</u>				
1	Ответвитель-крышка Т-образный вертикальный вниз DDS/DDT		1	Код комплекта: 365**К/373**К
2	Пластина для заземления РТСЕ		3	
3	Винт с крестообразным шлицем М6х10		4	
4	Гайка с насечкой М6 DIN 6923		4	
5	Винт для электрического соединения М5х8		6	
6	Гайка с насечкой М5 DIN 6923		1	

DKC-2018.S5.13

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал	Тиунов И.А.				09.18
Проверил	Чередищенко Г.А.				09.18
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18


Ответвитель крышка Т-образный
вертикальный вниз DDS/DDT

Стадия	Лист	Листов
		1



Формат А3

Инв. № подл. Подпись и дата Взаим. инв. №

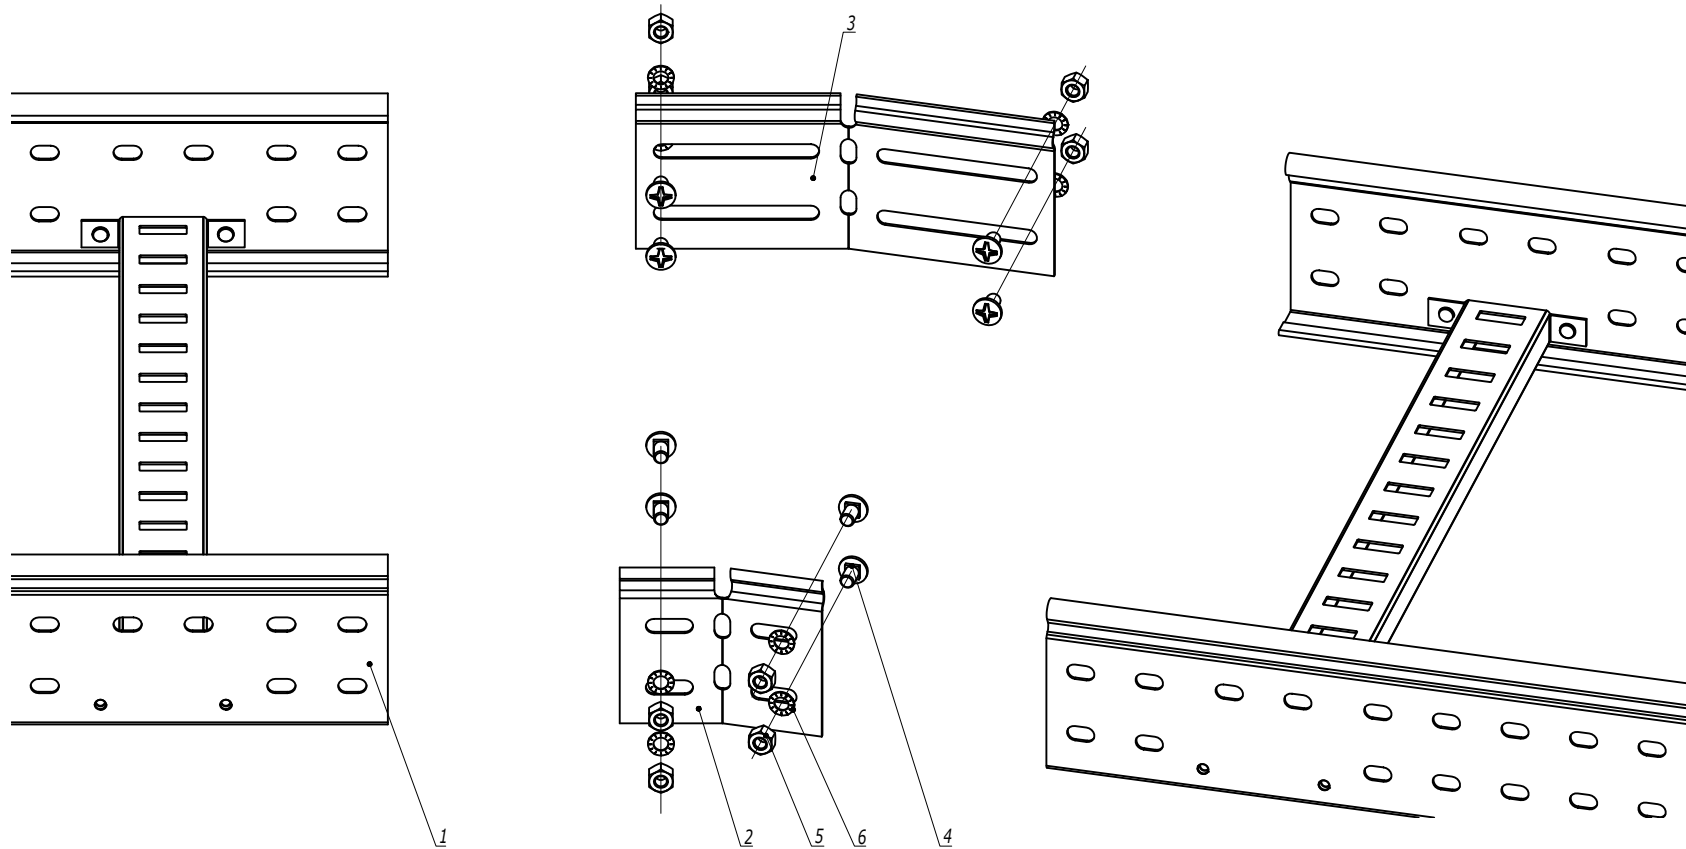


Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №	
Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Соединитель регулируемый горизонтальный внутренний		1	
3	Соединитель регулируемый горизонтальный внешний		1	
4	Винт М6х10	СМ010610	п-8	
5	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	п-8	
6	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	п-8	

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

DKC-2018.L5.05

Лист	2
------	---

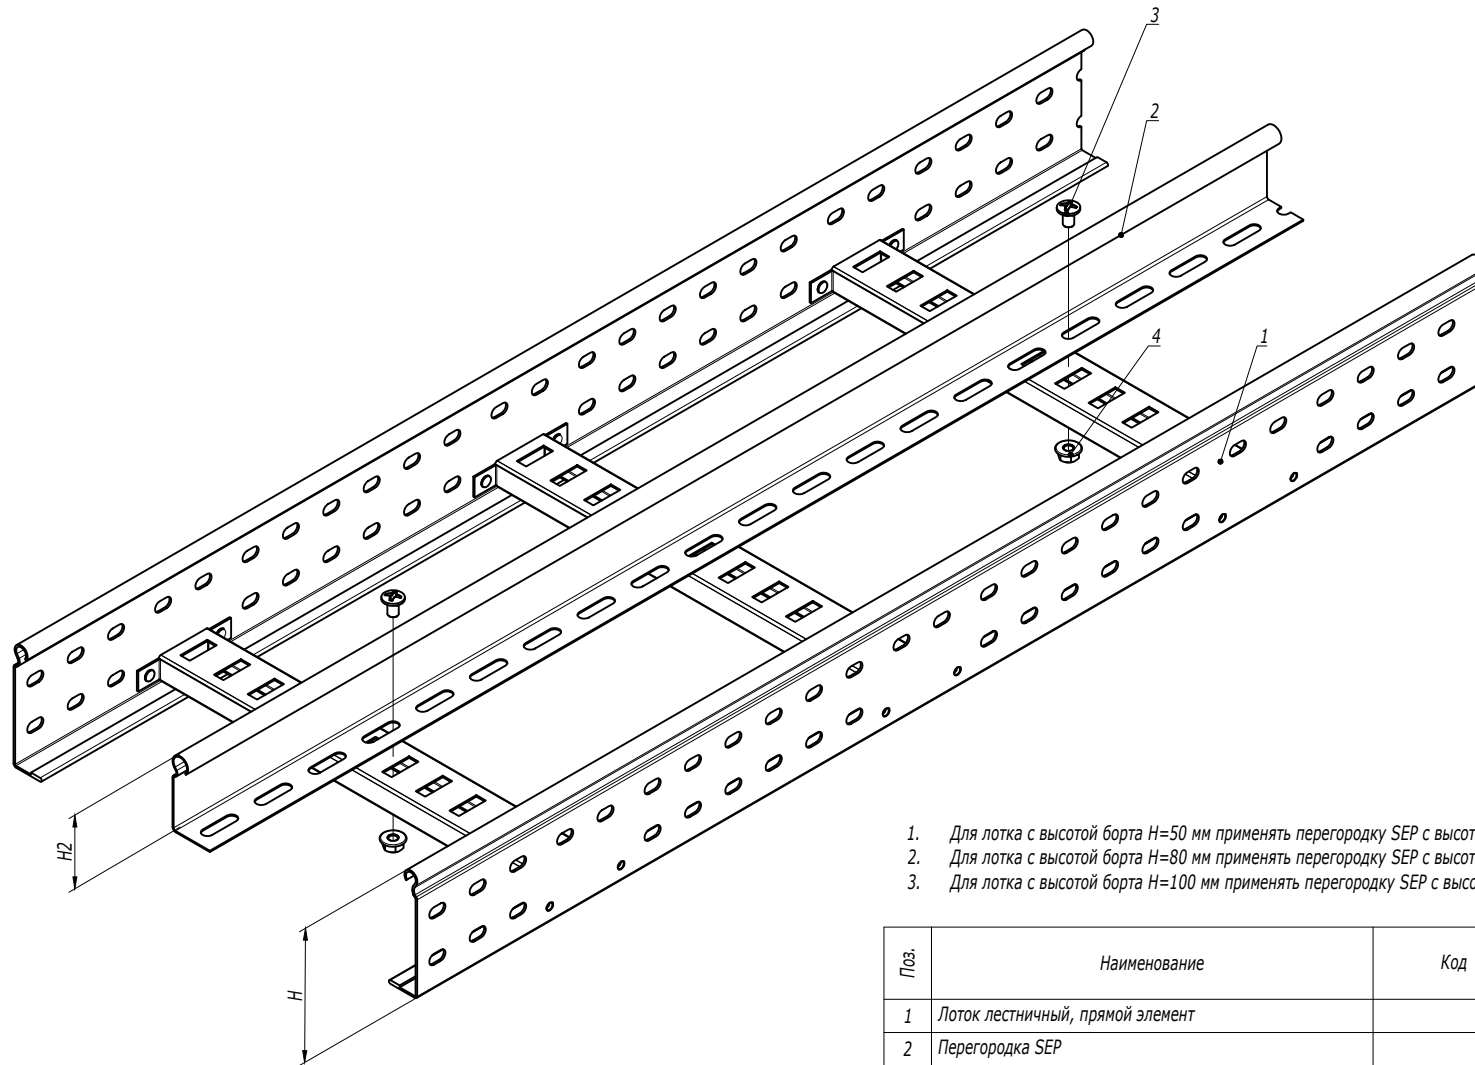


1. Для лотка с высотой борта $H=50$ мм применять перегородку SEP с высотой $H2=30$ мм.
2. Для лотка с высотой борта $H=80$ мм применять перегородку SEP с высотой $H2=50$ мм.
3. Для лотка с высотой борта $H=100$ мм применять перегородку SEP с высотой $H2=80$ мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток лестничный, прямой элемент			
2	Перегородка SEP			
3	Винт с гладкой головкой М6 DIN 603	CM010620	2	
4	Гайка шестигранная М6 DIN 6923	CM100600	2	
DKC-2018.L5.06				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Разработал	Тиунов И.А.		09.18	
Проверил	Чередищенко Г.А.		09.18	
Утвердил	Дядичко А.В.		09.18	
Монтаж разделителя SEP				Стадия
				Лист
				Листов
				1
DKC				

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взаим. инв. №

Симметричный переход

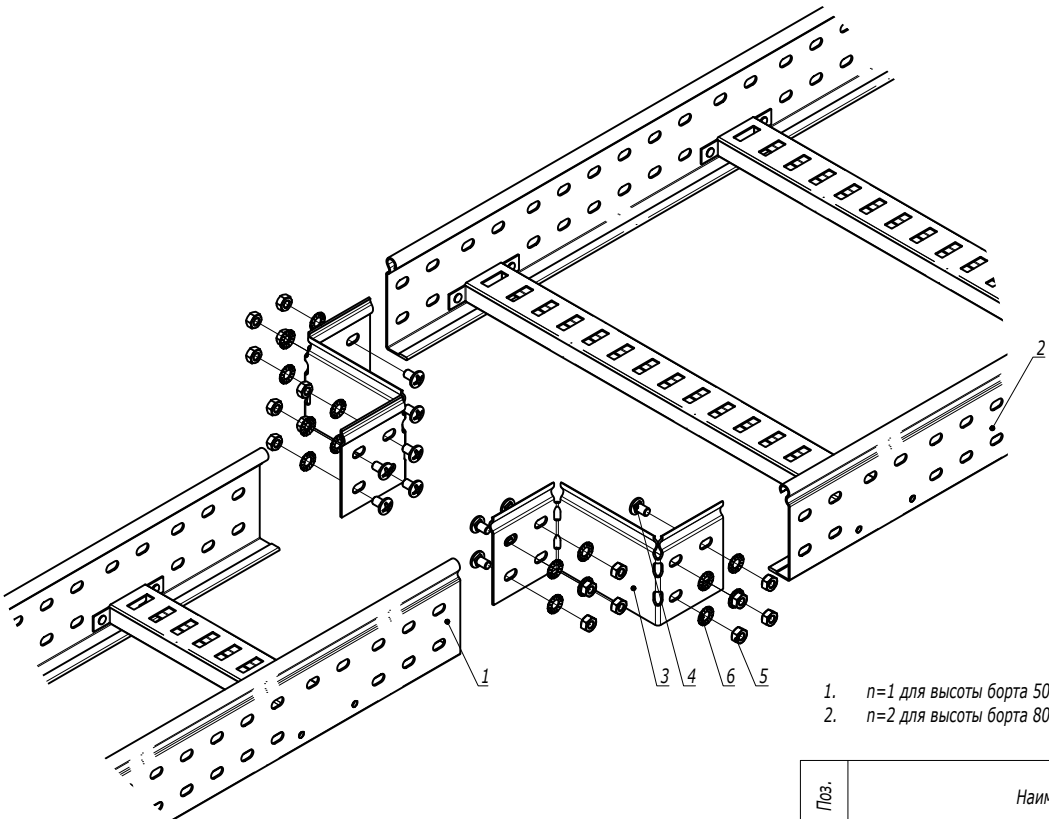

- 1. $n=1$ для высоты борта 50 мм.
- 2. $n=2$ для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание				
1	Лоток лестничный, прямой элемент							
2	Лоток лестничный, прямой элемент							
3	Редукция упрощенная		2					
4	Винт М6х10	СМ010610	n-8					
5	Гайка шестигранная М6 DIN 934	СМ110600	n-8					
6	Шайба стопорная М6 DIN 6798А	СМ220600	n-8					
		DKC-2018.L5.07						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Монтаж перехода по ширине трассы лестничных лотков		
Разработал	Тиунов И.А.				09.18			
Проверил	Чередикиченко Г.А.				09.18			
Утвердил	Дядичко А.В.				09.18			
						Стадия	Лист	Листов
							1	2
						DKC		