



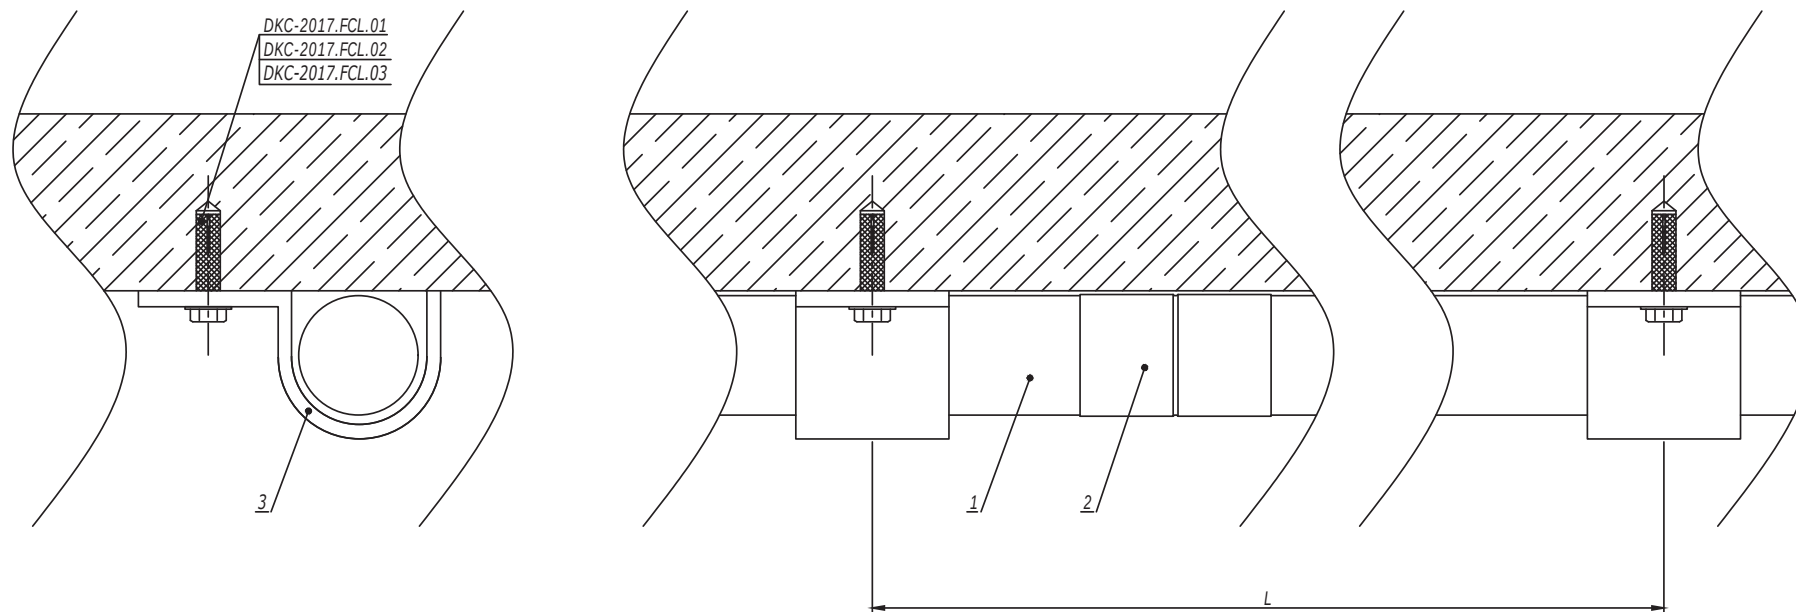

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.03.
2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

| Поз.                                                                         | Наименование                                                                                                 | Код                 | Кол.   | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 1                                                                            | Труба стальная жесткая                                                                                       | 6008-****           |        |            |
| 2                                                                            | Муфта соединительная труба-труба, AISI316L                                                                   | 6110-**XX           |        |            |
| 3                                                                            | Хомут стальной с внутренней резьбой/Держатель оцинкованный односторонний/Держатель оцинкованный двусторонний | 580**/ 533**/ 533** |        |            |
| DKC-2017.FCL.14                                                              |                                                                                                              |                     |        |            |
| Изм.                                                                         | Кол.уч.                                                                                                      | Лист                | № док. | Подпись    |
| Разработал                                                                   | Тиунов И.А.                                                                                                  |                     | 11.17  |            |
| Проверил                                                                     | Череди́ченко Г.А.                                                                                            |                     | 11.17  |            |
| Утвердил                                                                     | Дядичко А.В.                                                                                                 |                     | 11.17  |            |
| Крепление жестких стальных труб к бетону, кирпичу и аналогичным поверхностям |                                                                                                              |                     |        | Стадия     |
|                                                                              |                                                                                                              |                     |        | Лист       |
|                                                                              |                                                                                                              |                     |        | Листов     |
|                                                                              |                                                                                                              |                     |        | 1          |
| DKC                                                                          |                                                                                                              |                     |        |            |


|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| Ив. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|             |                |               |

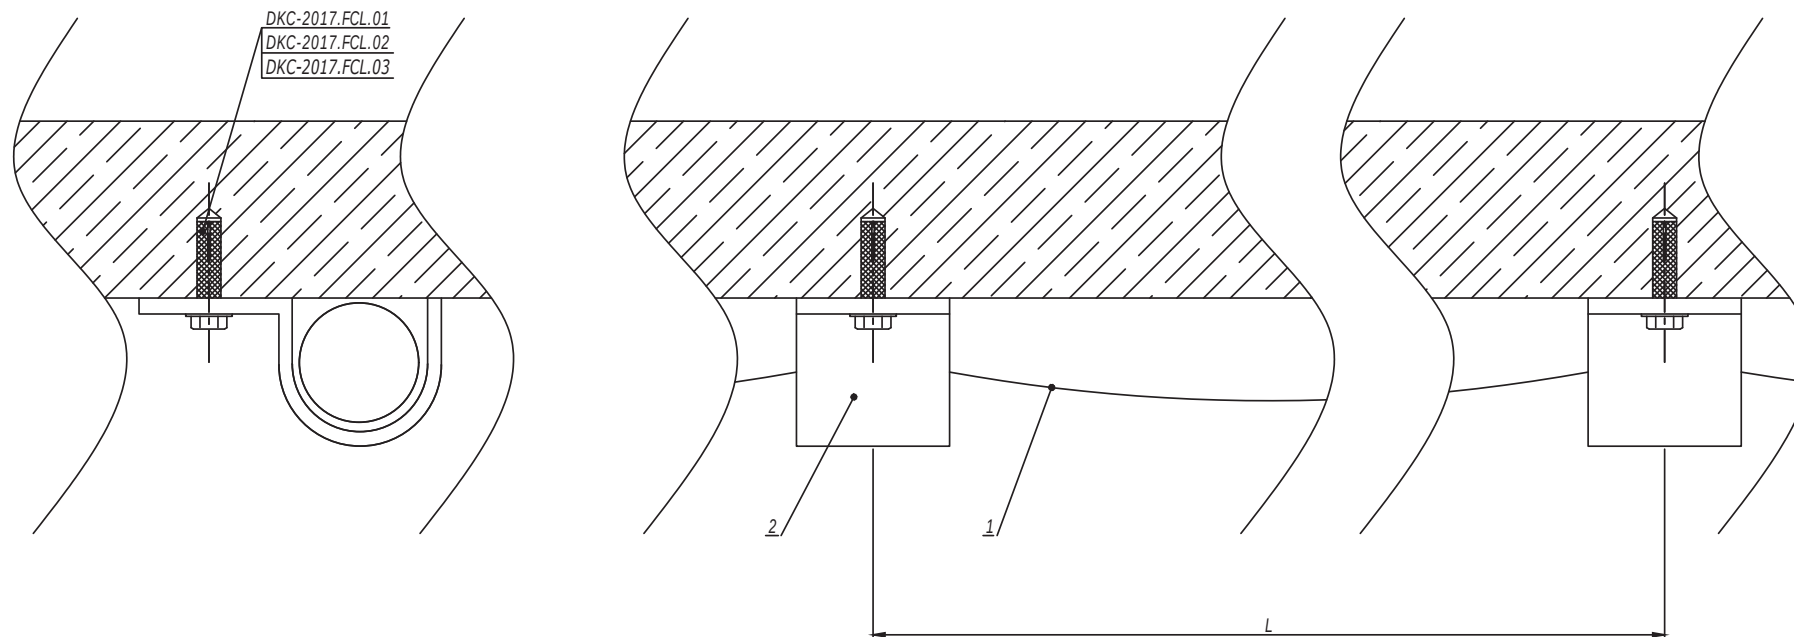

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.03.
2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.
3. Допускается прокладка кабеля в пластиковых трубах серии "Octopus", металлорукаве "Cosmes" и кабель-канале "InLiner".

| Поз.                                                                           | Наименование                                                                                                 | Код                    | Кол.   | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|------------|
| 1                                                                              | Кабель огнестойкий                                                                                           |                        |        |            |
| 2                                                                              | Хомут стальной с внутренней резьбой/Держатель оцинкованный односторонний/Держатель оцинкованный двусторонний | 580**/ 533**/<br>533** |        |            |
| DKC-2017.FCL.16                                                                |                                                                                                              |                        |        |            |
| Изм.                                                                           | Кол.уч.                                                                                                      | Лист                   | № док. | Подпись    |
| Разработал                                                                     | Тиунов И.А.                                                                                                  |                        | 11.17  |            |
| Проверил                                                                       | Чередищенко Г.А.                                                                                             |                        | 11.17  |            |
| Утвердил                                                                       | Дядичко А.В.                                                                                                 |                        | 11.17  |            |
| Крепление к бетону, кирпичу и аналогичным поверхностям для одиночной прокладки |                                                                                                              |                        |        | Стадия     |
|                                                                                |                                                                                                              |                        |        | Лист       |
|                                                                                |                                                                                                              |                        |        | Листов     |
|                                                                                |                                                                                                              |                        |        | 1 2        |
| DKC                                                                            |                                                                                                              |                        |        |            |

|             |                |               |
|-------------|----------------|---------------|
| Ив. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|             |                |               |

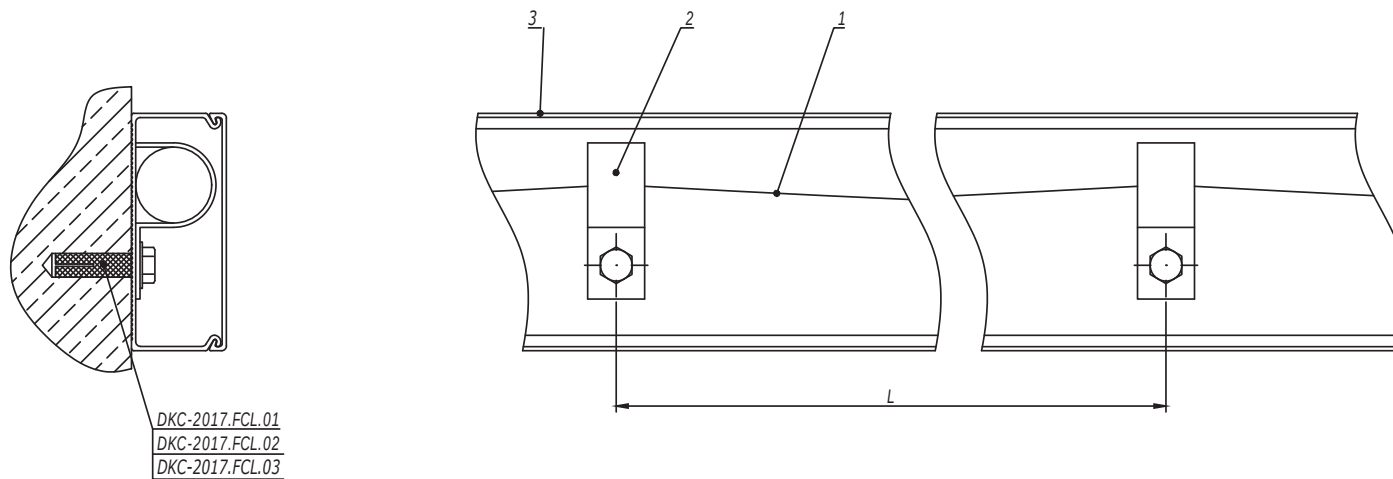

1. Монтаж к опорной поверхности согласно DKC-2017.FCL.01-DKC-2017.FCL.03.
2. Расстояние L необходимо уточнить в соответствующем ТРМ.

| Поз.            | Наименование                                                                                                 | Код                    | Кол. | Примечание |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------------|
| 1               | Кабель огнестойкий                                                                                           |                        |      |            |
| 2               | Хомут стальной с внутренней резьбой/Держатель оцинкованный односторонний/Держатель оцинкованный двусторонний | 580**/ 533**/<br>533** |      |            |
| 3               | Кабель-канал "InLiner"                                                                                       |                        |      |            |
| DKC-2017.FCL.16 |                                                                                                              |                        |      | Лист       |
|                 |                                                                                                              |                        |      | 2          |

|      |         |      |        |         |      |
|------|---------|------|--------|---------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|------|---------|------|--------|---------|------|

|              |                |               |
|--------------|----------------|---------------|
| Инд. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № |
|--------------|----------------|---------------|