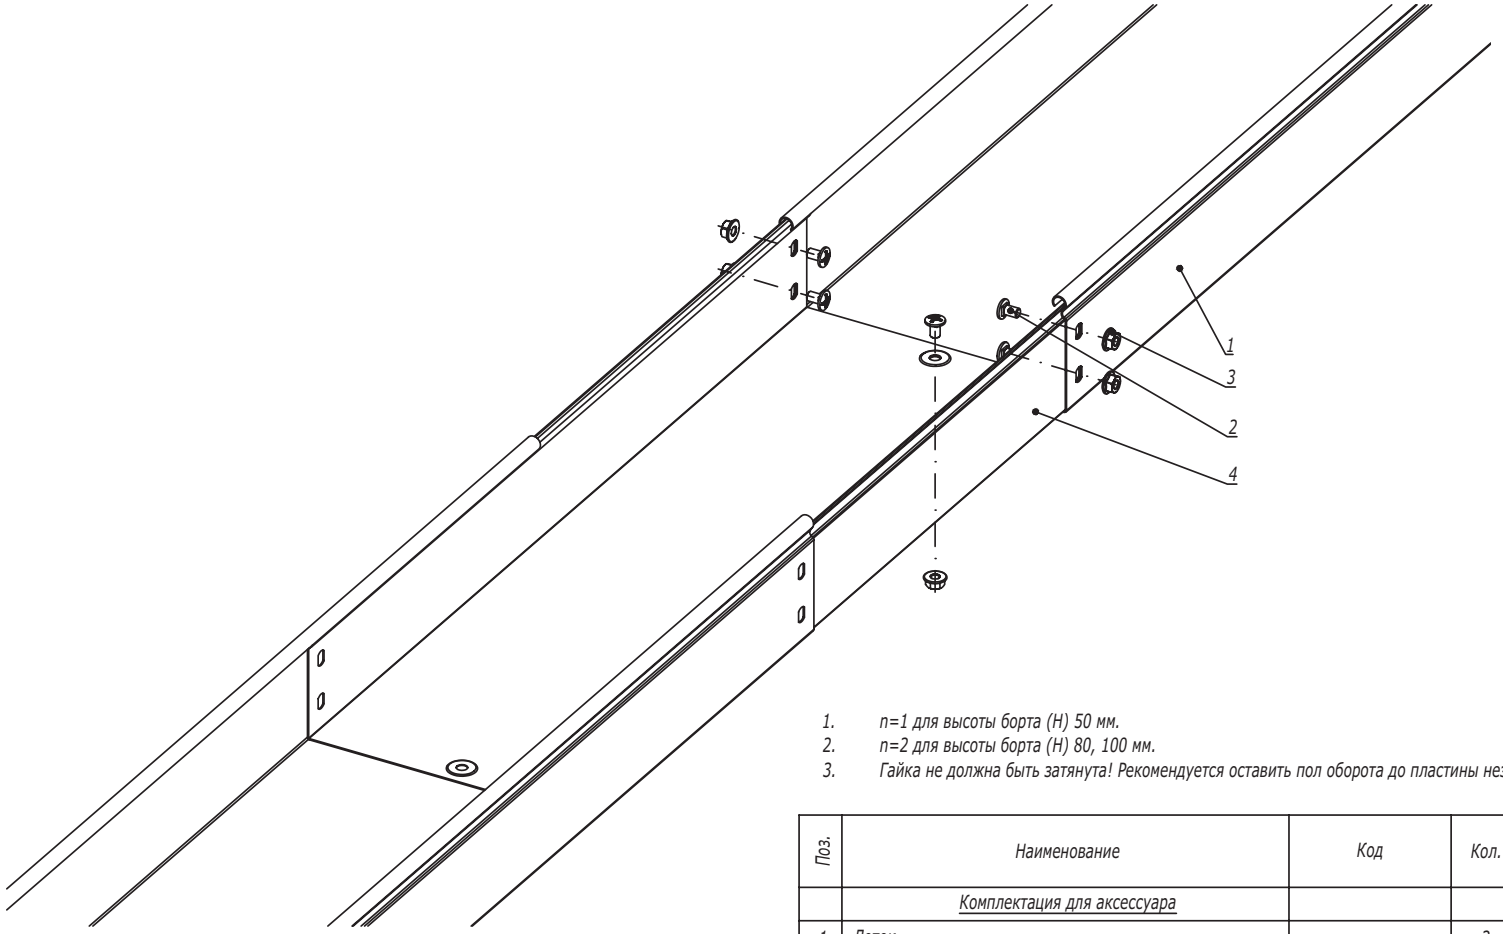

1. n=1 для высоты борта (H) 50 мм.
2. n=2 для высоты борта (H) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
	Комплектация для аксессуара			
1	Лоток		2	
2	Винт с крестообразным шлицем М6х10	CM010610	n·2+1	
3	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	CM100600	n·2+1	
4	Телескопический расширитель		1	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.38

Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Взаим. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

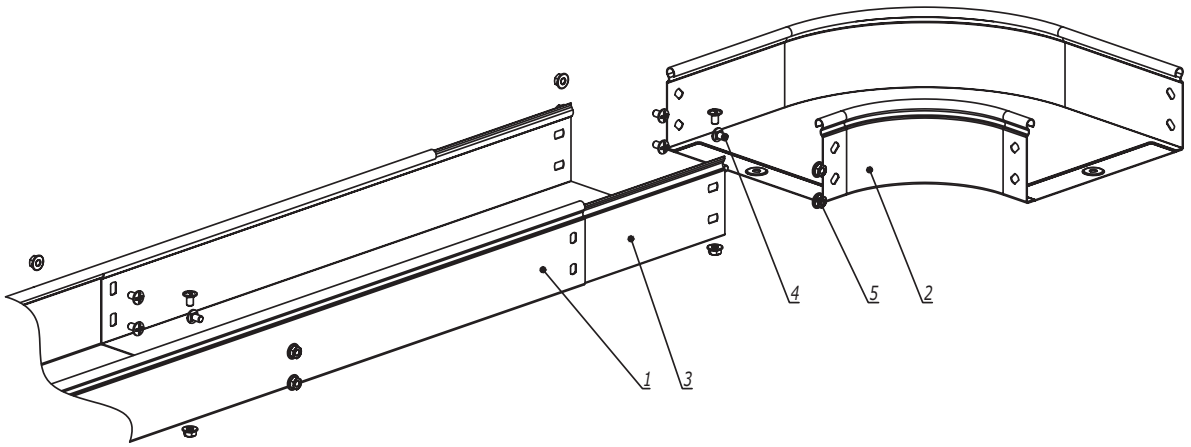

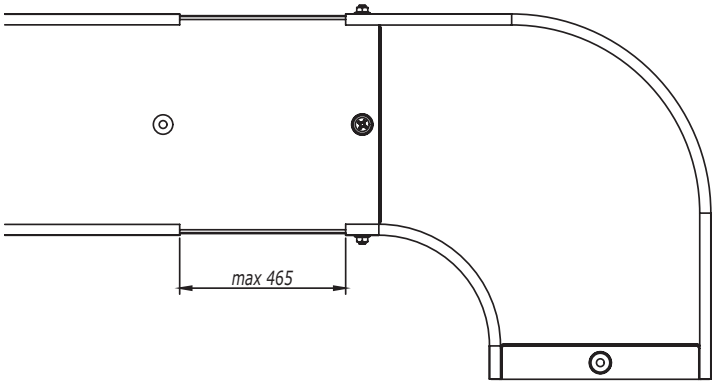

1. n=1 для высоты борта 50 мм.
2. n=2 для высоты борта 80, 100 мм.

Поз.	Наименование	Код	Кол.	Примечание
1	Лоток кабельный			
2	Аксессуар для листового лотка			
3	Телескопический расширитель			
4	Винт с крестообразным шлицем М6х10	СМ010610	n·4+2	
5	Гайка с насечкой М6 DIN 6923	СМ100600	n·4+2	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разработал		Тиунов И.А.			09.18
Проверил		Чередниченко Г.А.			09.18
Утвердил		Дядичко А.В.			09.18

DKC-2018.S5.41

Соединение листового лотка с аксессуаром без подреза лотка

Стадия	Лист	Листов
		1

DKC

Формат А3

Взаим. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.