
Таблица подбора взрывозащищенных переходников с металлорукава на жесткую металлическую трубу

Номинальный диаметр трубы, мм	Номинальный диаметр металлорукава, мм	ØPU	CH1	CH2	Никелированная латунь	Нержавеющая сталь AISI 316L
16	10	8,5	24	24	EX6117-10N	-
16	12	10	26	24	EX6117-12N	-
16	15	13,8	30	28	EX6117-16N	-
20	15	13,8	30	28	EX6117-20N	EX6117XX20N
20	20	18	37	35	EX6117-2020	-
25	20	18	37	35	EX6117-25N	EX6117XX25N
25	26	23	45	42	EX6117-2527	-
32	26	24	45	42	EX6117-32N	EX6117XX32N
32	35	30	52	50	EX6117-3235	-
40	35	32	52	58	EX6117-4035	-
40	40	38	61	58	EX6117-40	EX6117XX4035
50	40	38	61	58	EX6117-5040	-
50	50	48	74	70	EX6117-50	EX6117XX5040
63	50	48	74	75	EX6117-63N	EX6117XX63N

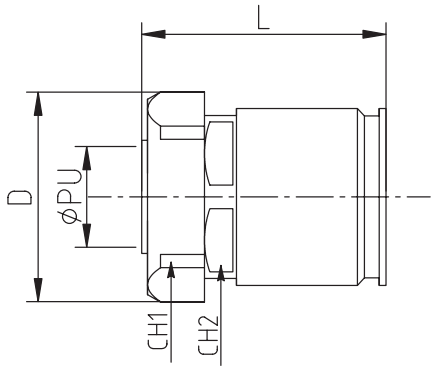

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.		Кузнецов			
Пров.		Чередниченко			
Н.контр.					
Утв.		Дядичко			

DKC-2020.A.ТП

Таблица подбора взрывозащищенных переходников с металлорукава на жесткую металлическую трубу

Стадия	Лист	Листов

DKC

Формат А3