


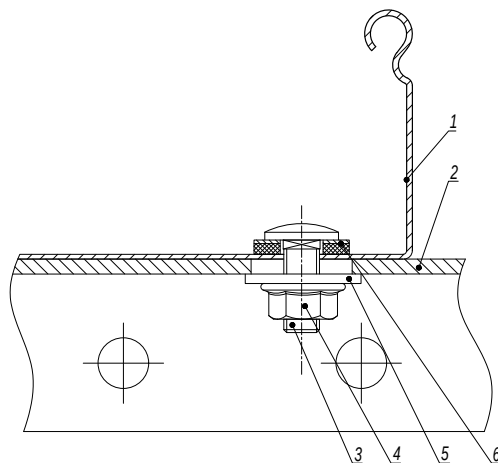

| Поз. | Наименование                                                     | Код              | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------|
| 1    | Лоток кабельный листовой                                         |                  |      |            |
| 2    | Профиль/ Консоль                                                 |                  | 1    |            |
| 3    | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20 DIN 603 | CM010620         | 2    |            |
| 4    | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 DIN 6923        | CM100600         | 2    |            |
| 5    | Шайба кузовная 6 DIN 9021                                        | CM120600         | 2    |            |
| 6    | Шайба уплотнительная 6                                           | CM133620INOX316L |      |            |

|            |                  |      |         |                                                                                       |       |  |                                                                                       |      |        |
|------------|------------------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |                  |      |         |                                                                                       |       |  | DKC-2018.S5.35                                                                        |      |        |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | №докум. | Подпись                                                                               | Дата  |  | Крепление кабельного лотка с системой защиты IP44 к профилю/консоли                   |      |        |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |         |  | 09.18 |  |                                                                                       |      |        |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |         |  | 09.18 |  | Стадия                                                                                | Лист | Листов |
|            |                  |      |         |                                                                                       |       |  |                                                                                       |      | 1      |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |         |  | 09.18 |  |  |      |        |

Формат А3

Инв. № подл.    Подпись и дата    Взаим. инв. №




1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.
3. Гайка не должна быть затянута! Рекомендуется оставить пол оборота до пластины незакрученными.

| Поз. | Наименование                       | Код      | Кол.  | Примечание |
|------|------------------------------------|----------|-------|------------|
|      | <u>Комплектация для аксессуара</u> |          |       |            |
| 1    | Лоток                              |          | 2     |            |
| 2    | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | n·2+1 |            |
| 3    | Гайка с насечкой М6 DIN 6923       | СМ100600 | n·2+1 |            |
| 4    | Телескопический расширитель        |          | 1     |            |

|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |        |      |        |  |
|------------|------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--|
|            |                  |      |        |                                                                                       |       | DKC-2018.S5.38                                                                        |        |      |        |  |
| Изм.       | Кол.уч.          | Лист | № док. | Подпись                                                                               | Дата  | Телескопическое расширение лотков для термокомпенсации                                | Стадия | Лист | Листов |  |
| Разработал | Тиунов И.А.      |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |        |      | 1      |  |
| Проверил   | Чередищенко Г.А. |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |        |      |        |  |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |                                                                                       |        |      |        |  |
| Утвердил   | Дядичко А.В.     |      |        |  | 09.18 |                                                                                       |        |      |        |  |
|            |                  |      |        |                                                                                       |       |  |        |      |        |  |

Формат А3

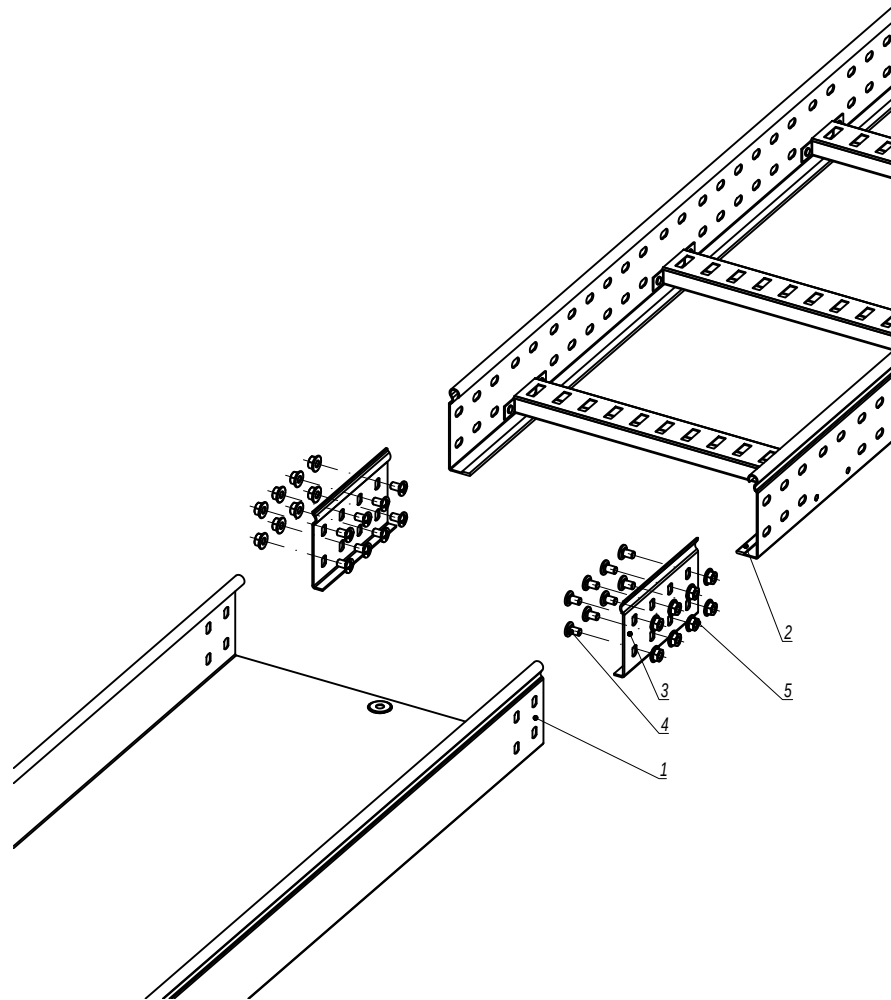

1.  $n=1$  для высоты борта (Н) 50 мм.
2.  $n=2$  для высоты борта (Н) 80, 100 мм.

| Поз.                                    | Наименование                       | Код      | Кол.   | Примечание |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------|--------|------------|
| <i>Комплектация для аксессуара</i>      |                                    |          |        |            |
| 1                                       | Лоток листовой                     |          | 2      |            |
| 2                                       | Лоток лестничный                   |          |        |            |
| 3                                       | Усиленное соединение GTO-L         |          | 2      |            |
| 4                                       | Винт с крестообразным шлицем М6х10 | СМ010610 | пх8    |            |
| 5                                       | Гайка с насечкой М6 DIN 6923       | СМ100600 | пх8    |            |
| <b>DKC-2018.S5.39</b>                   |                                    |          |        |            |
| Изм.                                    | Кол.уч.                            | Лист     | № док. | Подпись    |
| Разработал                              | Тиунов И.А.                        |          | 09.18  |            |
| Проверил                                | Чередищенко Г.А.                   |          | 09.18  |            |
| Утвердил                                | Дядичко А.В.                       |          | 09.18  |            |
| Соединение листового лотка с лестничным |                                    |          |        | Стадия     |
|                                         |                                    |          |        | Лист       |
|                                         |                                    |          |        | Листов     |
|                                         |                                    |          |        | 1          |
|                                         |                                    |          |        |            |

Формат А3



| Поз. | Наименование                 | Код         | Кол. | Примечание |
|------|------------------------------|-------------|------|------------|
| 1    | Лоток кабельный серии U5     |             |      |            |
| 2    | Лоток кабельный серии L5/S5  |             |      |            |
| 3    | Универсальный переходник     | UGH200HDZL  | 2    |            |
| 4    | Винт M6x20                   | CM050620HDZ | 12   |            |
| 5    | Гайка с насечкой M6 DIN 6923 | CM100600HDZ | 12   |            |

DKC-2018.U5.13

| Изм.       | Кол.уч. | Лист             | № док. | Подпись | Дата  |
|------------|---------|------------------|--------|---------|-------|
| Разработал |         | Тиунов И.А.      |        |         | 09.18 |
| Проверил   |         | Чередищенко Г.А. |        |         | 09.18 |
| Утвердил   |         | Дядичко А.В.     |        |         | 09.18 |

Соединение лотков универсальный  
переходником

| Стадия | Лист | Листов |
|--------|------|--------|
|        |      | 1      |